

1.13, 1.24 Převlékárna muži, převlékárna ženy

Prostor Norma	1.13, 1.24 Převlékárna muži, převlékárna ženy 5.2.04	- -
Délka Šířka Výška	6400 4050 2850	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrkového úkolu	Místo zrkového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	450 275 750 500 0 0 0 500 0 12 8	mm mm mm -

Místo zrkového úkolu	Místo zrkového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	450 275 1500 500 0 0 0 500 0 12 8 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS PL 21M V1 LED 1600 1013 2850 3200 0 0 0 2025 0 2 2 4 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 90 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1

Udržovací činitel 0.65
Minimální hodnota 169.7 lx
Střední hodnota 254.1 lx
Maximální hodnota 304.0 lx
Rovnoměrnost 0.67

Y\X	450	950	1450	1950	2450	2950	3450	3950	4450	4950	5450
275	169.7	207.7	232.3	237.3	226.9	215.2	215.2	226.9	237.3	232.3	207.6
775	200.1	248.5	280.0	284.5	267.5	249.8	249.8	267.5	284.4	280.0	248.5
1275	214.9	266.1	299.2	304.0	286.5	268.2	268.2	286.5	304.0	299.2	266.1

YX	450	950	1450	1950	2450	2950	3450	3950	4450	4950	5450
1775	216.9	265.1	296.0	301.7	287.7	272.3	272.3	287.7	301.7	296.0	265.0
2275	217.0	265.1	296.1	301.7	287.7	272.3	272.3	287.7	301.7	296.0	265.0
2775	215.0	266.2	299.2	304.0	286.6	268.2	268.2	286.6	304.0	299.2	266.2
3275	200.2	248.7	280.1	284.6	267.6	249.9	249.9	267.6	284.6	280.1	248.6
3775	169.8	207.8	232.5	237.5	227.1	215.3	215.3	227.1	237.5	232.5	207.8

YX	5950
275	169.7
775	200.1
1275	214.9
1775	216.9
2275	216.9
2775	214.9
3275	200.2
3775	169.8

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1a

Minimální hodnota **18.0 -**
Střední hodnota **18.8 -**
Maximální hodnota **20.3 -**


YX	450	950	1450	1950	2450	2950	3450	3950	4450	4950	5450
275	18.9	19.2	19.1	19.4	20.0	20.3	20.3	20.0	19.4	19.1	19.2
775	18.4	18.0	18.2	18.4	18.8	18.9	18.9	18.8	18.4	18.2	18.0
1275	19.1	18.0	18.0	18.2	18.6	18.7	18.7	18.6	18.2	18.0	18.0
1775	20.0	19.1	18.3	18.0	18.8	19.2	19.2	18.8	18.0	18.3	19.1
2275	20.0	19.1	18.3	18.0	18.8	19.2	19.2	18.8	18.0	18.3	19.1
2775	19.1	18.0	18.0	18.3	18.6	18.7	18.7	18.6	18.3	18.0	18.0
3275	18.4	18.0	18.2	18.4	18.8	18.9	18.9	18.8	18.4	18.2	18.1
3775	18.9	19.2	19.1	19.4	20.0	20.3	20.3	20.0	19.4	19.1	19.2

YX	5950
275	18.9
775	18.4
1275	19.1
1775	20.0
2275	20.0
2775	19.1
3275	18.4
3775	18.9

1.13, 1.24 Převlékárna muži, převlékárna ženy

Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 169.7 Em: 254.1 Emax: 304.0 Uo=Emin/Emed: 0.67 Z: 0.65

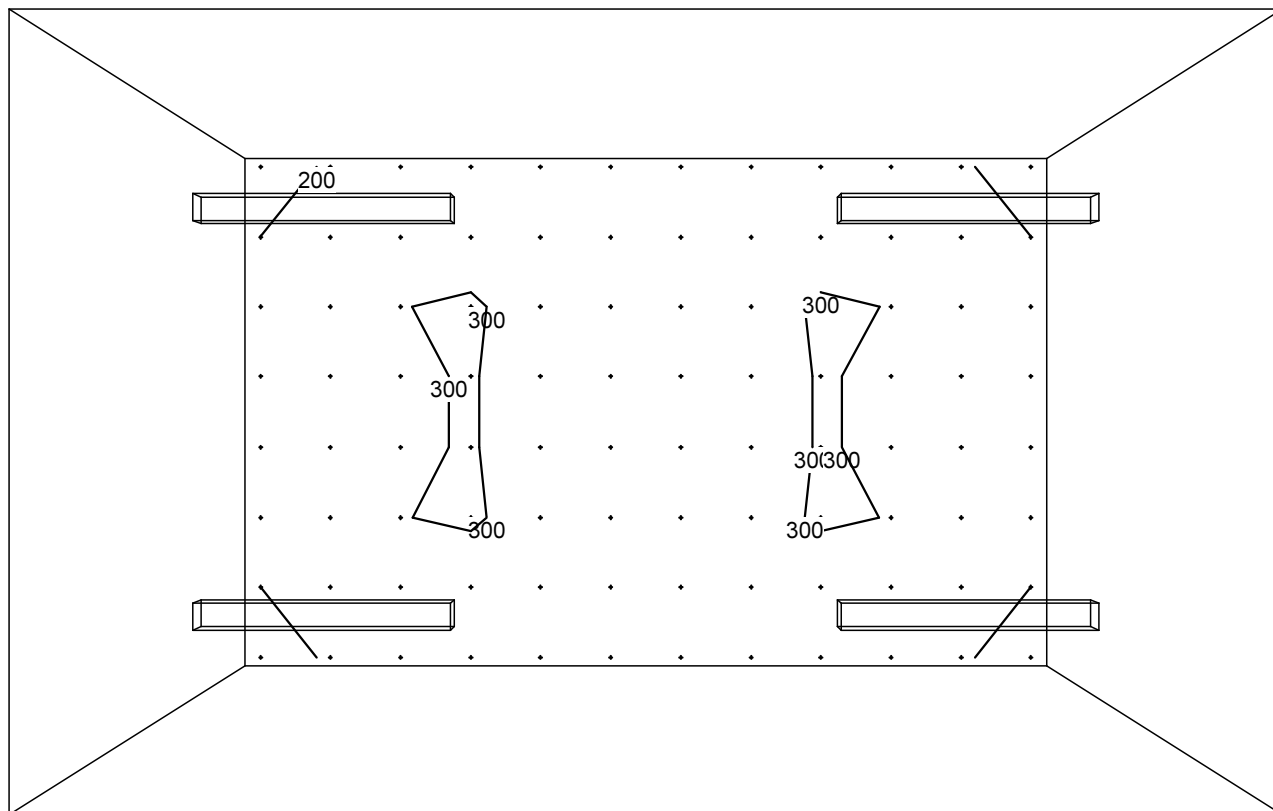

1.13, 1.24 Převlékárna muži, převlékárna ženy

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 25: UGRmin: 18.0 UGRmed: 18.8 UGRmax: 20.3

