

1.35 Pokladna

Prostor Norma	1.35 Pokladna 5.29.1	- -
Délka Šířka Výška	3920 2750 2850	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	460 500 0 7	375 0 500 5
		750 0 0
		mm mm mm -

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	460 500 0 7 0	375 0 500 5
		1500 0 0
		mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS UQ A 1050mA LED 980 1375 1960 0 0 2 1 0.00 0.00 90 0 0	2850 0 0 0 -1.00 0.00
		- - mm mm mm - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.64**
Minimální hodnota **290.5 lx**
Střední hodnota **356.6 lx**
Maximální hodnota **414.0 lx**
Rovnoměrnost **0.81**

Y\X	460	960	1460	1960	2460	2960	3460
375	290.6	329.7	347.6	351.1	347.6	329.7	290.5
875	330.4	375.6	394.1	397.1	394.0	375.6	330.3
1375	345.0	392.5	410.8	414.0	410.8	392.5	344.9

Y\X	460	960	1460	1960	2460	2960	3460
1875	330.4	375.7	394.1	397.2	394.1	375.6	330.3
2375	290.7	329.8	347.7	351.2	347.7	329.8	290.6

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1a


Minimální hodnota **14.5 -**
Střední hodnota **18.3 -**
Maximální hodnota **19.8 -**

Y\X	460	960	1460	1960	2460	2960	3460
375	19.4	18.4	19.1	19.8	19.1	18.4	19.4
875	19.0	18.4	17.8	16.8	17.8	18.4	19.0
1375	18.1	17.9	16.9	14.5	16.9	17.9	18.1
1875	19.0	18.4	17.8	16.8	17.8	18.4	19.0
2375	19.4	18.4	19.1	19.8	19.1	18.4	19.4

1.35 Pokladna

Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 290.5 Em: 356.6 Emax: 414.0 Uo=Emin/Emed: 0.81 Z: 0.64

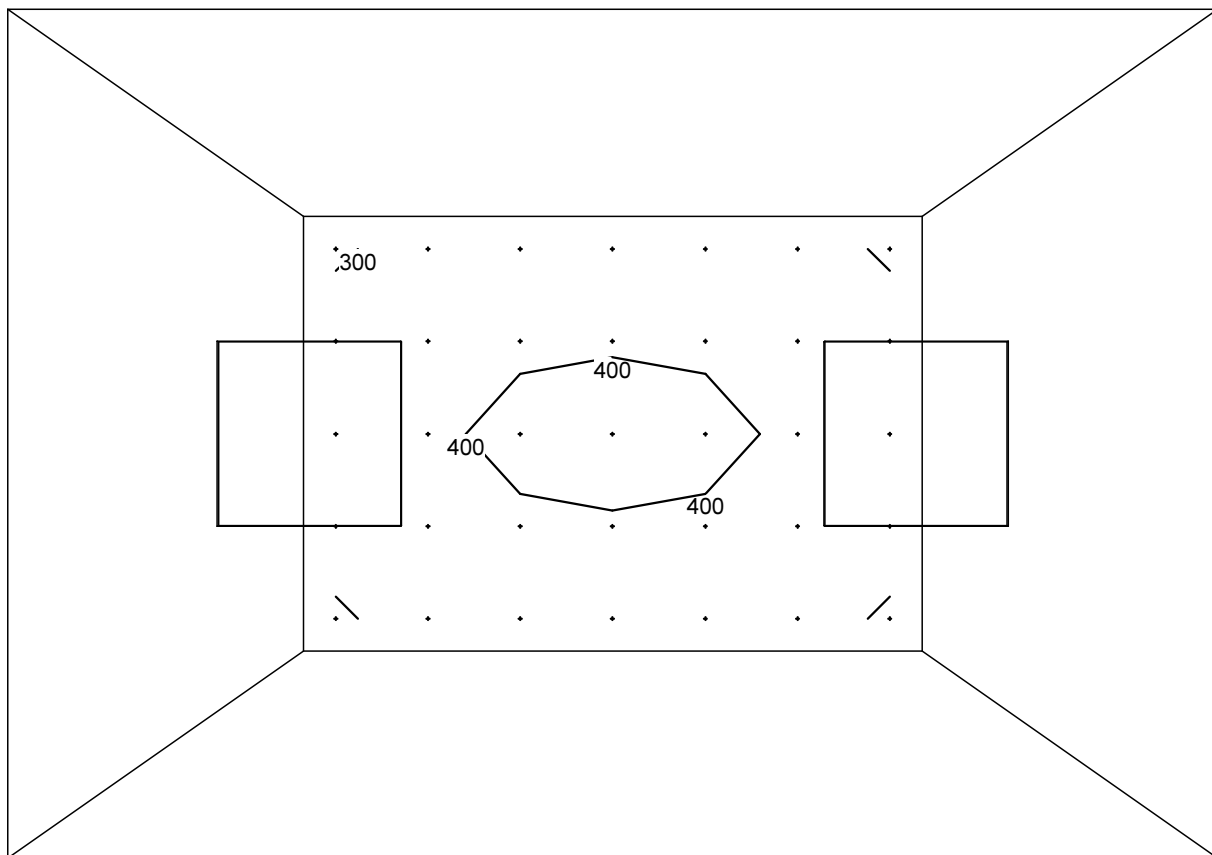

1.35 Pokladna

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 22: UGRmin: 14.5 UGRmed: 18.3 UGRmax: 19.8

