


# ODVOD SPALIN - MĚŘ.: 1:20

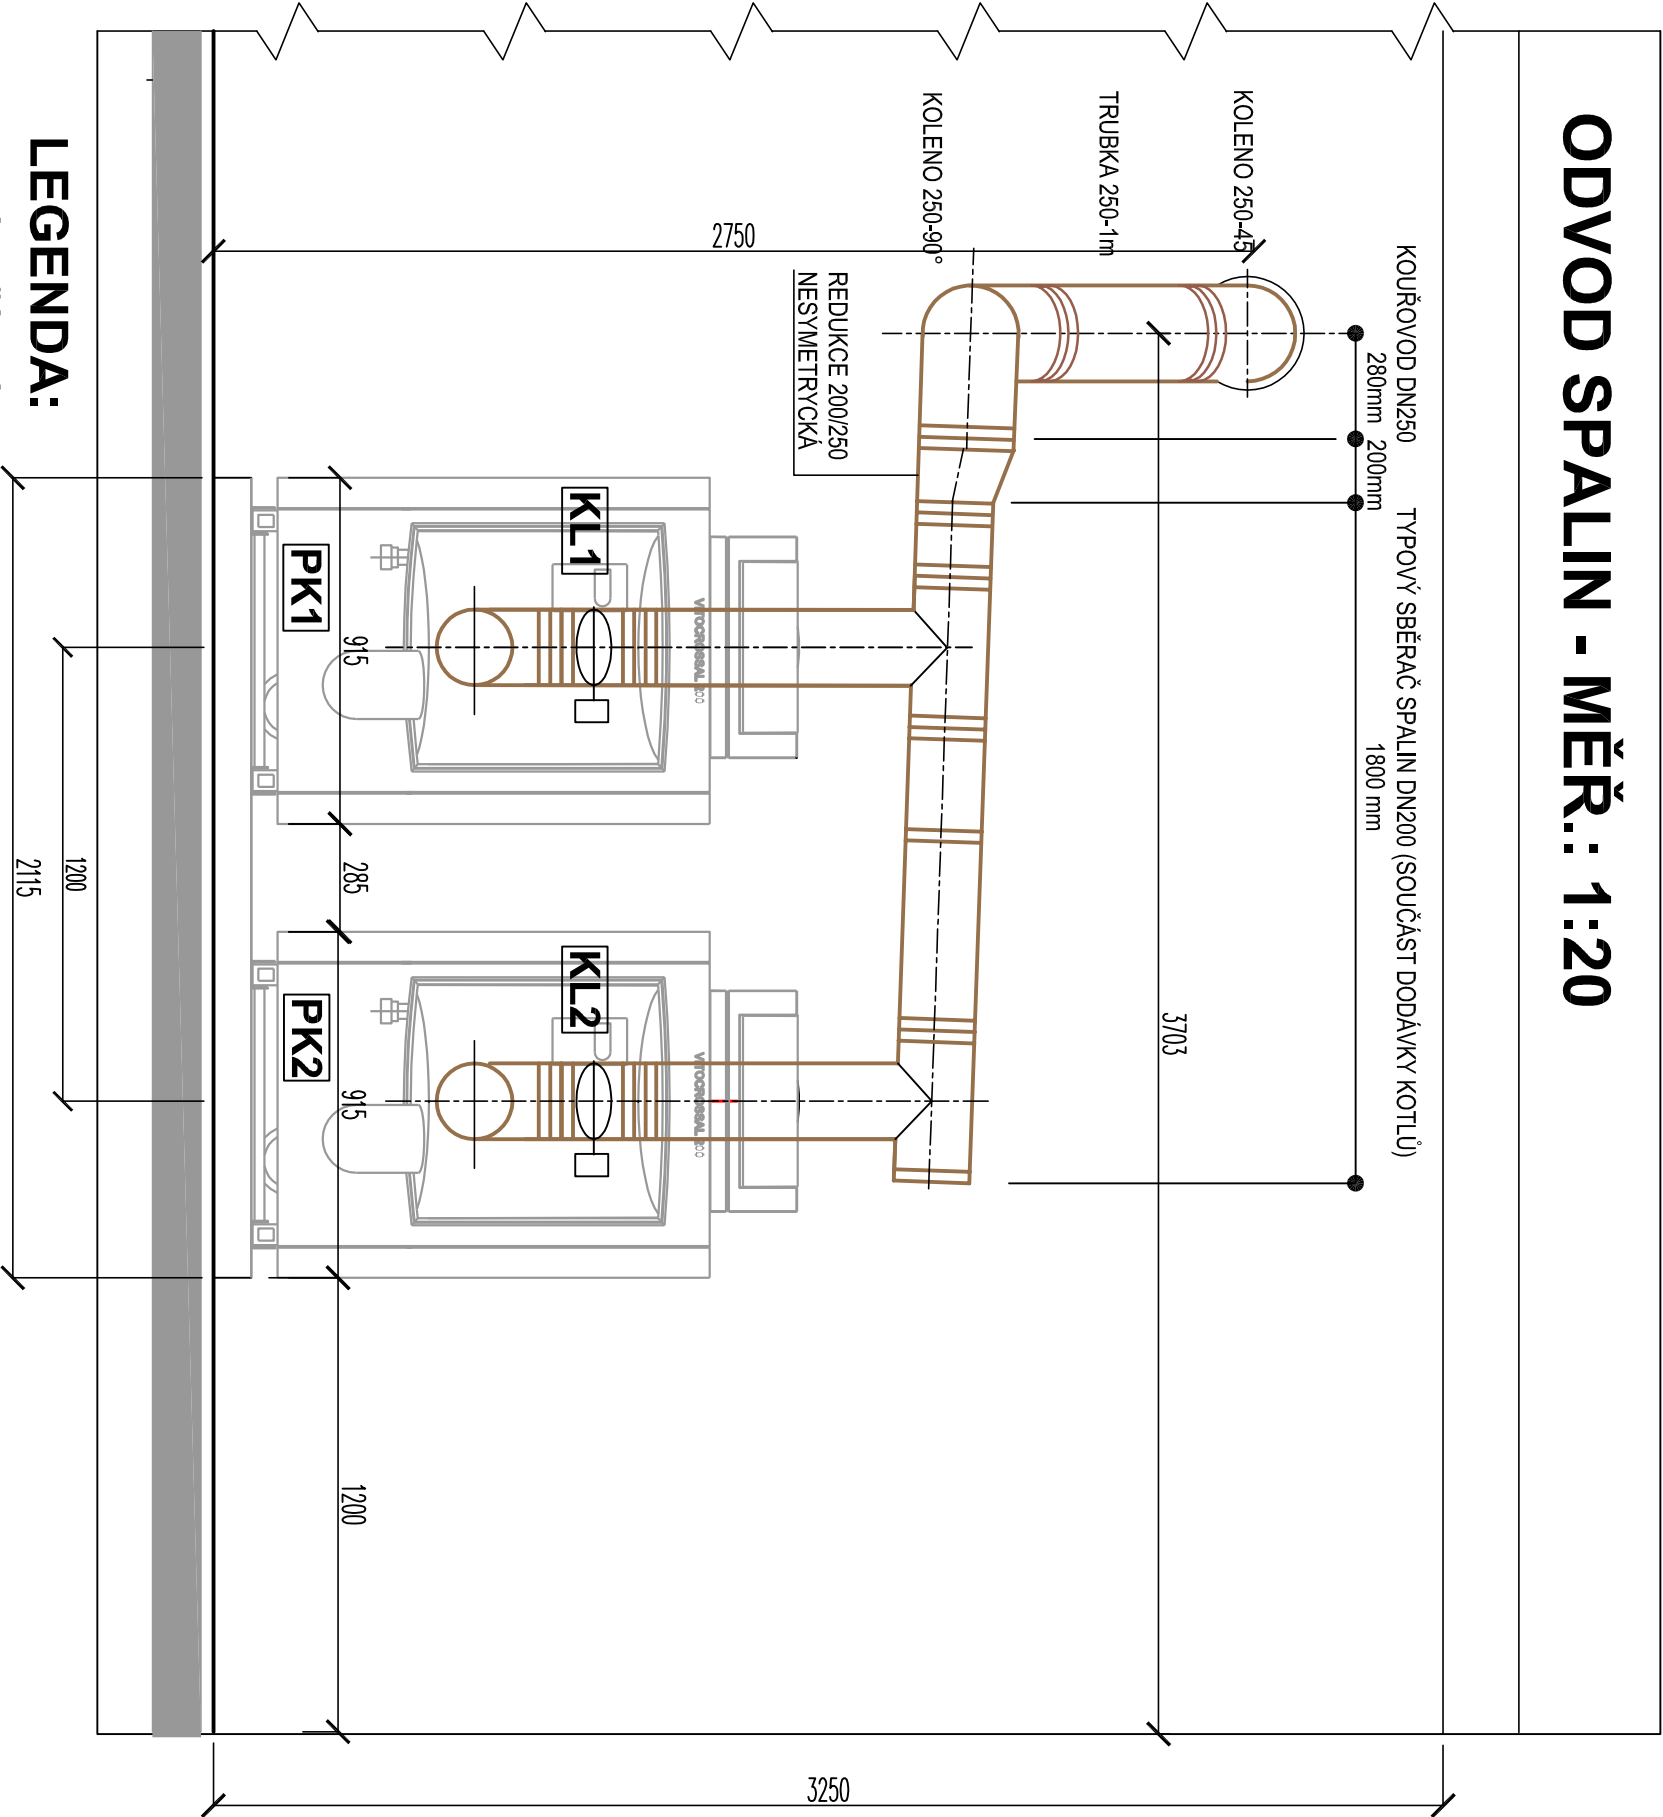

## LEGENDA:

### NOVÉ ZAŘÍZENÍ

**PK1**

PLYNOVÝ KOTEL VIESSMANN TYP VITOCROSSAL 200, TEPELNÝ VÝKON 72 - 175 kW

**PK2**

PLYNOVÝ KOTEL VIESSMANN TYP VITOCROSSAL 200, TEPELNÝ VÝKON 82 - 225 kW

**KL1**

KOUŘOVÉ KLAPKY DN 200 S MOTORICKÝM POHONEM JSOU SOUČÁSTÍ


**KL2**

TYPOVÉHO SBĚRAČE SPALIN

### NOVĚ INSTALOVANÉ POTRUBÍ:

NEREZOVÉ POTRUBÍ - ODVOD SPALIN OD KOTLŮ

# KOMÍN - MĚŘ.: 1:50

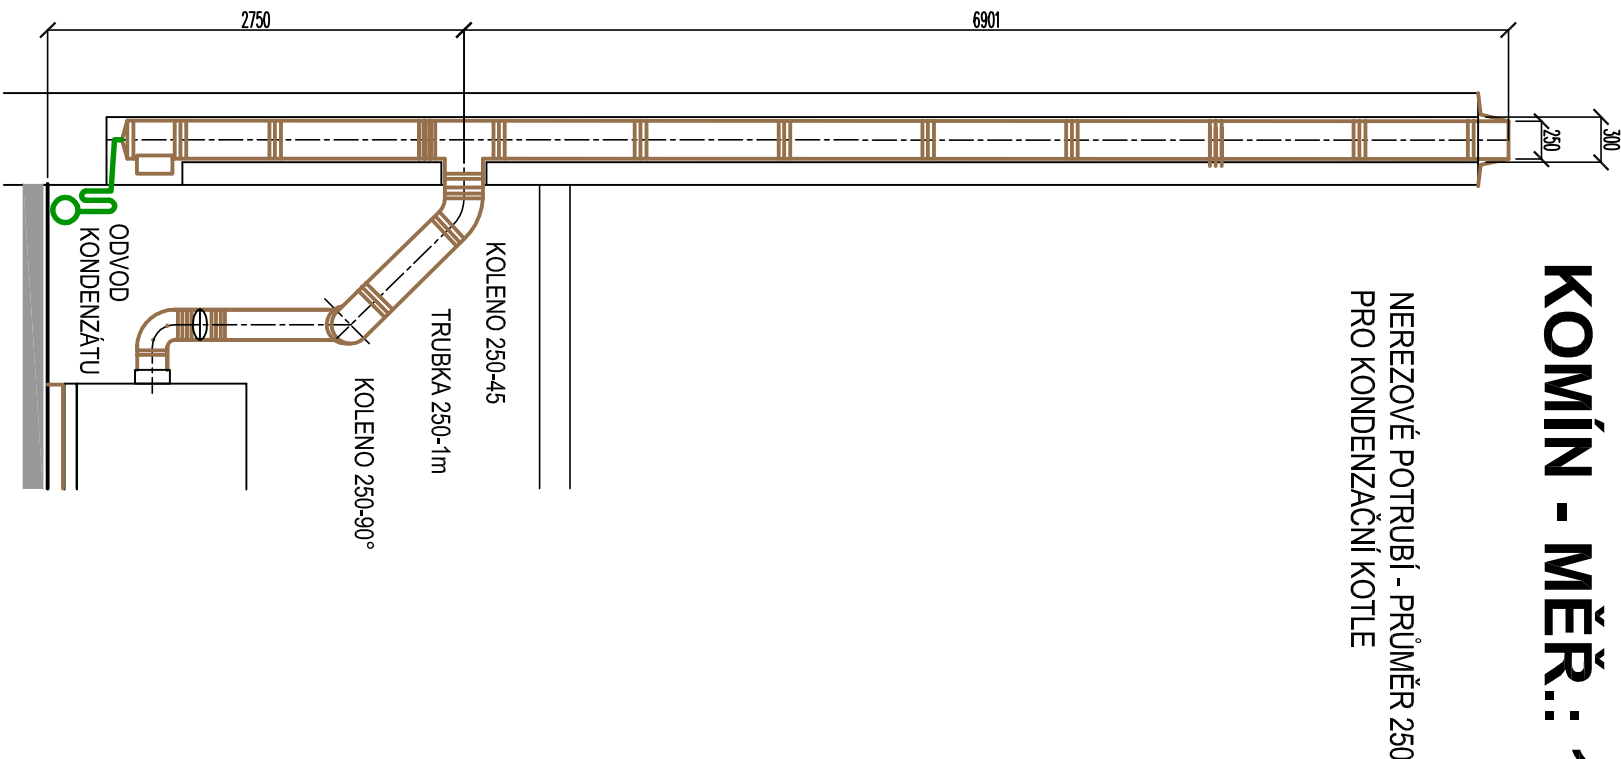

NEREZOVÉ POTRUBÍ - PRŮMĚR 250  
PRO KONDENZAČNÍ KOTLE

|                                                                             |                       |              |        |                                                                                                                                                   |         |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| Vyracoval                                                                   |                       | Podpis       |        | ING. KAREL ŠTĚBĚTÁK<br><br><b>K - PROJEKT</b><br><br>IČO 102 90 508, DIČ CZ 470815444<br>tel./fax 384420448<br>380 01 Dobčice, Polického nám. 6/1 |         |         |          |
| Ing. Karel Štěbeták                                                         |                       |              |        |                                                                                                                                                   |         |         |          |
| Kraj:                                                                       | Jihočeský             | Místo :      | Třeboň |                                                                                                                                                   |         |         |          |
| Investor :                                                                  |                       | Město Třeboň |        |                                                                                                                                                   |         |         |          |
| Stavba :                                                                    |                       |              |        | Formát                                                                                                                                            |         | 2A4     | Měřítiko |
| PLYNOVÁ KOTELNA "ZÁKLANÍ ŠKOLA"<br><br>VÝMĚNA TEPELOVODNÍCH PLYNOVÝCH KOTLŮ |                       |              |        | Datum                                                                                                                                             |         | 03/2017 | 1-20     |
|                                                                             |                       |              |        | Stupeň                                                                                                                                            |         | DPS     | (1-50)   |
|                                                                             |                       |              |        | Č. zakázky                                                                                                                                        |         | 008/17  |          |
|                                                                             |                       |              |        | Arch. č.                                                                                                                                          |         |         |          |
| Část:                                                                       | D.1.4 VYTÁPĚNÍ STAVEB |              |        | Rev.                                                                                                                                              |         |         |          |
| Název výkresu                                                               | KOUŘOVOD, KOMÍN       |              |        | 1                                                                                                                                                 | Poř. č. |         |          |
|                                                                             |                       |              |        | 09                                                                                                                                                |         |         |          |