

Výpis klempířských výrobků

POZNÁMKA

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY SOUVISEJÍCÍ S OBVODOVÝMI PANELE BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚCHTO PANELOŮ (ZAKLÁDACÍ PROFILY, LEMOVACÍ PROFILY, KRYCÍ PROFILY A POD.)

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	Bpv	±0,000
	10			20			30				2,00		4,00 m	6,00		441,25

AUTORIZACE	ČKAIT - 1400348	ING. JIRÍ ŽÁK	
------------	-----------------	---------------	--

AS PROJECT CZ s.r.o.

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ



VEDOUcí ATELIERU	HIP	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Vladimír Žák	Michal Tomášek	Michal Tomášek	Ing. Jindřich Hamza

Zimní stadion Třeboň

INVESTOR:	Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň	FORMÁT	A4
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Třeboň par.č. 1085/1 a 1085/5	DATUM	10/2017
CHARAKTER STAVBY:	Novostavba	STUPEŇ DOK.	PD pro provádění stavby
ODDÍL DOKUMENTACE:	D. 01 dokumentace stavebního objektu SO 01	Č. ZAKÁZKY	903/16
OBSAH:	Výpis klempířských výrobků	Č. ARCHIVNÍ	903/CZ
		MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU: D.01.01.14



Zimní stadion Třeboň

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Číslo výkresu

Číslo zakázky

Ing. Jindřich Hamza

Michal Tomášek


D.01.01.14.01

903/16

D. 01 dokumentace stavebního objektu SO 01

Klempířské výrobky str. 02

Označení	Název	Rozměry
K01	oplechování parapetů	rozvinutá šířka 200 mm

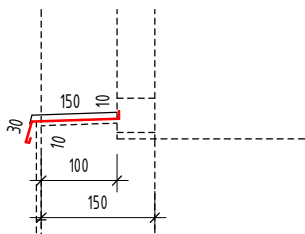


- Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. MIN. 0,6 MM
- PŘIPEVNIT K PODPŮRNÉMU PARAPETNÍMU PROFILU A KE STĚNÁM
- VČETNĚ PARAPETNÍHO PŘIPOJOVÁČHO PROFILU (DILATAČNÍ) ETICS PRO SNADNÉ PŘIPOJENÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ K ARMOVACÍM VRSTVÁM TEPELNĚIZOLAČNÍHO SYSTÉMU
- BARVA: DLE RÁMU OKEN - RAL 7016-ANTRACITOVĚ ŠEDÁ

1 NP	2 NP	celkem
50,7	-	50,7 bm

$$6250 \times 6 + 3350 + 3125 + 4425 + 2225 = 50625 \text{ mm}$$

Označení	Název	Rozměry
K02	oplechování římsy	rozvinutá šířka 150 mm

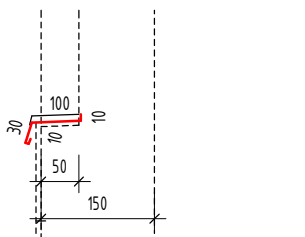


- Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. MIN. 0,6 MM
- PŘIPEVNIT K PODPŮRNÉMU PARAPETNÍMU PROFILU A KE STĚNÁM
- VČETNĚ PARAPETNÍHO PŘIPOJOVÁČHO PROFILU (DILATAČNÍ) ETICS PRO SNADNÉ PŘIPOJENÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ K ARMOVACÍM VRSTVÁM TEPELNĚIZOLAČNÍHO SYSTÉMU
- BARVA: DLE RÁMU OKEN - RAL 7016-ANTRACITOVĚ ŠEDÁ

1 NP	2 NP	celkem
7,3	-	7,3 bm

$$1875 + 2075 + 525 + 250 \times 8 + 200 \times 2 + 400 = 7275 \text{ mm}$$

Označení	Název	Rozměry
K03	oplechování parapetů	rozvinutá šířka 250 mm

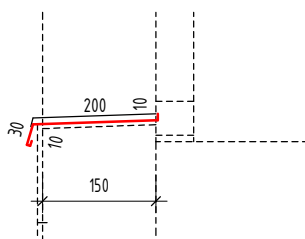

- Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. MIN. 0,6 MM
- PŘIPEVNIT K PODPŮRNÉMU PARAPETNÍMU PROFILU A KE STĚNÁM
- VČETNĚ PARAPETNÍHO PŘIPOJOVÁČHO PROFILU (DILATAČNÍ) ETICS PRO SNADNÉ PŘIPOJENÍ PARAPETNÍCH PLECHŮ K ARMOVACÍM VRSTVÁM TEPELNĚIZOLAČNÍHO SYSTÉMU
- BARVA: DLE RÁMU OKEN - RAL 7016-ANTRACITOVĚ ŠEDÁ

1 NP	2 NP	celkem
-	18	18 bm

$$16525 + 1450 = 17975 \text{ mm}$$

Poznámka



Zimní stadion Třeboň

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Číslo výkresu

Číslo zakázky

Ing. Jindřich Hamza

Michal Tomášek


D.01.01.14.02

903/16

D. 01 dokumentace stavebního objektu SO 01

Klempířské výrobky str. 03

Označení	Název	Rozměry
K04	oplechování atiky	rozvinutá šířka 250 mm




- Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. MIN 0,6 MM
- VČETNĚ DILATACE
- PŘIPEVNIT K DŘEVOŠTĚPKOVÉ DESCE TL. 10 MM V 5% SPÁDU
- VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO PROFILU (DILATAČNÍ) ETICS PRO SNAD PŘIPOJENÍ ATIKOVÝCH PLECHŮ K ARMOVACÍM VRSTVÁM TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU
- BARVA: RAL 7016-ANTRACITOVĚ ŠEDÁ

střecha nad 1NP	střecha nad 2NP	celkem
89,35	44,35	133,7 bm

$$6425 + 12250 + 26000 + 26000 + 18675 = 89350 \text{ mm}$$


Označení	Název	Rozměry
K05	oplechování atiky hlavní střechy	rozvinutá šířka 350 mm



- Z POPLASTOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. MIN 0,6 MM
- VČETNĚ DILATACE
- PŘIPEVNIT KE STŘEŠNÍM SENDVIČOVÝM PANELŮM
- BARVA: RAL 7016-ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
- NUTNÁ KOORDINACE S DODAVATELEM VENKOVNÍHO OPLÁŠTĚNÍ

hlavní střecha	celkem
205,2	205,2 bm

Označení	Název	Rozměry
K06	oplechování bezpečnostního přepadu	100 x 450 mm

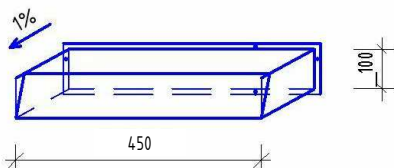

- BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD MIN. 100 x 450 MM PRO ŠÍŘKU ATIKY 310 MM
- Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,55 MM + 0,6 MM (FOL.)
- PŘIPEVNIT K OBVODOVÝM PANELŮM
- BARVA DLE ARCHITEKTA

hlavní střecha	celkem
4KS	4KS

Poznámka