osa potrubí: −1.000
horní líc potrubí −0.800
dolní líc potrubí −1.200

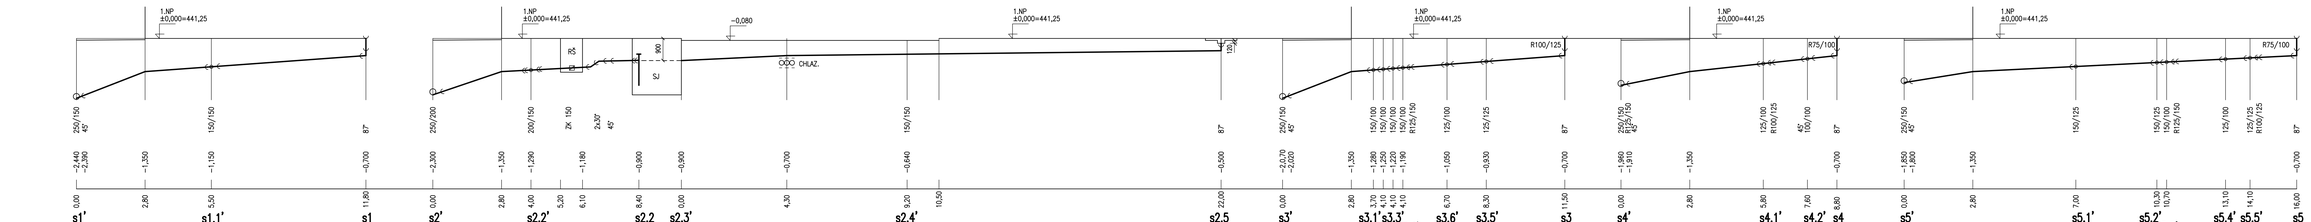

MATERIÁL	PVC SN4 DN150		PVC SN4 DN200		PVC SN4 DN150		PVC SN4 DN150	DN125	PVC SN4 DN125	DN100	PVC SN4 DN150	DN125	DN100
SPÁD–DÉLKA(‰ –M)	371,4–2,80	72,2–9,00	339,3–2,80	33,3–3,30	22,2–2,30	11,4–22,00	239,3–2,80	74,7–8,70	200,0–2,80	108,3–6,00	200,0–2,80	108,3–6,00	

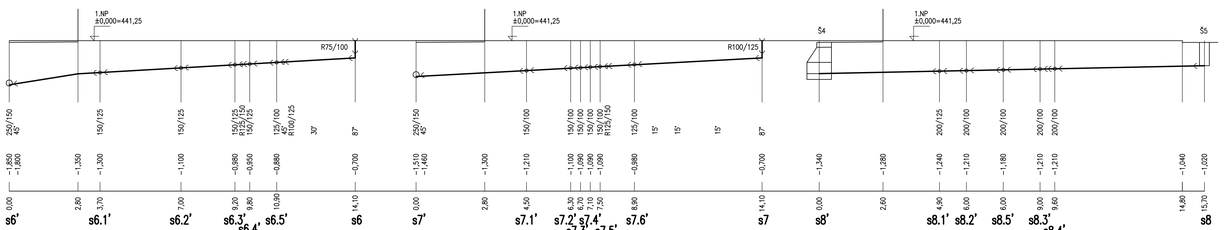

MATERIÁL	PVC SN4 DN150		DN125	DN100	PVC SN4 DN150	DN125	PVC SN4 DN200
SPÁD–DÉLKA(‰ –M)	160,7–2,80	57,5–11,30			53,9–14,10		20,4–15,70

LEGENDA

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
LEŽATÁ – PVC SN4

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ
LEŽATÁ – PVC SN4

DEŠŤOVÁ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
LEŽATÁ – PVC SN4

POZNÁMKA

MIN. SPÁD PŘÍPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3%
MIN. SPÁD DEŠŤ. KANALIZACE A SPLAŠKOVÉ ČISTÉ KAN. – 1%
MIN. SPÁD SPLAŠKOVÉ ČISTÉ KAN. – 2%

VÝŠKOVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH ŘEZŮ
GRAFICKY JSOU ZPRACOVÁNY POUZE HLAVNÍ PATEŘNÍ TRASY
VEDLEJŠÍ TRASY JSOU ZAPOJENY DO TĚCHTO HLAVNÍCH TRAS
HL. ULOŽENÍ PATNÍCH KOLEN TĚCHTO VEDL. TRAS JE 650 MM OD PODLAHY
S VYJÍMKOU TRAS ODVÁDĚJÍCÍ VODU ZE ŽLABŮ (POL. S2.4, S2.5)
A TRAS JEJICHŽ PATNÍ KOLENA JSOU NAD KALICHY PATEK (POL. S5.2.1, 5.5.1, 6.4)
KDE BUDOU PATNÍ KOLENA ULOŽENA 500 MM OD ±0,000

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

Vedoucí oteleru : ING. VLADIMÍR ŽÁK
HIP : MICHAL TOMÁŠEK

Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ
Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ

ing. JAROSLAV KOVÁŘ
IČO 401 83 191
projektová činnost
Úpová 781, 675 31 Jemnice
tel. 725879656,
mail: 3j.projekt@seznam.cz

Investor : MĚSTO TŘEBOŇ
PALACKÉHO NÁM. 46/II, 379 01, TŘEBOŇ

Akce : ZIMNÍ STADION TŘEBOŇ
Díl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Obsah : ZI - KANALIZACE - PODÉLNÉ ŘEZY I

Místo:	TŘEBOŇ	Účel :	DPS
Zak. č.:	05/17	Číslo výk.:	
Počet A4 :	4		
Měřítko :	1:100	D.1.4.1.7	