

HIP:	VP:	<b>WAY</b> project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant:	Kontroloval: <i>Šedivý</i> Ing. Michal Šedivý			Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý
Stavebník: Město Třeboň		Č. zakázky:	<b>945</b>	Paré č.:
Obec: Třeboň		Datum:	03/2018	
Stavba:  Třeboň, Krokova ulice - 2. část		Formát:	A4	
		Měřítko:		
		Stupeň:	<b>PDPS</b>	
Příloha:  Doklady k projektové dokumentaci		Číslo arch.: <b>27/17</b>	Číslo přílohy: <b>F 2</b>	

# SEZNAM DOKLADŮ

## **Vyjádření k projektové dokumentaci:**

17. <b>E.ON ČR, s. r. o.</b> Regionální správa ZP Č. Budějovice	27.09. 2017
18. <b>Technické služby Třeboň, s. r. o.</b> Třeboň	02.10. 2017
19. <b>Policie ČR, KŘP Jčk</b> DI J. Hradec	03.10. 2017
20. <b>HZS Jčk</b> Územní odbor J. Hradec	24.11. 2017
21. <b>Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.</b> Praha 3	19.12. 2017
22. <b>E.ON ČR, s. r. o.</b> Regionální správa J. Hradec	28.12. 2017
23. <b>NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.</b> stř. Horní Planá	28.12. 2017
24. <b>Městský úřad</b> odbor životního prostředí Třeboň	10.01. 2018
25. <b>ČEVAK, a. s.</b> Č. Budějovice	11.01. 2018
26. <b>Agentura ochrany přírody a krajiny ČR</b> Správa CHKO Třeboňsko	15.01. 2018
27. <b>KHS Jčk</b> oddělení HOK J. Hradec	15.01. 2018





E.ON Česká republika, s.r.o. · F.A. Gerstnera 2151/6 · 370 01 České Budějovice

WAY project s.r.o.  
Ing. Michal Šedivý  
Jarošovská 1126/II  
377 02 Jindřichův Hradec

**E.ON Česká republika, s.r.o.**

• Regionální správa ZP  
F.A. Gerstnera 2151/6  
370 01 České Budějovice  
www.eon.cz

Václav Cirhan  
T +420-386-108-170  
vaclav.cirhan@eon.cz

České Budějovice, 27.9.2017

**Věc: DSP stavby „Třeboň, Krokova ulice – 2. část v k.ú.Třeboň“ –  
vyjádření k PD pro územní a stavební řízení. Zároveň slouží jako souhlas  
s činností v OP**

E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn proti stavbě Třeboň, Krokova ulice – 2. část v k.ú.Třeboň, dle předložené projektové dokumentace nemá námitek. Během rekonstrukce Krokovi ul. proběhne výměna STL plynovodu na náklady E.ON Distribuce.

V rámci ochrany našeho plynárenského zařízení požadujeme dodržení podmínek ve Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v provozování. E.ON Česká republika, s.r.o.

Dále požadujeme dodržení ochranného pásma plynovodu, přípojek a prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.

Při stavbě nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení a k jeho neodborné manipulaci. Při práci v ochranném pásmu plynárenského zařízení (1 m na obě strany od potrubí) se nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní stroje - nástroje (bagr, sbíječka...). Odkryté plynovody a související zařízení musí být do doby zásypu chráněny proti poškození. Před zásypem plynovodního potrubí bude pracovník regionální správy sítě plyn E.ON Česká republika, s.r.o. přizván ke kontrole.

Pokud se v průběhu stavby zjistí, že stávající STL plynovodní potrubí má nedostatečné krytí, bude ochráněno proti mechanickému poškození nebo dle potřeby sníženo. Tuto situaci bude řešit provozovatel se zástupcem investora v průběhu stavby.

S pozdravem

  
E.ON Česká republika, s.r.o.  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice

015

Jednatelé:  
Michael Fehn  
Martin Záklasník  
Lorenz Pronnet  
Radek Lucky

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána v  
Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským  
soudem v  
Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 15066  
IČ: 25733591





Technické služby Třeboň, s.r.o.  
Rybářská 811/II  
379 01 Třeboň

IČ: 62502735  
DIČ: CZ62502735  
[www.ts-trebon.cz](http://www.ts-trebon.cz)

Tel: +420 384 722 300  
Fax: +420 384 722 302  
e-mail: [info@ts-trebon.cz](mailto:info@ts-trebon.cz)

**WAY project s.r.o.**

Jarošovská 1126/II

37702 Jindřichuv Hradec

**Vaše značka**

**Datum 2.10.2017**

**Věc. Vyjádření a odsouhlasení výkresu PD výše uvedené stavby.  
Akce. Třeboň, Krokova ulice-2část**

**Na Vaši žádost sdělujeme, že souhlasíme s PD a provedením výše uvedené stavby.**

**Platnost vyjádření. 2.10.2018**

**Vyřizuje. P. Mladek**

**Tel. 602931062**



Technické služby Třeboň, s.r.o.  
Rybářská 811/II  
379 01 Třeboň  
IČ: 62502735; DIČ: CZ62502735  
Tel.: +420 384 722 300  
[www.ts-trebon.cz](http://www.ts-trebon.cz)

2



DOŠLO 05. 10. 2017  
1312/17-k/z-v-*U*

19



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Jindřichův Hradec  
Dopravní inspektorát



Č.j. KRPC-145673-1/ČJ-2017-020306

Jindřichův Hradec 3. října 2017


Počet stran: 1

Přílohy: PD

WAY project s.r.o.  
Jarošovská 1126/II  
377 01 Jindřichův Hradec

### Stanovisko k projektové dokumentaci na akci „Třeboň, Krokova ulice – 2. část“

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v platném znění, jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 2, písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a jako dotčený orgán příslušný k uplatnění stanoviska k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 16 odst. 2, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění nemá připomínek k předložené projektové dokumentaci na předmětnou akci ve stupni DÚR a DSP.

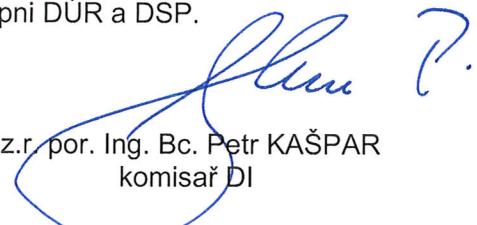  
z.r. por. Ing. Bc. Petr KAŠPAR  
komisař DI

npor. Bc. Karel KOTIL  
Vedoucí DI

Nádražní 567/II  
377 46 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 974 233 258, 725 046 914  
Email: [jh.di.inzenyr@pcr.cz](mailto:jh.di.inzenyr@pcr.cz)

[www.policie.cz](http://www.policie.cz)









DOŠLO 27. 11.  
1559/17-k/2

**20**

**Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**  
**Územní odbor Jindřichův Hradec**  
**U Knihovny 1176/II, 377 01 Jindřichův Hradec**

Č. j.: HSCB-6985-2/2017 UO-JH

WAY project s.r.o.  
Jarošovská 1126/II

377 01 Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec 24. listopad 2017

Počet stran: 2

Příloha: 1/dokumentace

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

Vyřizuje: por. Ing. Jana Kostková, tel.: 950 241 130, e-mail: [jana.kostkova@jck.izscr.cz](mailto:jana.kostkova@jck.izscr.cz), ze dne 23. 11. 2017.

**Název stavby:** Třeboň, Krokova ulice - 2. část

**Místo stavby:** k.ú. Třeboň, parc.č. 1358, 1334/1, 785

**Stavebník:** Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

**Předložený druh dokumentace:** územní a stavební řízení

**Jméno a příjmení zpracovatele dokumentace:** Ing. Michal Šedivý,

**číslo ČKAIT:** 0102299, **dokumentace:** z listopadu 2017

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 23. 11. 2017 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko.**

**Odůvodnění**

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.


### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje jeden výtisk předložené dokumentace ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

**HZS Jihočeského kraje**  
Územní odbor Jindřichův Hradec  
U Knihovny 1176/II  
377 01 Jindřichův Hradec

  
plk. Ing. Lukáš Janko  
ředitel HZS JČK ÚO Jindřichův Hradec  
rada

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka  
POS 631397/17/CJH/SS0/2017

Vyřizuje / Tel.  
J. Mála / 387 824 347

Datum  
19. 12. 2017

WAY project spol. s r.o.  
Jarošovská 1126/II  
377 01 J. Hradec

**Věc: „Třeboň, Krokova ulice – 2. část“ vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP.**

Dle předložené projektové dokumentace dojde při realizaci stavby ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK).

Trasy stávajících podzemních vedení SEK jsou uloženy v chodníku. Navržená úprava ulice uložení tras SEK nemění, požadujeme zachovat stávající krytí (min. krytí v chodníku je 0,4 metru). Navržené nové NN vedení pro VO požadujeme při souběhu a křížení se stávající trasou položit dle ČSN 736005 (minimální svislé a vodorovné odstupové vzdálenosti).

Stožáry pro lampy VO požadujeme umisťovat minimálně 0,5 metru od tras SEK.

Při respektování výše uvedených podmínek a podmínek obsažených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 631397/17 souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

.

Josef Mála  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Provoz pevné přístupové sítě Čechy jih

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
  






E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

WAY project s.r.o.  
Projektování dopravních staveb  
Jarošovská 1126/II  
377 02 Jindřichův Hradec

**E.ON Česká republika, s.r.o.**  
Regionální správa Jindřichův  
Hradec  
Pražská 290/II  
377 17 Jindřichův Hradec  
www.eon-distribuce.cz

Ing. Milan Netolička  
T+420-384 434 330  
milan.netolicka@eon.cz

Jindřichův Hradec, 28.12.2017

**Věc: Žádost o vydání závazného stanoviska – vyjádření E.ON  
Česká republika, s.r.o.**

Vážený žadateli,

na základě Vaší e-mailové žádosti o vydání závazného stanoviska  
(vyjádření) k projektu ve stupni pro stavební povolení (DSP):

**Třeboň, Krokova ulice – 2. část,**

Stavebník: **Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň,**

Generální projektant: **WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 02 Jindřichův  
Hradec,** Vám v zastoupení společnosti E.ON Distribuce, a.s. sdělujeme  
následující:

- v zájmovém území se nachází kabelové vedení NN a VN ve vlastnictví  
Provozovatele DS – viz. *Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy  
(elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce  
v jeho blízkosti* ze dne 09.06.2017.
- k předloženému projektu na akci „Třeboň, Krokova ulice – 2. část“ nemá  
Provozovatel DS připomínek.
- toto vyjádření nelze použít pro účely stavebního řízení bez současně dodaného  
vyjádření k existenci a dotčení stávajících sítí ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.
- stavebník / zhotovitel stavby požádá Provozovatele DS před zahájením  
prací o *Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční  
soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.*
- toto vyjádření je dokladem k žádosti o stavební povolení.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.  
Regionální správa  
Jindřichův Hradec

015

Ing. Milan Netolička  
Regionální správa Jindřichův Hradec  
E.ON Česká republika, s.r.o.

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 15066  
IČ: 257 33 591





# NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

WAY project s.r.o.  
Projektování dopravních staveb  
Jarošovská 1126/II  
37701 Jindřichův Hradec

Vaše žádost ze dne, značka:  
20.12.2017

Naše značka:  
132170027

Vyřizuje:  
Jaroslava Grohmanová

dne:  
28.12.2017

**Věc: Krokova ulice - 2.část, Třeboň**

## Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Krokova ulice, Třeboň  
Stavebník: Město Třeboň  
Projektant: WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec  
Č. zakázky: 945 Datum: 11/2017

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy části místní komunikace ulice Krokova v Třeboni od ulice Jablonského k ulici Tyršova, v délce 173 m. Komunikace je navržena v režimu obytné zóny. Na vjezdu do obytné zóny je navržen chodníkový přejezd a nájezdová rampa. Od vozovky ul. Jablonského bude oddělen silničním obrubníkem s převýšením 20 mm nad povrchem vozovky a varovným pásem šířky 400 mm. Mezi chodníkovým přejezdem/nájezdovou rampou a obytnou zónou bude signální pás šířky 800 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace vyhovuje bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je vrácena zpět.

S pozdravem

**Jaroslava Grohmanová, odborný konzultant**


Adr. střediska: , 38226 Horní Planá  
tel. 602975140, grohmanova@email.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

28. 12. 2017 19:26







## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

tel: +420 384 342 171, fax: +420 384 342 127  
e-mail: bohuslava.hrneckova@mesto-trebon.cz

WAY project s. r. o. projektování dopravních staveb  
Jarošovská 1126/II  
377 02 Jindřichův Hradec



METRP00AMBY6

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 18.12.2017  
Naše č. j.: METR 16278/2017-491 HrBo

Vyřizuje: Ing. Kněžínková, Ing. Fliegelová, Ing. Janečková,  
RNDr. Vojtěchová, Hrnecková

Datum: 10.01.2018

**Vyjádření a předběžná informace k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě „Třeboň, Krokova ulice 2. část“**

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, obdržel od WAY project s. r. o. projektování dopravních staveb, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec žádost o vyjádření a předběžnou informaci k projektové dokumentaci pro stavební povolení ke stavbě „Třeboň, Krokova ulice 2. část“. Investorem stavby je Město Třeboň. Předloženou projektovou dokumentaci vypracoval WAY project s. r. o. projektování dopravních staveb, Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec.

Jedná se o stavební úpravy části místní komunikace ulice Krokova v městě Třeboni v celém uličním prostoru v úseku mezi ulicemi Jablonského a Tyršova.

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy životního prostředí, vydává k předloženému záměru toto

**vyjádření a předběžnou informaci:****1. Podle § 79 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:**

Z hlediska nakládání s odpady nemáme k předložené projektové dokumentaci připomínek.

**2. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

Součástí stavby podle předložené dokumentace jsou také stavební objekty SO 301 Vodovod a SO 302 Jednotná kanalizace, což jsou vodní díla vyžadující samostatné stavební povolení příslušným vodoprávním úřadem, tj. Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí. Žádost o vydání stavebního povolení se podává na formuláři podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. v platném znění, včetně všech předepsaných příloh. Formulář žádosti je k dispozici ke stažení na stránkách [www.mesto-trebon.cz](http://www.mesto-trebon.cz) – městský úřad – tiskopisy – odbor životního prostředí – vodní hospodářství. Projektová dokumentace musí být vypracovaná osobou s autorizací pro vodohospodářské stavby.

**3. Podle § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Příslušným orgánem k vydání stanoviska je na území CHKO Třeboňsko Agentura ochrany přírody a krajiny - regionální pracoviště Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň.

**Podle § 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**  
Souhlasíme s navrženou výsadbou 4 ks stromů -: jeřáb muk 'Magnifica' (*Sorbus aria 'Magnifica'*). Výsadby budou o obvodu kmínku v 1 m 12/14 cm. Tyto výsadby budou opatřeny třemi 2,5 metrovými impregnovanými kůly průměr 8 cm, dále 3 ks pásků jako úvazků. Současně bude při

patě kmenů 9 dřevěných příček jako ochrana proti poškozování při sečení. U těchto výsadeb bude výsadbová jáma velikosti min. 0,1 m<sup>3</sup> a bude zde provedena 50% výměna zeminy (např. vhodnou kompostovanou zeminou a přípravku na absorbování vody př. hydrogel). Všechny stromky budou přihnojeny vícesložkovými hnojivy (hnojení – hydrokomplex nebo dlouhodobé hnojivo osmocote). Výsadby budou opatřena závlahovými miskami, vytvarovanými tak, aby voda stékala k dřevině. Výsadby budou rovnoměrně zamulčovány (př. kůrou) ve vrstvě tl. 15 cm. Na ochranu proti korní spále budou použity např. rákosové, bambusové nebo slaměné rohože, případně bude použit ochranný nátěr Arboflex. Výsadba bude provedena v souladu s arboristickým Standardem péče o přírodu a krajinu vydaným Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR *Výsadba stromů SPPK A02 001:2013*.

Současně doporučujeme z důvodu značné konkurence trávníku pro strom, zrealizovat zde podsadbou stromů formou trvalkového záhonu, který lépe splní kritéria veřejné zeleně jako funkčního a estetického prvku.

**4. Podle § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Z předložené dokumentace je zřejmé, že výše uvedenou stavbou nebudou dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“). Z hlediska zájmů chráněných dle tohoto zákona nemá proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci této stavby žádné připomínky.

**5. Podle § 48 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů:**

Bez připomínek.

**6. Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:**

Předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší, proto bez připomínek.

Toto vyjádření není správním rozhodnutím ani souhlasem nebo povolením vydaným podle zvláštních předpisů.

**Upozornění:** Nedílnou součástí tohoto stanoviska jsou výkresy a jiné doklady uvedené v příloze a opatřené razítkem Městského úřadu Třeboň.

Vyjádření je od počátku neplatné, pokud bylo vydáno na základě údajů nepravdivých, neúplných, zkreslených nebo žadatelem zatajených.

S pozdravem

(otisk úředního razítka)

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**379 01 TŘEBOŇ**  
**-20-**



Ing. Jaroslav Fliegel  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městský úřad Třeboň

Příloha: 1x dokumentace

Na vědomí: MěÚ Třeboň, odbor ÚPaSŘ

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

18.12.2017

Číslo jednací:

O17070063098

Vyřizuje:

Zdeňka Šobrová

Tel.:

tel.: +420 387 761 608

Fax:

fax: +420 387 761 225

E-mail:

zdenka.sobrova@cevak.cz

Datum:

11.01.2018

WAY project s.r.o.

Jarošovská č.p. 1126

377 01 Jindřichův Hradec II

**Třeboň, parc. č. 1358, Třeboň, Krokova ulice – 2. část (územní nebo stavební řízení - vodohospodářská stavba - stavební řízení)**

Investor: Město Třeboň, Třeboň, Třeboň II, Palackého nám., č.p. 46, 37901

V zájmovém území neprovozuje společnost ČEVAK a.s. žádné sítě ani jiná zařízení.

V daném zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě, případně ochranná pásma vodohospodářských staveb, které jsou v majetku města Třeboně a v provozování firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň. Společnost ČEVAK je na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. oprávněna k vydávání stanovisek k investiční činnosti stavebníků.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Krokova parc. č. 1358, 1334/1, 785 v k.ú. Třeboň. Stavební úpravy budou provedeny v krokově ulici v úseku od křižovatek ulic Krokova a Tyršova po křižovatku ulic Krokova Jablonského. Stavba obsahuje stavební objekty:

**SO 301 – Vodovod** – v rozsahu stavebních úprav v Krokově ulici, od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Jablonského dojde k výměně stávajícího vodovodního potrubí LT 80 z roku 1960. Vodovodní potrubí bude vyměněno částečně v nové trase a částečně v trase původní **řad B v délce 172,77 m** za potrubí **PE 90x8.2- SDR 11, 100 RC, PN16**. V ulici Jablonského se navrhovaný vodovodní řad napojuje na stávající vodovod osazením nového šoupěte, napojení v ulici Tyršova se provede na stávající šoupě. Na vodovodním řadu B je navržen jeden požární **hydrant H1**. Hydrant H1 bude plnit funkci **vzdušníku V1** a je umístěn ve staničení vodovodu km 0.110 00.

**SO 302 – Jednotná kanalizace** - v rozsahu stavebních úprav v Krokově ulici, od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Jablonského dojde k výměně nevyhovující stávající kanalizační stoky DN 400. **Nový kanalizační sběrač A - PP, DN 250, SN12 o délce 179,48 m** je navržen tak, že část ulice Krokova je vyspádována do sběrače DN 500 v Tyršově ulici a část do sběrače DN 800 v ulici Jablonského. Rozvodí sběrače je v šachtě Š2. Na stoce A je navrženo **5 nových revizních šachet** z betonových prefabrikovaných dílců o **vnitřním průměru 1 m**. Šachta SŠ1 na stávající stoce a šachta Š5 jsou navrženy s monolitickým dnem.

**SO 303 – Vodovodní a kanalizační přípojky** – v rámci stavby budou vyměněny veřejné části kanalizačních a vodovodních přípojek od jednotlivých připojených nemovitostí.

**Obecná ustanovení:**

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.



- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plné žebro, minimálně SN 8.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust, provedení s pantem, bude osazena hlubokým košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 a min. pevnostní řady PN 10.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu se společností firmy Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o.
- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

#### Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede na základě smlouvy o poskytování služeb uzavřené s firmou Městská Vodohospodářská s.r.o. společnost ČEVAK a.s. – Kodada Čestmír tel. 606 913 111, cestmir.kodada@cevak.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Před zahájením zemních prací bude společnosti **Městská Vodohospodářská s.r.o. - Jiří Götz, jiri.gotz@mv-trebon.cz, tel: 601 156 254 předložena dokumentace pro realizaci stavby** včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli společnosti **Městská Vodohospodářská s.r.o. se sídlem Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň – František Bílek, tel.: 601 102 247 minimálně 17 dnů předem.** Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozběr vody.

#### Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní technikům společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. anebo jím pověřeným pracovníkům přístup na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem **společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601 102 247.**
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti **Městská Vodohospodářská s.r.o. – František Bílek, tel.: 601 102 247. Tlaková zkouška** bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o.


František Bílek, tel.: 601102247. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.

- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte společnost Městská Vodohospodářská s.r.o. - František Bílek, tel.: 601102247.
  - K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:
    - o Zápis o odevzdání a převzetí stavby [obsahující: název stavby, délku, dimenzi a materiál potrubí, cenu bez DPH]
    - o Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před záhozem podle technických podmínek pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru a v digitální podobě s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků v geodetickém zaměření skutečného provedení.
    - o Projektovou dokumentaci skutečného provedení [situace, kladečský plán skutečného provedení a tabulka materiálu potrubí, podélné profily] včetně dokladové části.
- Vodovodní řady a objekty:**
- o Protokoly o tlakových zkouškách vodovodních řadů [ (úseková zkouška, celková zkouška) provedené podle ČSN 75 5911.]
  - o Doklad o výchozí kontrole hydrantů s revizí průtoku a doklad o proměření vytyčovacího vodiče.
- Kanalizační stoky a objekty:**
- o Kamerovou zkoušku kanalizace [kamerová prohlídka vnitřku potrubí po vysazení odboček včetně protokolu záznamu a přehledné situace s vyznačením kontrolovaného úseku.].

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

Zdeňka Šobrová  
referent vyjadřovací činnosti

**ČEVAK a.s.**  
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice  
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657  
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice  
oddíl B, vložka 657 (225)  
v. z. 

Přílohy: Mapa\_O17070063098.pdf

Na vědomí: Městská Vodohospodářská s.r.o., Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň

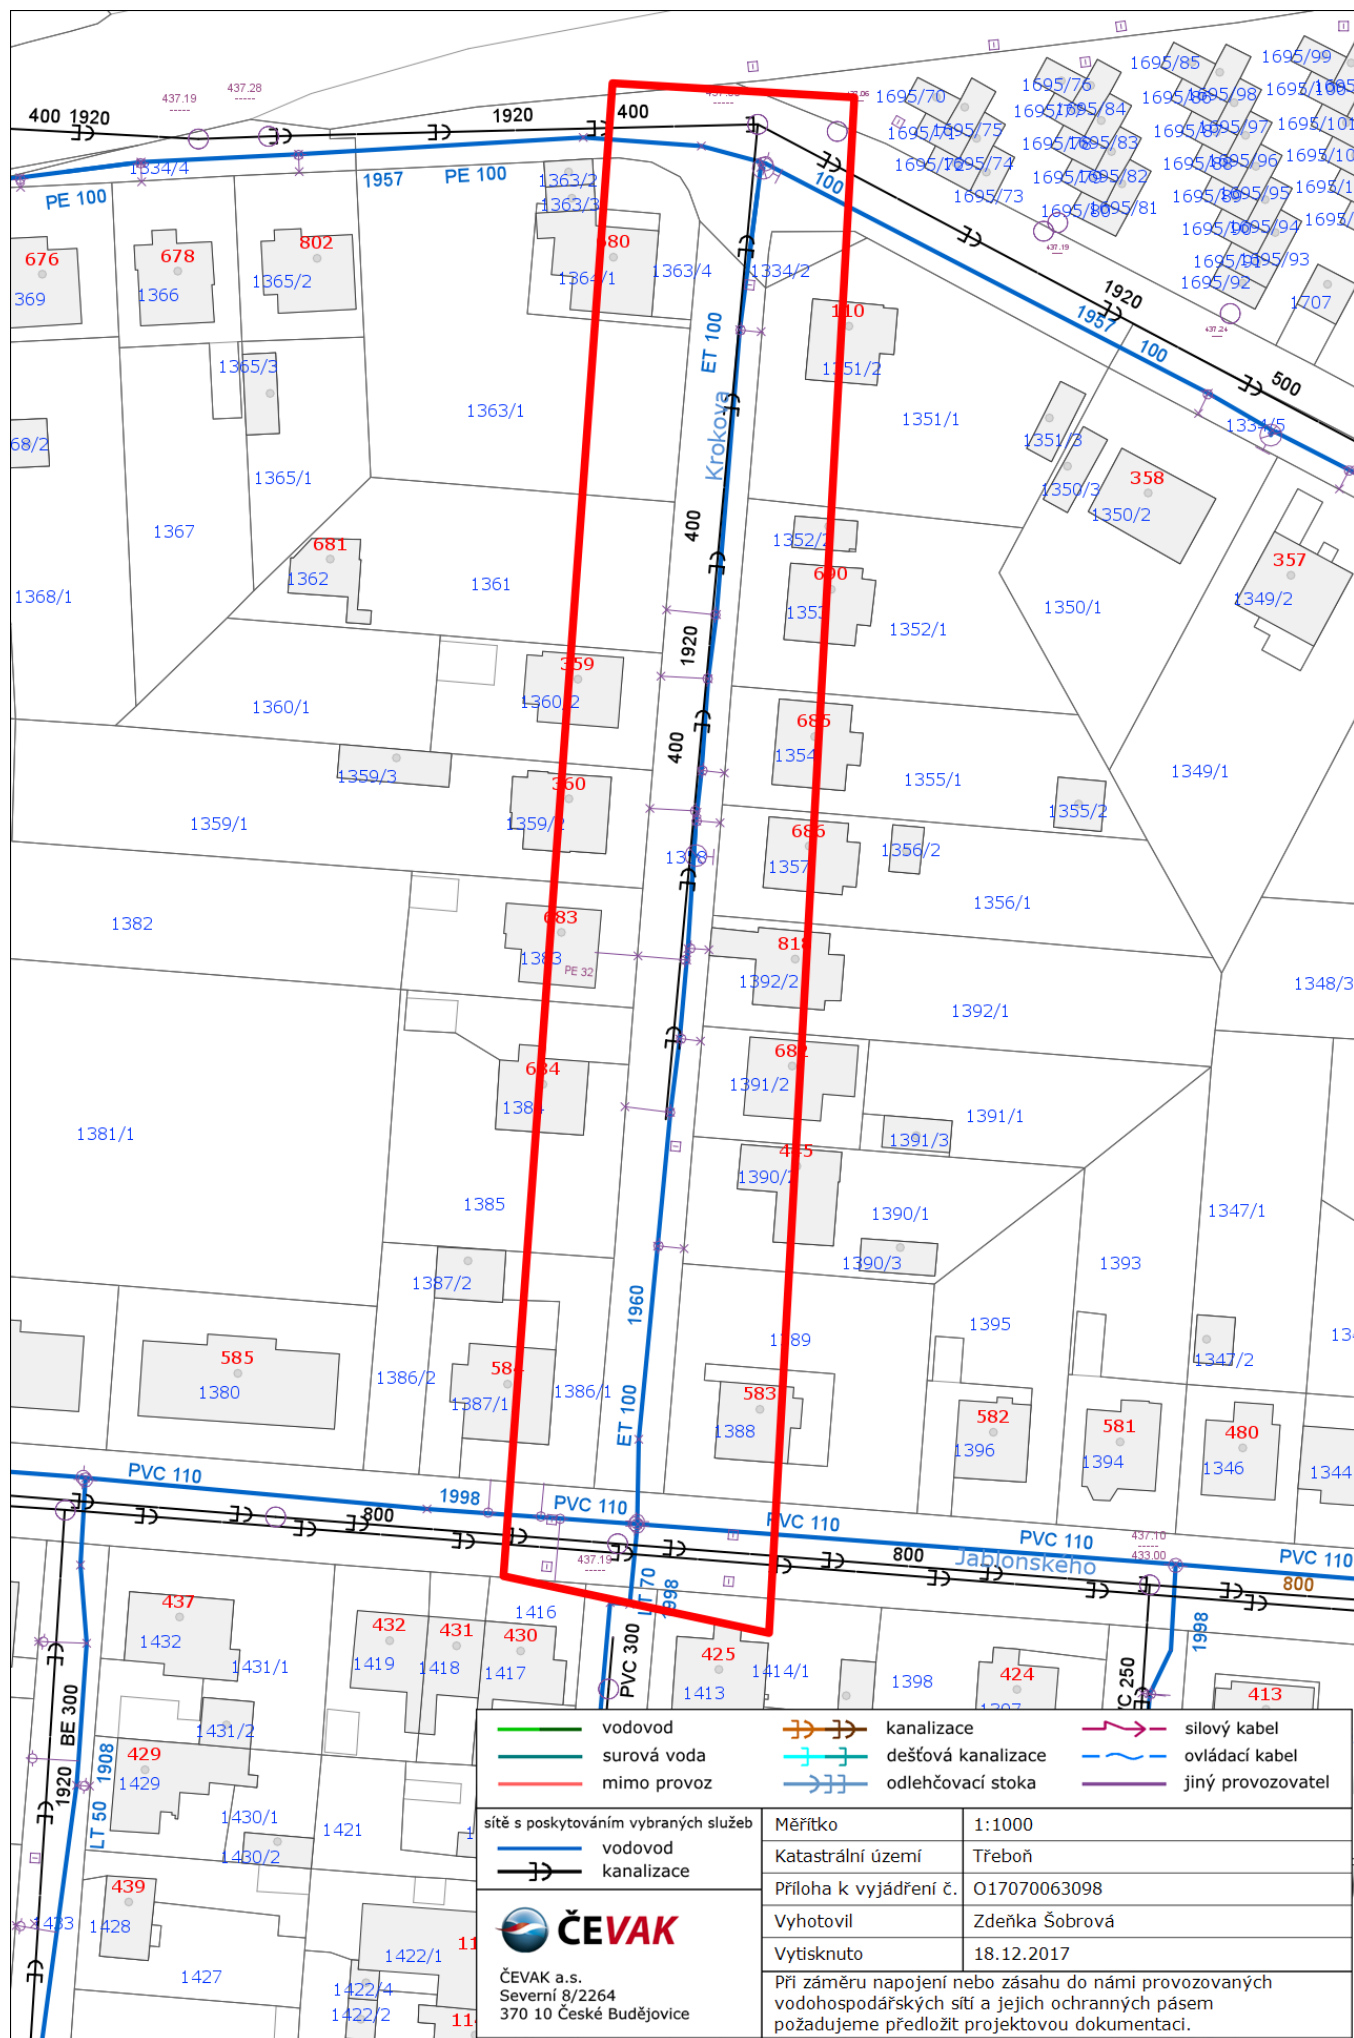



ODDĚLENÍ  
SPRÁVA CHKO TŘEBOŇSKO  
Valy 121  
379 01 Třeboň  
tel.: +420 384 701 011  
ID DS: qxcdynt  
e-mail: trebonsko@nature.cz  
www.trebonsko.nature.cz

**WAY project s.r.o.**  
Ing. Michal Šedivý  
Jarošovská 1126/II  
Jindřichův Hradec  
377 01  
DS ID g2pbq4z

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 04419/JC/17

VYŘIZUJE: Havlín

V Třeboni dne 15. 1. 2018

**VĚC** Předběžná informace k postupu vyřizování žádosti k záměru „**Třeboň, Krokova ulice – 2. část**“ – dokumentace pro vydání stavebního povolení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává na základě žádosti Města Třeboň, IČ 002 47618, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, podané v zastoupení projekční firmou WAY project s.r.o., IČ 639 06601, Jarošovská 1126/II, Jindř. Hradec, dne 18. 12. 2017, podle § 90 odst. 17 zákona a § 139 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) tuto :

### **předběžnou informaci**

Předložený záměr Města Třeboň na rekonstrukci místní komunikace, ulice Krokovy, v zastavěném území města Třeboň, v úseku mezi ulicemi Tyršovou a Jablonského (ulice v délce cca 173 m je navržena jako jednopruhová obousměrná v režimu „obytné zóny“, s vozovkou z asf. betonu, s parkovacími pásy z beton. dlažby vsakovací, s oboustranným pobytovým prostorem s povrchem z dlažby betonové, zahrnuje rekonstrukci vodovodu a jednotné kanalizace v rozsahu stavby včetně přípojek a rekonstrukci rozvodů veřejného osvětlení včetně 5 svítidel, v zelených ostrůvcích budou vysazeny 4 ks jeřábu s podsadbou z kakostu) na pozemkových parcelách č. 785, 1358 a 1334/1 v kat. území Třeboň, podle předložené projektové dokumentace, zpracované v listopadu 2017 firmou WAY project s.r.o., Ing. Michalem Šedivým, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, Jarošovská 1126/II, Jindř. Hradec, se nachází v zastavěném území města na území CHKO Třeboňsko. S účinností ustanovení čl. VI, části čtvrté zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon o ochraně přírody a krajiny, se od 1. 1. 2013 závazná stanoviska podle § 44 odst. 2 písm. b) zákona ke stavbám v zastavěném území města nevydávají.

Stavba nevyžaduje kácení. Charakter záměru, tedy výstavba komunikace včetně podzemních inženýrských sítí a standardních svítidel VO uprostřed stávající zástavby (byť v ochranném pásmu MPR Třeboň), které se neprojeví v dálkových pohledech z volné krajiny, nenaplnuje zákonná kritéria ochrany krajinného rázu posuzovaného podle § 12 odst. 1 zákona. Agentura proto nebude vydávat ani souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona.

Navrhovaný záměr, který se nachází v zastavěném území města Třeboň, ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO Třeboňsko, mimo maloplošná zvláště chráněná území, skladebné prvky územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky a území soustavy Natura 2000 na území CHKO Třeboňsko (ptačí oblast Třeboňsko, evropsky významné lokality), nemá v daném místě



nepříznivý dopad ani na další zájmy ochrany přírody a krajiny v CHKO Třeboňsko a je možné ho realizovat bez dalších souhlasů, výjimek a stanovisek Agentury.

### **U P O Z O R N Ě N Í :**

Tato předběžná informace slouží pro žadatele uvedeného záměru a poskytuje informace, zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu a podle jakých hledisek bude posuzována žádost o vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popřípadě za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět.

Dojde-li v průběhu výstavby či příprav na ni ke změnám v návrhu, které by se dotýkaly zájmů ochrany přírody a krajiny, je nutné tyto změny opět konzultovat na pracovišti Agentury (Regionálním pracovišti Jižní Čechy, oddělení Správa CHKO Třeboňsko) a zažádat o nové závazné stanovisko.

*(podepsáno elektronicky)*

**RNDr. Miroslav Hátle, CSc., v. r.**

VEDOUcí ODDĚLENÍ  
SPRÁVA CHKO TŘEBOŇSKO

Přílohy: bez příloh - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracovaná v listopadu 2017 firmou WAY project s.r.o. (průvodní zpráva, přehledná situace 1:1000, koordinační situace 1:250, technická zpráva, vzorový příčný řez komunikace) byla zaslána v digitální podobě.

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
**JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH**  
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158  
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Váš dopis značky:  
Ze dne: 18.12.2017

Naše č. j.: KHSJC 37939/2017/HOK.JH  
Spisová značka: S – KHSJC 37939/2017

**Město Třeboň**  
**Palackého nám. 46/II**  
**390 01 Třeboň**

Vyřizuje: Másílková, Ing. Pillerová  
Tel. číslo: 387 712 521, 515

Datum: 15.1.2018

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci „2. etapa rekonstrukce v ulici Krokova, Třeboň“ na parcelách č. 785, 1358, 1334/1 v k. ú. Třeboň.**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč kraje“) vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,

**závazné stanovisko:**

**S projektovou dokumentací pro stavební řízení na akci „2. etapa rekonstrukce v ulici Krokova, Třeboň“ na parcelách č. 785, 1358, 1334/1 v k. ú. Třeboň. (dále jen „projektová dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 20. 12. 2017 žadatelem Městem Třeboň, Palackého nám. 46/II, 390 01 Třeboň (dále jen „žadatel“)**

**s e s o u h l a s í .**

**Odůvodnění:**

Žadatel podal KHS Jč kraje dne 225.9.2017 žádost o vydání závazného stanoviska pro stavební řízení na akci „2. etapa rekonstrukce v ulici Krokova, Třeboň“ na parcelách č. 785, 1358, 1334/1 v k.ú. Třeboň.

Předložena PD: datum 11/2017, stupeň DSP, vypracoval WAY project s.r.o., Jarošovská ul. 1126/II, Jindřichův Hradec, zodpovědný projektant: Ing. Michal Šedivý, ČKAIT - 0102299, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby.

Jedná se o stavební úpravy části místní komunikace ulice Krokova v Třeboni v celém uličním prostoru. Stavba je navržena převážně na parcele č. 1358. Začátek úpravy je v kraji křižovatky s ulicí Tyršova. Konec úpravy je v kraji křižovatky s ulicí Jablonského. Celková délka stavebních úprav ulice Krokova je 173,14 m. Navrhuje se nové odvodnění vozovky pomocí uličních vpustí a odvodňovacích žlabů zaústěných do nového sběrače jednotné kanalizace. Odvodnění pláň je provedeno pomocí podélných drenáží zaústěných přes uliční vpusti do kanalizačních sběračů. Stavba nebude členěna na etapy, bude řešena jako jeden celek.

Stavba je rozdělena na samostatné stavební objekty:

- Stavební objekt SO 101 – Vozovka - zahrnuje stavební úpravy vozovky místní komunikace ul. Krokova v délce 173,14 m.
- Stavební objekt SO 301 – Vodovod – zahrnuje stavbu vodovodu v rozsahu stavby vozovky ul. Krokova.
- Stavební objekt SO 302 – Jednotná kanalizace – zahrnuje stavbu jednotné kanalizace v rozsahu stavby vozovky ul. Krokova.
- Stavební objekt SO 303 – Vodovodní a kanalizační přípojky – zahrnuje stavbu přípojek vodovodu a jednotné kanalizace v rozsahu stavby vozovky ul. Krokova.
- Stavební objekt SO 401 – Veřejné osvětlení – zahrnuje stavební úpravy veřejného osvětlení včetně výměny stožárů a položení silových kabelů.

Dokumentace řeší hluk ze stavební činnosti, organizační opatření k zajištění dodržení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost se bude provádět pouze mezi 7.00 – 21.00 hodinou. Mimo tuto dobu lze

provádět pouze nehlučné práce. Nejhluchnější stavební činnost se bude provádět v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

**KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci v části týkající se ochrany veřejného zdraví, v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č.258/2000 Sb.**

„OTISK RAZÍTKA“

Jana Másilková, DiS.  
vrchní referent  
oddělení HOK JH