


1	2	3
GA 2K1TS-C		
Kabelové pole	Kabelové pole	Trafo vývod



KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ GA - DODÁVKA DISTRIBUTORA

Umístění ve VN rozvodně

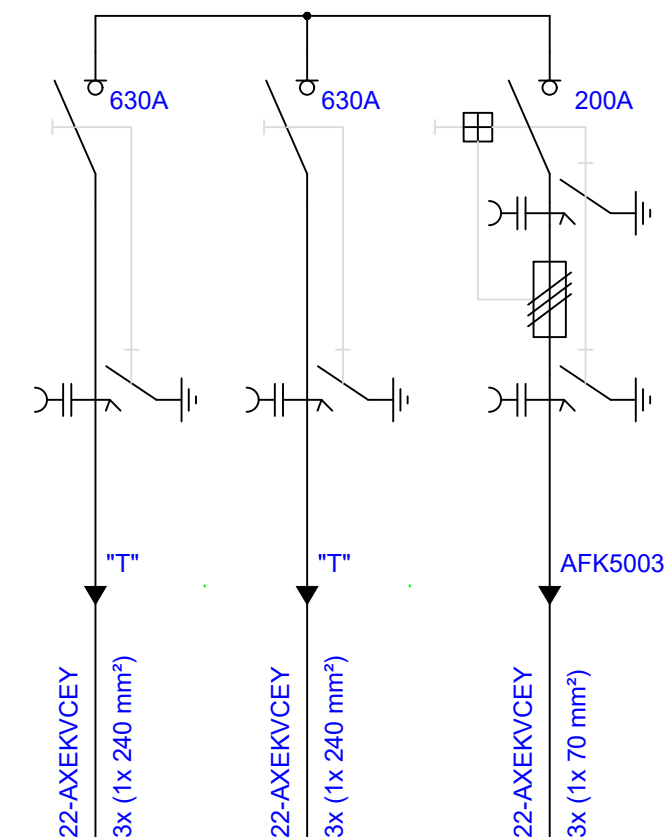

Minimální odstupy od stěn trafostanice

* 150mm od zadní stěny

* 100mm od obou bočních stěn

Manipulační prostor obsluhy

* 1200mm před rozvaděčem

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Jan Nejezchleb	Ing. Jan Nejezchleb	Ing. Jan Nejezchleb		
				
Zadavatel: AS PROJECT CZ s.r.o. U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov				
AKCE: ZIMNÍ STADION TŘEBOŇ SILNOPROUD			FORMÁT	A3
			MĚŘÍTKO	---
			DATUM	20.03.2018
			STUPEŇ	DPS
OBSAH: TYPOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČ VN			ČÍSLO DOK.	PARÉ
			D.1.4.5.20	