

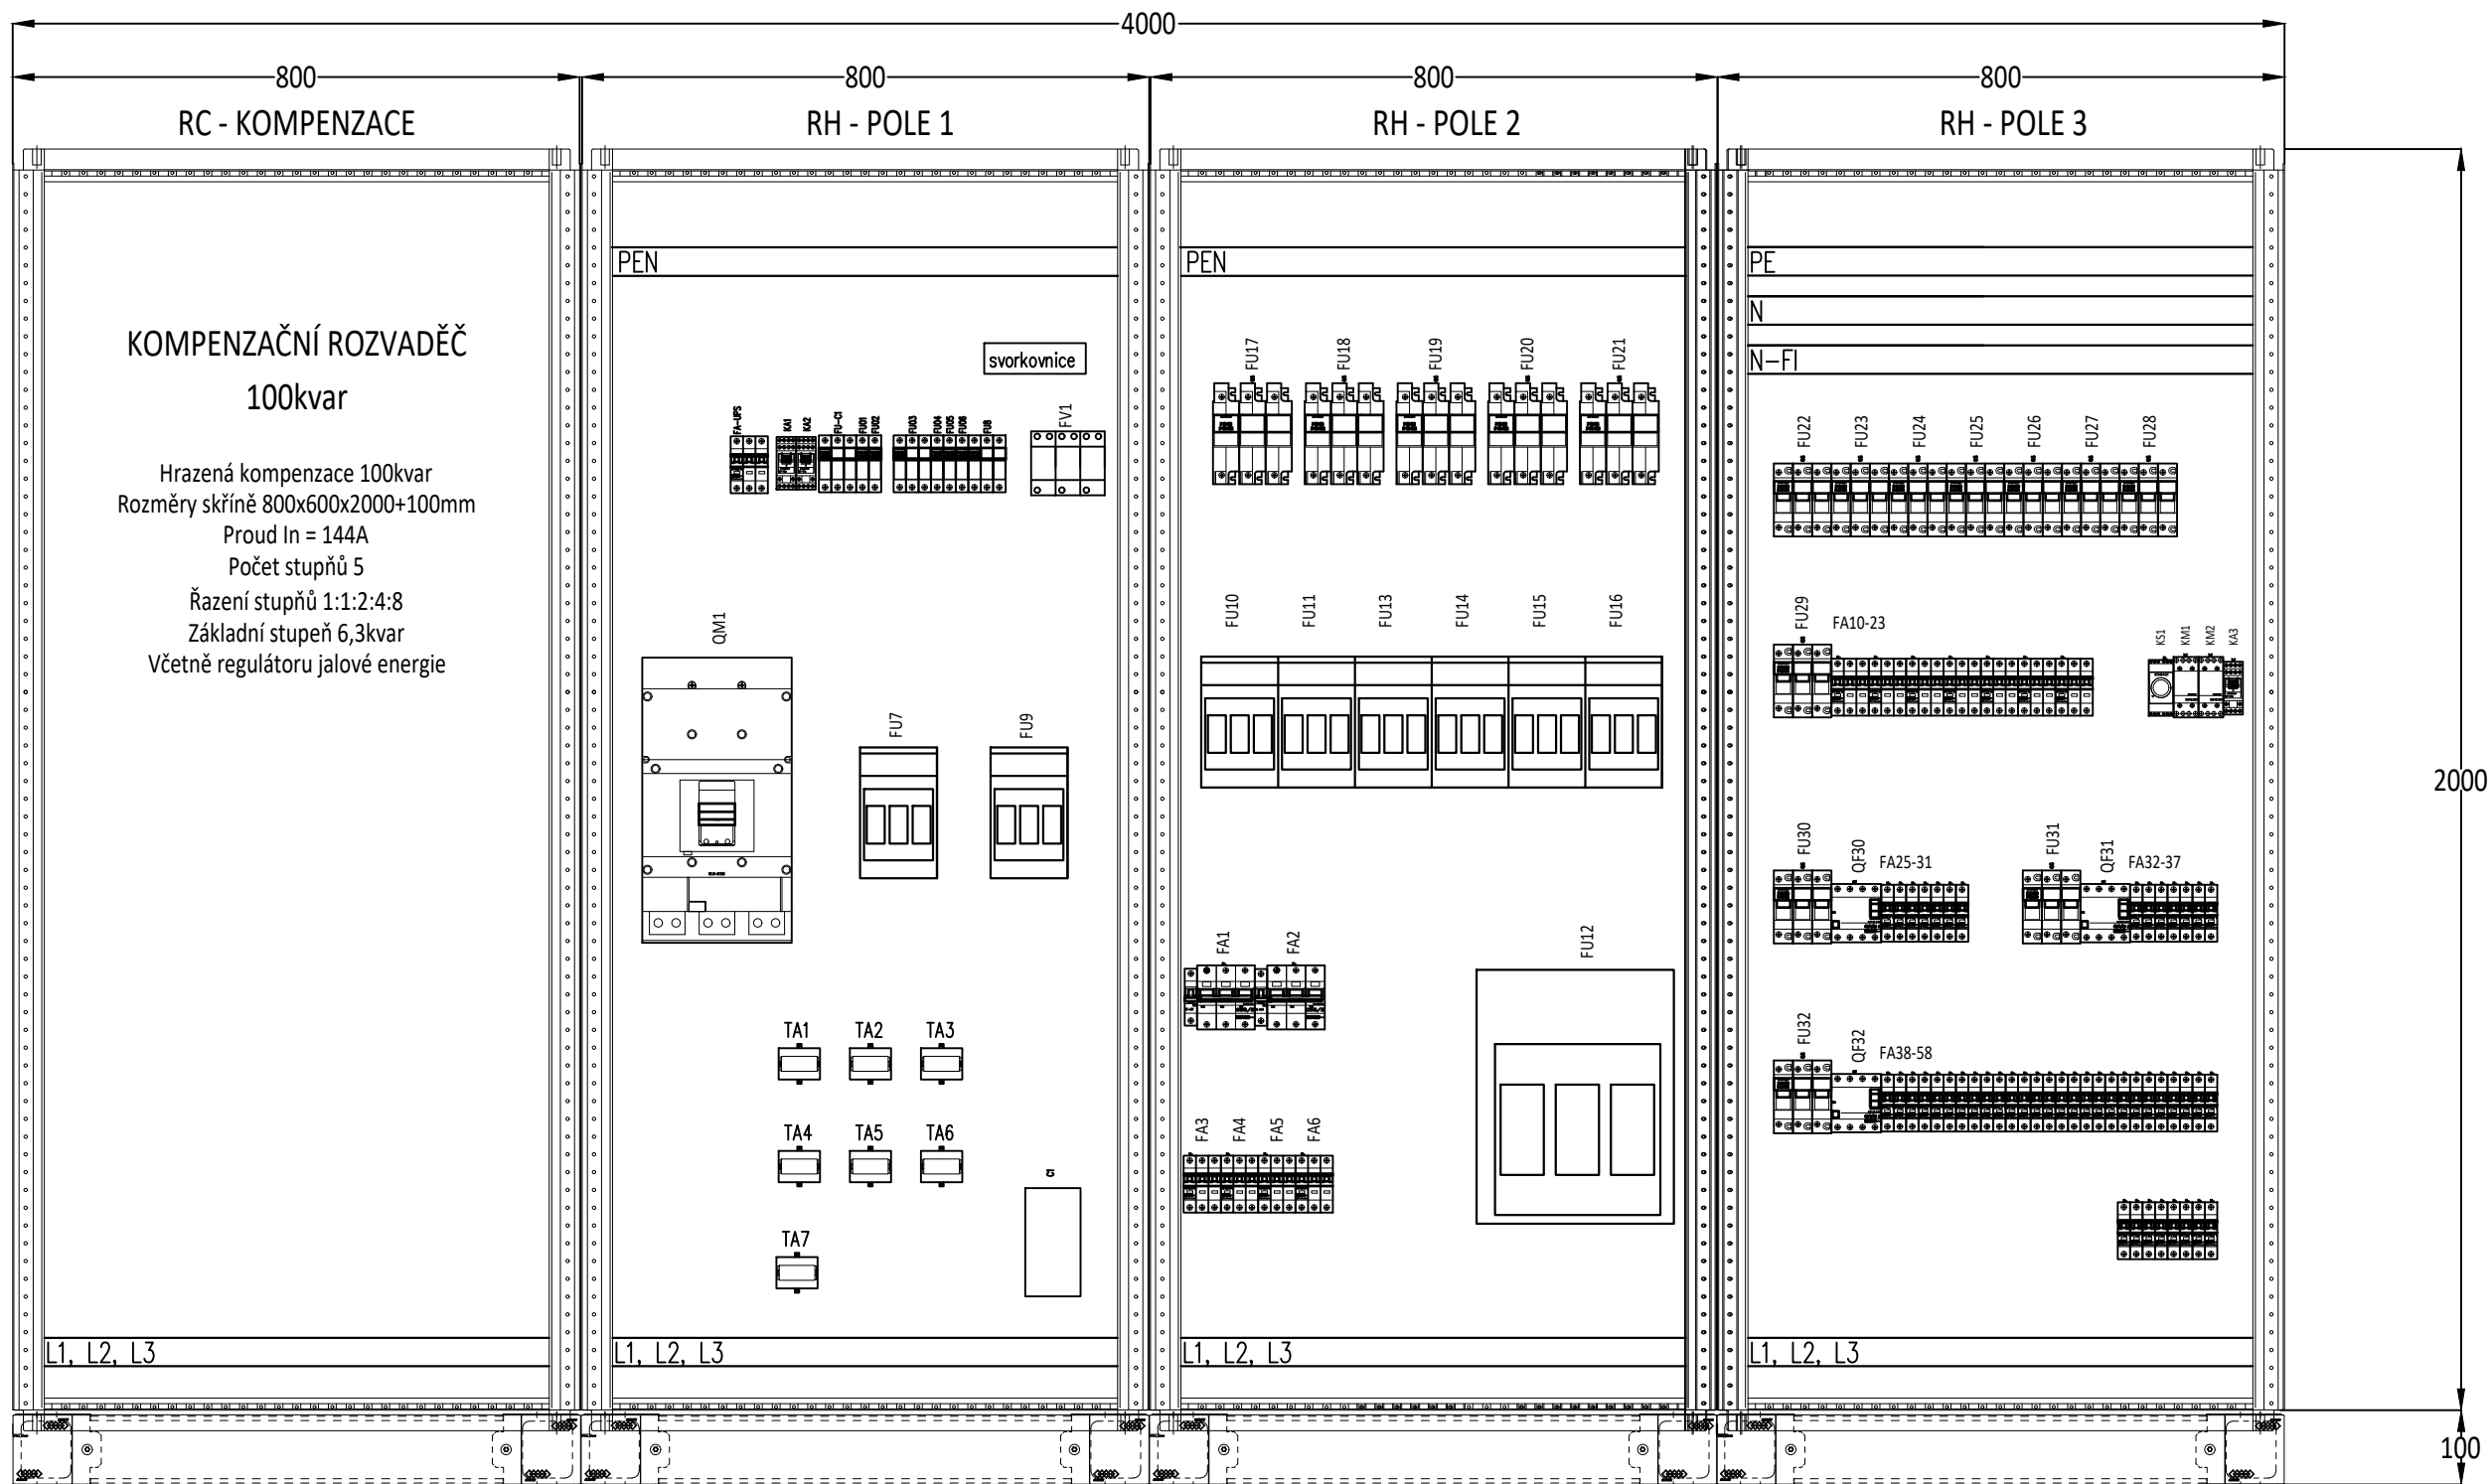


VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Jan Nejezchleb	Ing. Jan Nejezchleb	Ing. Jan Nejezchleb		
				
Zadavatel: AS PROJECT CZ s.r.o. U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov				
AKCE: ZIMNÍ STADION TŘEBOŇ SILNOPROUD			FORMÁT	A3
			MĚŘÍTKO	---
			DATUM	20.03.2018
			STUPEŇ	DPS
OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČ RH			ČÍSLO DOK.	PARÉ
			D.1.4.5.21	



Rozvaděč
Typ. označení:
Poloha:
Stupeň krytí:
Vývody:
Dveře pole 1:

Oceloplechový řadový rozvaděč složený ze čtyř polí
3x 800x2000x400mm+100mm sokl
Na podlaze
IP40/20
Přívody a vývody vrchem vývodkami do žlabu
Signála HL1, signála HL2, analyzátor sítě PW1, tlač. central stop CS3

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
VNĚJŠÍ VLIVY: AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA4,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

SILOVÉ SCHÉMA RH

LIST č.2

