



Trubkovnice chlazení – detail

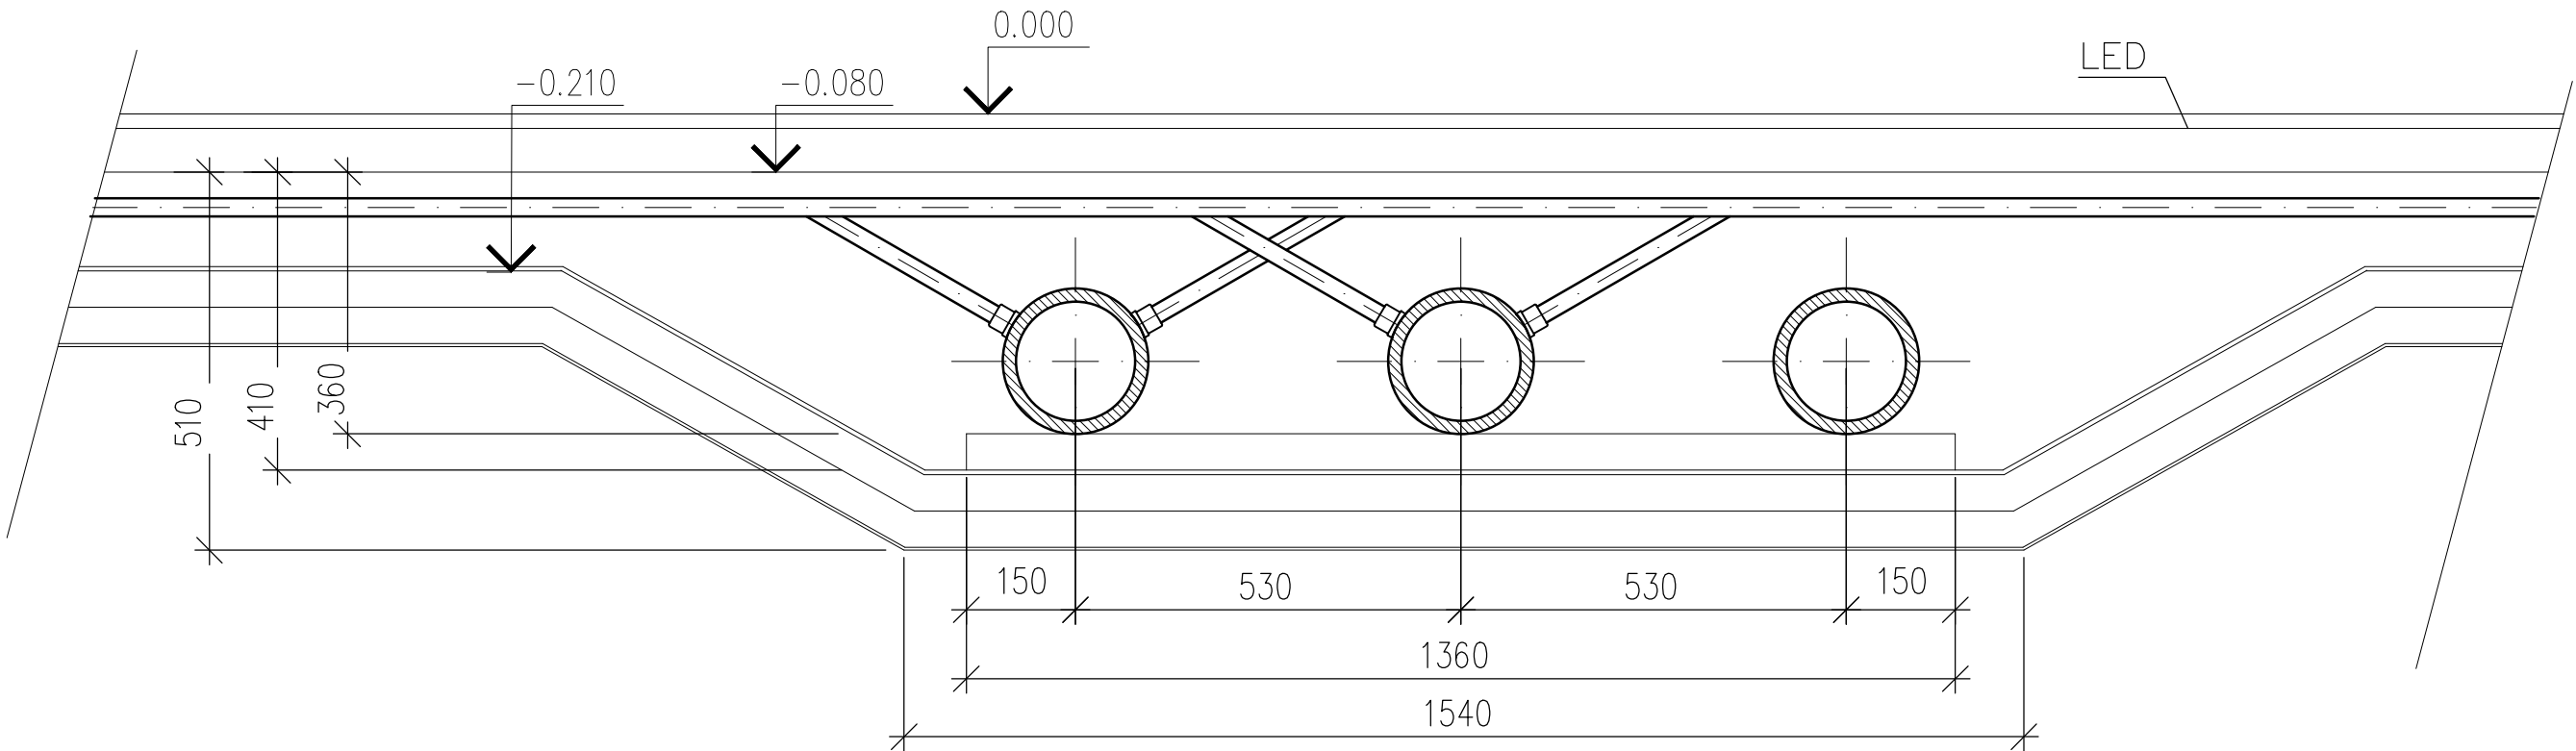

Smyčka č.:

- 01
- .
- .
- .
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114

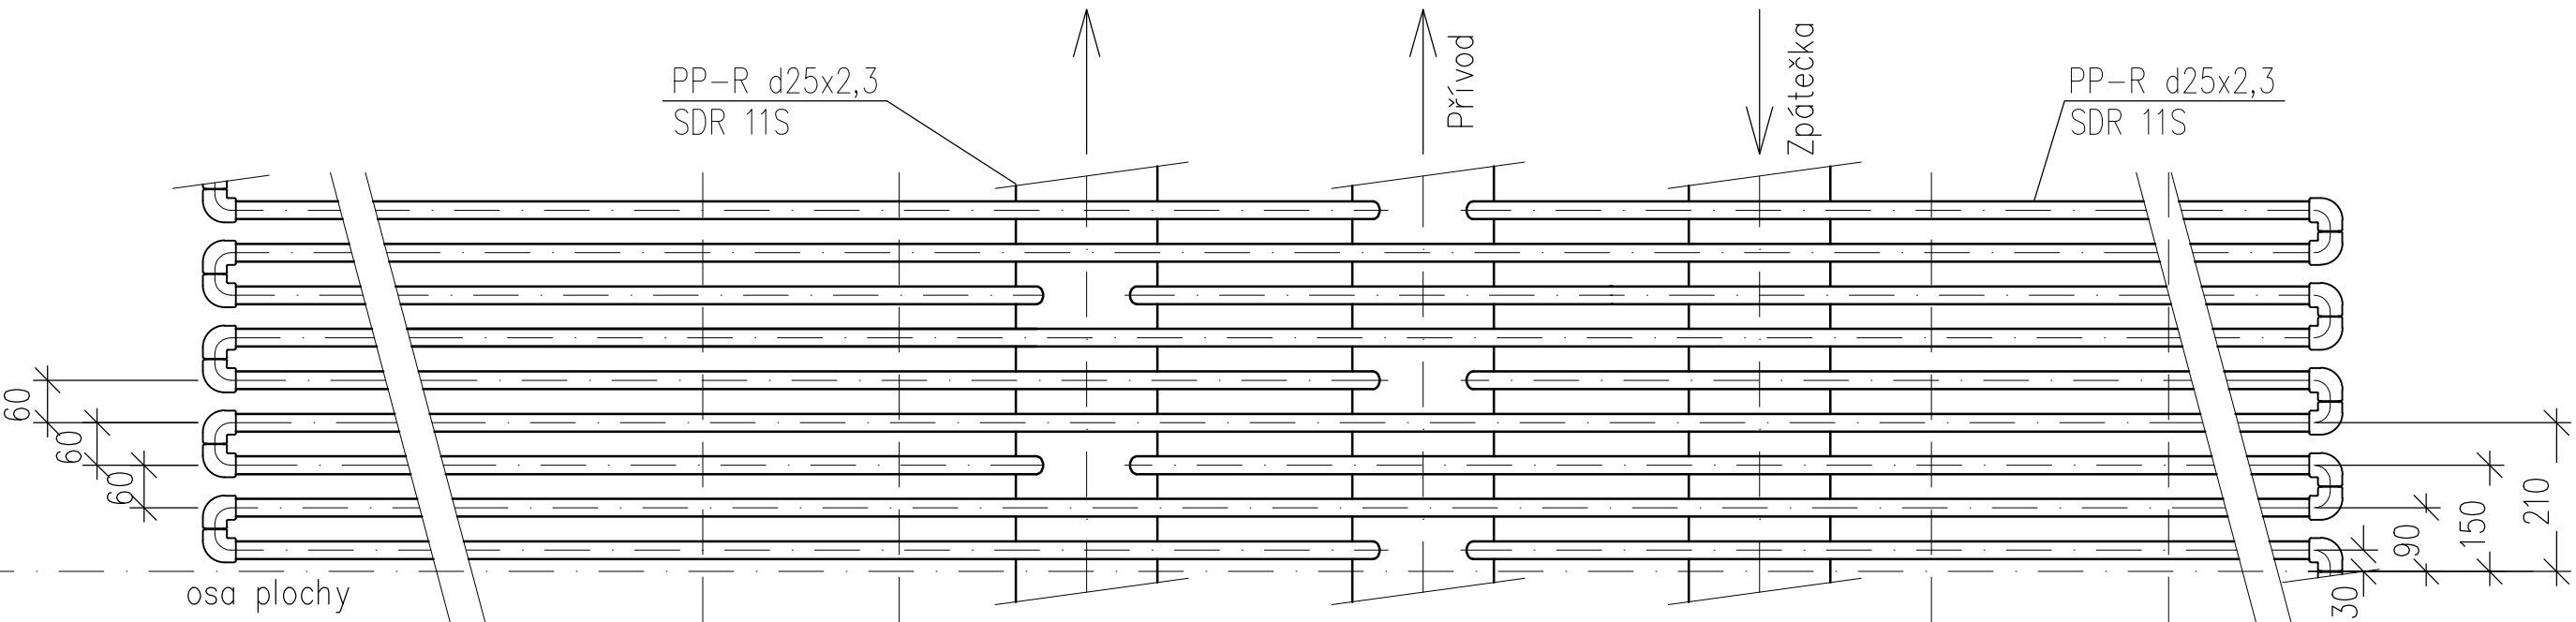

Hydraulické vyvážení krajních smyček plochy potrubím 20x2,3mm SDR11					
Číslo smyčky	Délka redukce[m]	Číslo smyčky	Délka redukce[m]	Číslo smyčky	Délka redukce[m]
1	14,5	17	4,5	33	1,1
2	12	18	4,1	34	0,7
3	11,3	19	4,0	35	0,7
4	10,2	20	3,5	36	0,5
5	9,7	21	3,4	37	0,5
6	8,6	22	3,0	38	0,2
7	8,5	23	2,9	39	0,2
8	7,6	24	2,5	40	0,1
9	7,5	25	2,4	41	0
10	6,8	26	2,2	42	0
11	6,7	27	2,1	43	0
12	6	28	1,7	44	0
13	5,8	29	1,6	45	0
14	5,3	30	1,3		
15	5,1	31	1,2		
16	4,6	32	1,1		
Délka redukce "0" znamená instalaci redukcí 25/20 co nejbližše k sobě bez rovného potrubí 20x2,3mm					

AUTORIZACE	ČKAIT - 1400348	ING. JIŘÍ ŽÁK	
AS PROJECT CZ s.r.o.			
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ			
U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELH ŘÍMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ			
VEDOUČÍ ATELIÉRU	HIP	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Vladimír Žák	Michal Tomásek	Ing. Martin Janko	Břetislav Plachý
Zimní stadion Třeboň			
INVESTOR:	Město Třeboň, Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň	FORMÁT	3 × A4
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Třeboň par.č. 1085/1 a 1085/5	DATUM	10/2017
CHARAKTER STAVBY:	novostavba	STUPEŇ DOK.	DPS - DVZ
ODDÍL DOKUMENTACE:	D.01 dokumentace stavebního objektu SO 01	Č. ZAKÁZKY	903/16
	D.1.4.7. (PS01) Technologie chlazení ledové plochy, výroba tepla a chladu	Č. ARCHIVNÍ	903/CZ
OBSAH:	D.1.4.7.7 Trubkovnice chlazení – detail	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU:
		1:10	D.1.4.7.7