


AYKY 3x240+120 (NOVÝ)
3xAYY240+AYY120 (NOVÝ)
3xAYY240+AYY120 (NOVÝ)
CYKY 7x2,5 – REZ.OVL.

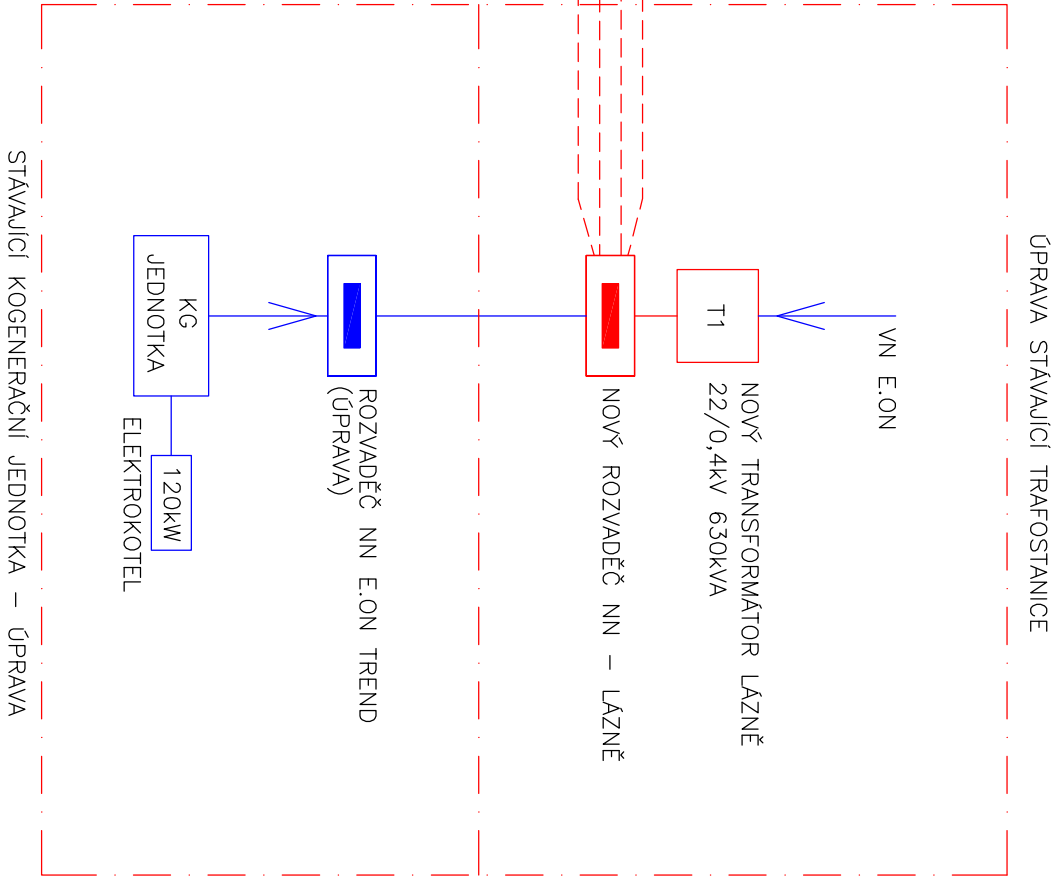

LEGENDA:

- CS [Symbol] – CENTRAL STOP – VYPNE HL.ROZVADĚČ NN TRAFOSTANICE
- TS [Symbol] – TOTAL STOP – VYPNE HL.ROZVADĚČ NN TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍ ZDROJE UPS, UPFD
- [Symbol] – ZRUŠENÁ STAVAJICI ZAPOJENÍ E.ON/ZRUŠENÝ ROZVADĚČ KUCHYNĚ

- STAVAJICI STAV
- - - NÁVRH ŘEŠENÍ

POZNÁMKA:
– V RAMCI PŘÍPADNÝCH PRACÍ NUTNO PŘEVĚŘIT STAVAJICI SCHEMA ZAPOJENÍ (ZPRACOVÁNO DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ)

<div>PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER</div>	<div>Mace: KABELOVÉ ROZVODY NN BERTINNT LAŽNĚ TREBON</div>	<div>Investor: Státníné Iazné Trebon s.r.o. Lázenská 1001, 379 01 Trebon</div>	<div>Stupeň: DZS</div>	<div>Zak.:</div>	<div>Výřec 5. D.1.4.2.7</div>
<div>12</div>	<div>Část: SCHEMA HLAVNÍCH ROZVODŮ</div>	<div>Projekant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PĚTR BÜRGER DIS</div>	<div>Kreslí: DANIEL MADL</div>	<div>Datum: 4/2018</div>	<div>Liř/Liřo 1/1</div>