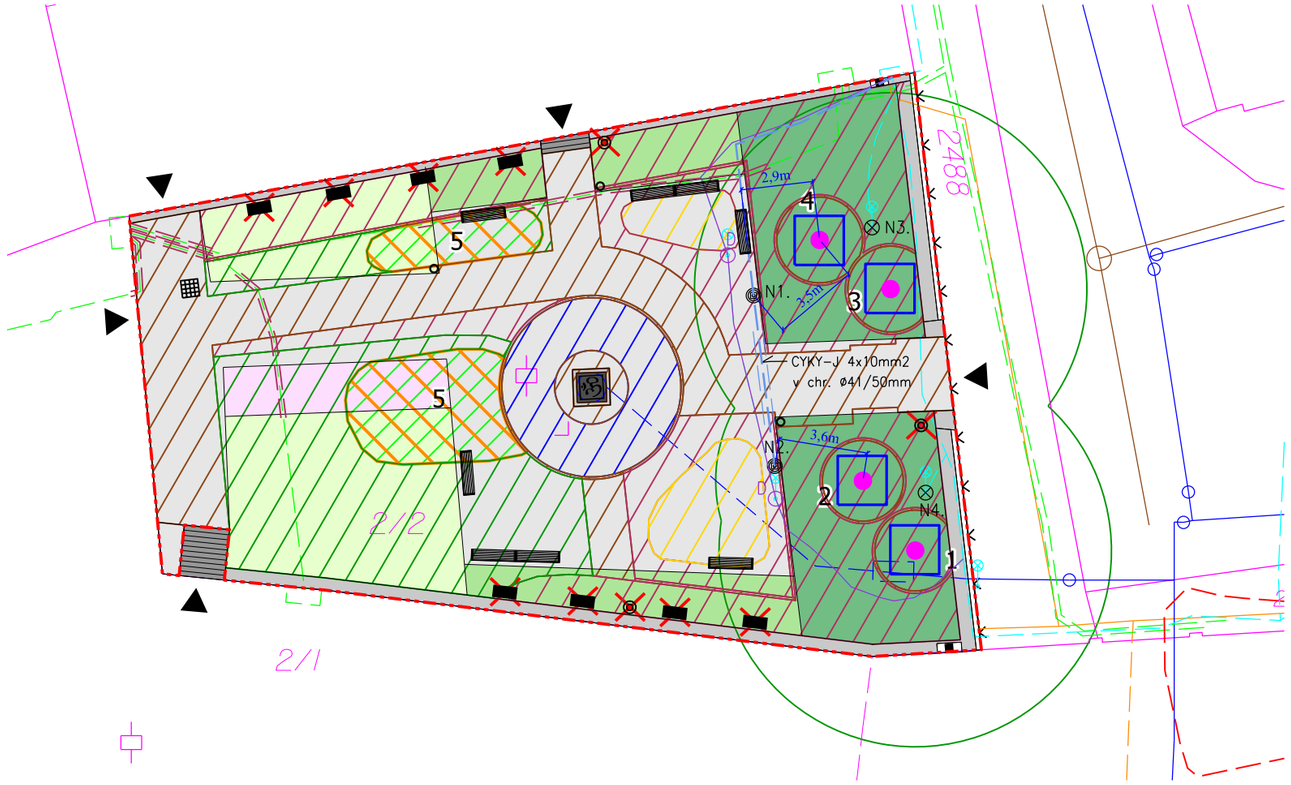

Legenda - veřejné osvětlení

D ○ STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD URČENÝ K DEMONTÁŽI

STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ BOD BEZ DOTČENÍ STAVBOU

N1.–N2. SESTAVA SVÍTIDLA A STOŽÁRU BUDE TVOŘENA REPASÍ DEMONTOVANÉ SESTAVY. SVÍTIDLO I STOŽÁR BUDOU DEMONTOVÁNY A REPASOVÁNY – OTRYSKÁNY NEBO OBROUŠENY. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE DOPORUČENÍ NPÚ. V PATICI STOŽÁRU BUDE VYMĚNĚNA NOVÁ STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE. VE SVÍTIDLE DOJDE TAKTÉŽ K VÝMĚNĚ ELEKTROVÝZBROJE VČETNĚ VÝBOJKY. OSAZENA BUDE NOVÁ VÝBOJKA 70W (SON–T).

N3.,N4. ⊗ ZEMNÍ SVÍTIDLO S LED ZROJEM DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V TŘEBONI. STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ SVÍTIDLA BUDOU DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVÝMI SVÍTIDLY S LED ZDROJI.

STÁVAJÍCÍ NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. URČENÉ K DEMONTÁŽI

NAPÁJECÍ VEDENÍ V.O. MEZI STOŽÁRY KABEL CYKY–J 4x10 ULOŽENÝ V ZEMI V CELÉ SVÉ DÉLCE VE VRAPOVANÉ CHRÁNIČCE ø41/50mm STOŽÁRY V ZEMI PROPOJENY DRÁTEM FeZn ø10mm. PŘÍVOD KE SVÍTIDLU ZE SVORK. V PATICI STOŽÁRU BUDE KABELEM CYKY 3x1,5 mm2 TN–S.

VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA PE110, ø94/110mm

PŘI PODCHODECH VOZOVKY, PŘED VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMKY A PŘI KŘÍŽENÍ SE STÁV. PODZEMNÍMI SÍTĚMI, BUDOU KABELY ULOŽENY V POLYET. ROURÁCH PE110.

ULOŽENÍ KABELŮ VIZ. PŘÍLOHA ET. – UKLÁDÁNÍ ZEMNÍCH KABELŮ.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SÍTĚ V TRASE VÝKOPŮ A ZAJISTIT PŘESNÉ GEODETICKÉ VYTÝČENÍ JEDNOTLIVÝCH DOTČENÝCH POZEMKŮ (ULOŽENÍ KABELŮ A STOŽÁRŮ).
VYJÁDŘENÍ MAJITELŮ PODZEMNÍCH SÍTÍ A JEJICH ZÁKRES JE SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI.

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU V.O. NUTNO PŘI MONTÁŽI KONZULTOVAT SE SPRÁVCI VŠECH DOTČENÝCH PODZEMNÍCH SÍTÍ A SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.

ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTYČOVACÍ SCHÉMA. INVESTOR NEBO ZHOTOVITEL MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT. VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.

Vedení sítí technické infrastruktury:

- sdělovací vedení
- kanalizace
- vedení NN
- vedení VN
- vedení veřejného osvětlení podzemní
- svítidla veřejného osvětlení
- vodovod
- vodovodní přípojka fontány

Legenda:

- Zpevněné plochy s povrchem dlážděným - stávající
- Zpevněné plochy s povrchem dlážděným - navržené
- Stávající schodiště
- Stávající fontána
- Navržený trávník
- Navržená náhrada trávníku (pokryvné trvalky)
- Navržená výsadba nízkých keřů a trvalek
- Navržený trvalkový záhon
- Vstupy do řešeného území
- Navržená lavička
- Navržená lavice
- Navržený odpadkový koš
- Ochrana dřevin na staveništi bedněním
- Odstranění stávajícího mobiliáře
- Odstranění skupiny keřů s plochou do 40 m2
- Odstranění zpevněných ploch s povrchem mlatovým
- Odstranění zpevněných ploch s povrchem betonovým
- Odstranění zpevněných ploch s povrchem dlážděným
- Odstranění obruby z žulových kostek
- Kované oplocení
- Jiné
- Soliterní stromy - listnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Hodnocená skupina keřů (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- 2 Pořadové číslo dřeviny
- Obvod koruny dřeviny
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- Vnitřní kresba parcel
- 2079 Číslo parcely KN
- Odstranění záhonu
- Odstranění travního drnu
- Lavičky - stabilní
- Odpadkový koš
- Fontána
- Kanalizační vpusť

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

1 - výborný - bez poškození

2 - dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků

3 - zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah

4 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah často snižuje perspektivu hodnoceného stromu

5 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva

6 - havarijní - akutní riziko rozpadu

Poznámka:
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

Atregia	**Zpracovatel:** Atregia s.r.o. Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	**Investor:** Město Třeboň Palackého náměstí 46/II, 379 01 Třeboň email: petra.kloubcova@mesto-trebon.cz tel.:384 342 140	
HIP: Ing. Barbora Májková	**Zpracoval:** Ing. Barbora Májková	**Zpracovatel části PD:**	
Název akce: Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu		Datum: 11/2016 Stupeň: DSP Měřítko: 1:250	Autorizační razítko:
Část PD: Situační výkresy		Číslo zakázky: 154/2016 Formát: 2xA4	
Název výkresu: Koordinační situace		Číslo výkresu: C.3 Číslo paré:	