



POZNÁMKA

Zemní kabelové rozvody reproduktorových linek budou provedeny kabely např. CYKY-0 2x4.
Reproduktory budou osazeny na sloupech VO ve výšce min. +3,5m nad úrovní terénu.
Kabelové vývody ponechat s rezervní délkou vývodu cca 2m.
Zemní kabelové trasy budou uloženy v PE trubkách Kopoflex Ø40.
Zemní kabelové rozvody MR budou kladeny do samostatných výkopů slaboproudu dle vzorových řezů, případně mohou být kladeny společně do výkopů s kabelovým vedením VO za dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN.
Provedení zemních rozvodů musí být v souladu ČSN 73 6005.
Přisobení vnějších vlivů je stanoveno dle ČSN 33 2000-5-51 Protokolem o určení vnějších vlivů, který je součástí dokladové části projektové dokumentace stavby.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41.
- pro napájecí zdroje - automatickým odpojením od sítě TN-C-S, 230V/50Hz.
Při kladení sdělovacích kabelů dodržet odstupy od ostatních rozvodů dle ČSN 34 2300:
- do 5m souběh 6cm, nad 5m souběh 20cm a při křížování 1cm.
Legenda prvků viz výkres č. D1.03.4.804.

TYPICKÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU
PROFIL POD CHODNÍKEM



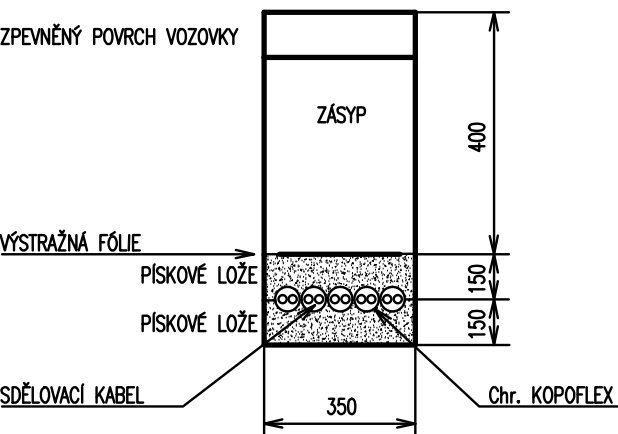

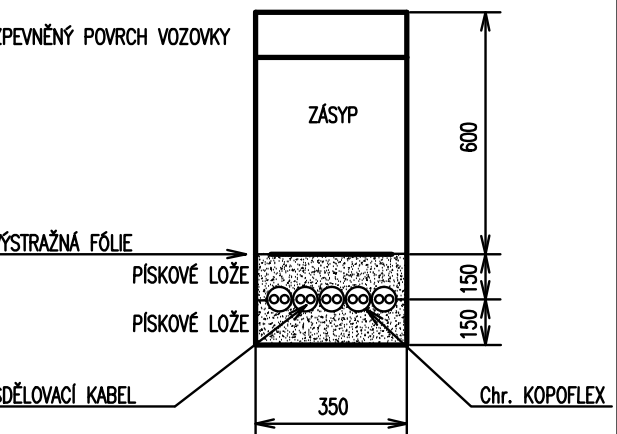TYPICKÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU
PROFIL POD VOLNÝM TERÉNEM



0,000=445,60 m n.m B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

00	pro provedení stavby	04/2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant <div> CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960</div>			PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálne 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125			Zpracovatel části <div> RELAYCO s.r.o. PROJEKCE-MONTÁŽE-REVIZE-SERVIS Provozovna: Aurora v Pardubicích 2771 Pardubice, Tel. 466511880</div>		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/500			
OTAKAR ŠMÍD	ING. JAN SÝKORA	ING. JAN ŠTĚPÁNEK	ING. KAREL PETRŮ	POČET FORMÁTŮ	8 A 4			
				DATUM	04/2020			
INVESTOR	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			MĚŘÍTKO	1:250			
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03 - NADZEMNÍ OBJEKTY D1.03.4.800 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Jméno souboru D1.03.4.810-SITUACE-MR				
				Stupeň dokumentace DPS				
				Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY		
CELKOVÁ SITUACE - MR					D1.03	4.810		