



151 2007/75

1

E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice

EKOEKO s.r.o.
Senovážné nám. 1
37001 České Budějovice 1

E.ON Česká republika, a.s.
Tým technická evidence a dok.
Lannova 205/16
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Stanislav Karásek
T +420-384 43-43 40
F +420-384 43-43 09
stanislav.karasek@eon.cz

Naše značka
KS35038 - Z050700844

Jindřichův Hradec, 11.01.2007

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování
E.ON Česká republika, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby:
Název stavby: Branná - ČOV, kanalizace etapa 1a, 1b
Místo stavby: Branná

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy provozovaném E.ON Česká republika, a.s. (dále jen ECR) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN
Nadzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN

Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy povoluje ECR na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložte

Představenstvo:
Michael Fehn
(Předseda)
Peter Ficht
Lorenz Pronnet
Karel Dietrich-Nespěšný

Sídlo společnosti: České
Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl B.,
vložka 1392.
IČ: 26078180
DIČ: CZ26078180



provozovateli k vyjádření projektovou dokumentací stavby s podrobným
zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č.324/90 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a ČSN 33 3301.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN RSS VVN Č.Budějovice,
Ing.Soukup, 387 864 020

VN+NN **RSS VN a NN – p. Baierling tel. 384 434312**

E.ON Česká republika, a.s. Pražská 290/II, 377 17 Jindřichův Hradec

Vytýčení zajistí OPDs Třeboň tel. 384723478, 602593649

Sdělovací vedení Ochrany, automatiky a přenosy Č.Budějovice,
p.Lepší, 387 864 960

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 11.01.2008.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| - zeleně čárkované | nadzemní vedení NN |
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |
| - červeně čárkované | nadzemní vedení VN |
| - červeně plně | podzemní vedení VN |
| - fialově plně | zrušené podzemní vedení NN |



Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECR předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, a.s.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.


E.ON Česká republika, a.s.
Technická evidence a dokumentace
České Budějovice

017

LEGENDA

----- HRANICE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ


HLAV. INŽENÝR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENŮVAŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385 775 111</div>	
ING.PRŮCHA		ING.PRŮCHA				
						
OBJEDNATEL MĚSTO TŘEBOŇ					ZAK. Č.	
KRAJ JIHOČESKÝ		OBEC BRANNÁ			ARCH. Č. 1016	
AKCE BRANNÁ - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ČOV A KANALIZACE - ETAPA 1a, 1b					FORMÁT 3 xA4	KOPIE
					DATUM 01/2006	
					STUPEŇ DSP, DŮR	
					MĚŘÍTKO 1: 2 880	
OBSAH	SITUACE PRO ZÁKRES SÍTÍ				VÝKR. Č. 3.	ČÁST




1:2 880

ETAPA 1a

Na bahne

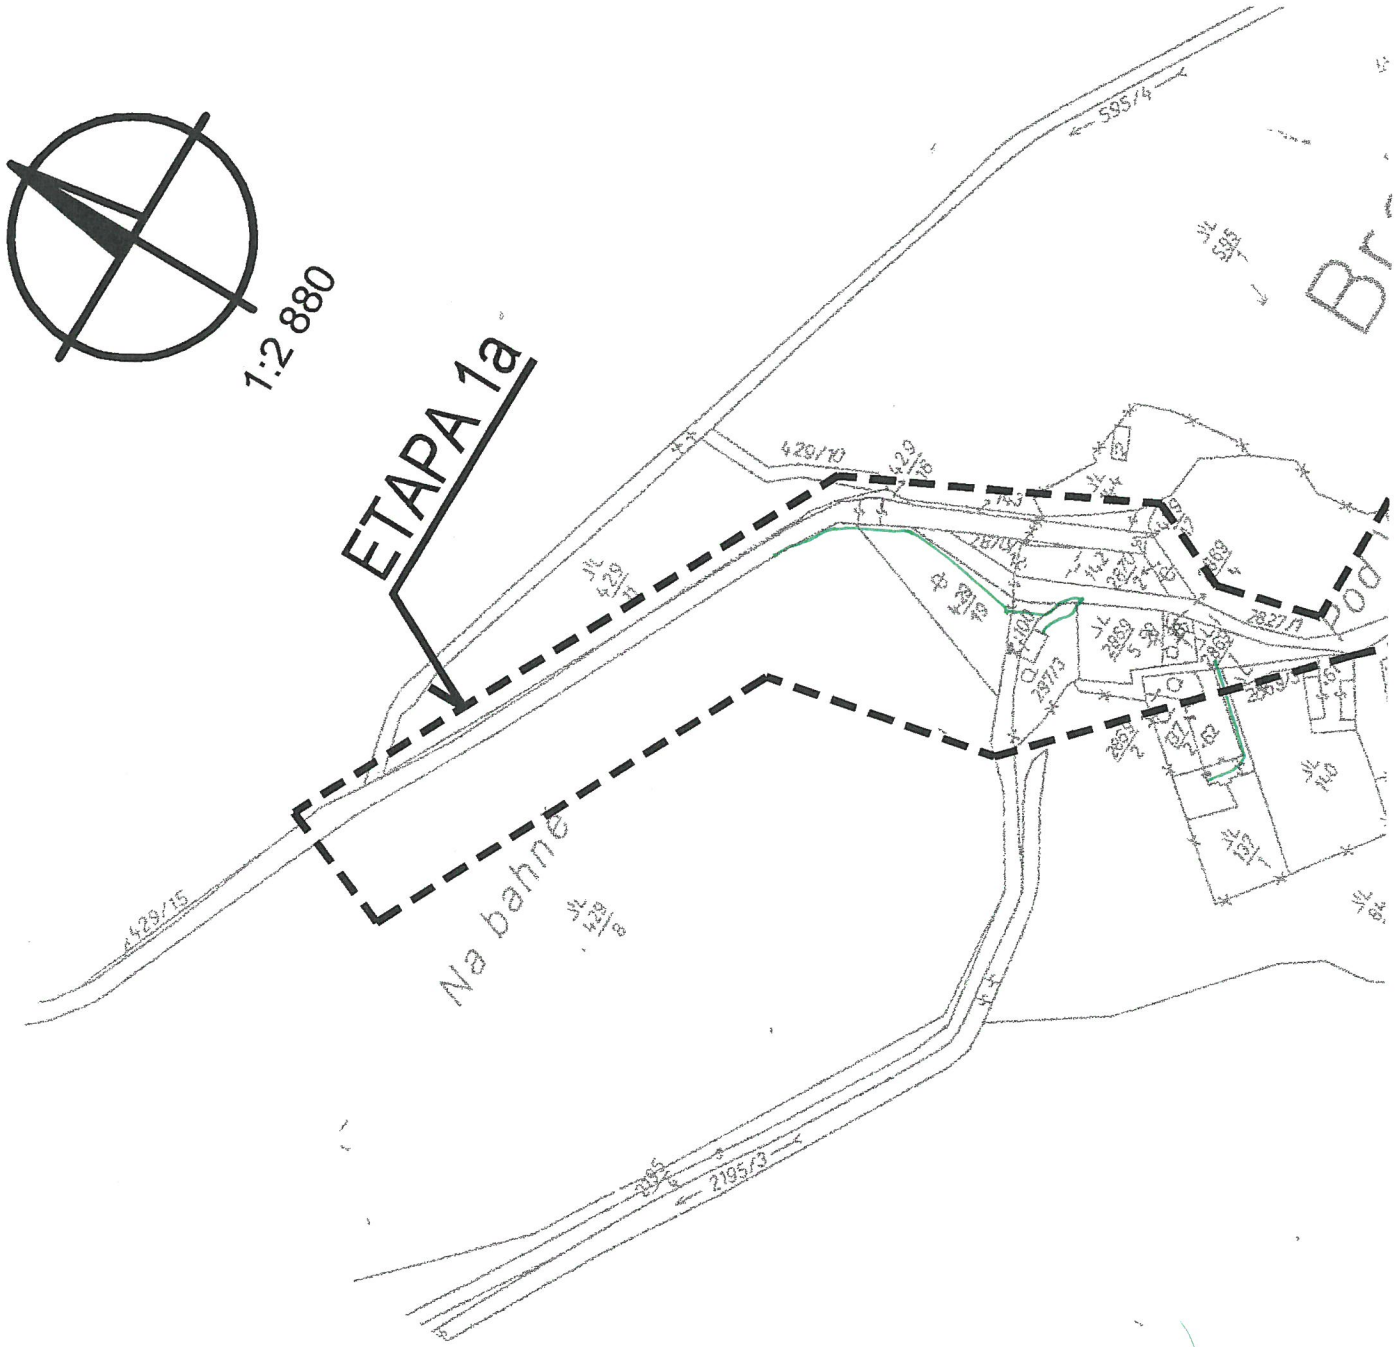

CE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

YPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENOVAŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385 775 111</div>	
PRŮCHA				
OBEC BRANNÁ			ZAK. Č.	
ANALIZOVÁNÍ OBCE ACE - ETAPA 1a, 1b			ARCH. Č.	1016
			FORMÁT	3 x A4 KOPIE
			DATUM	01/2006
			STUPEŇ	DSP, DŮR
PRO ZÁKRES SÍTÍ			MĚŘITKO	1: 2 880
			VÝKR. Č.	3. ČÁST

