
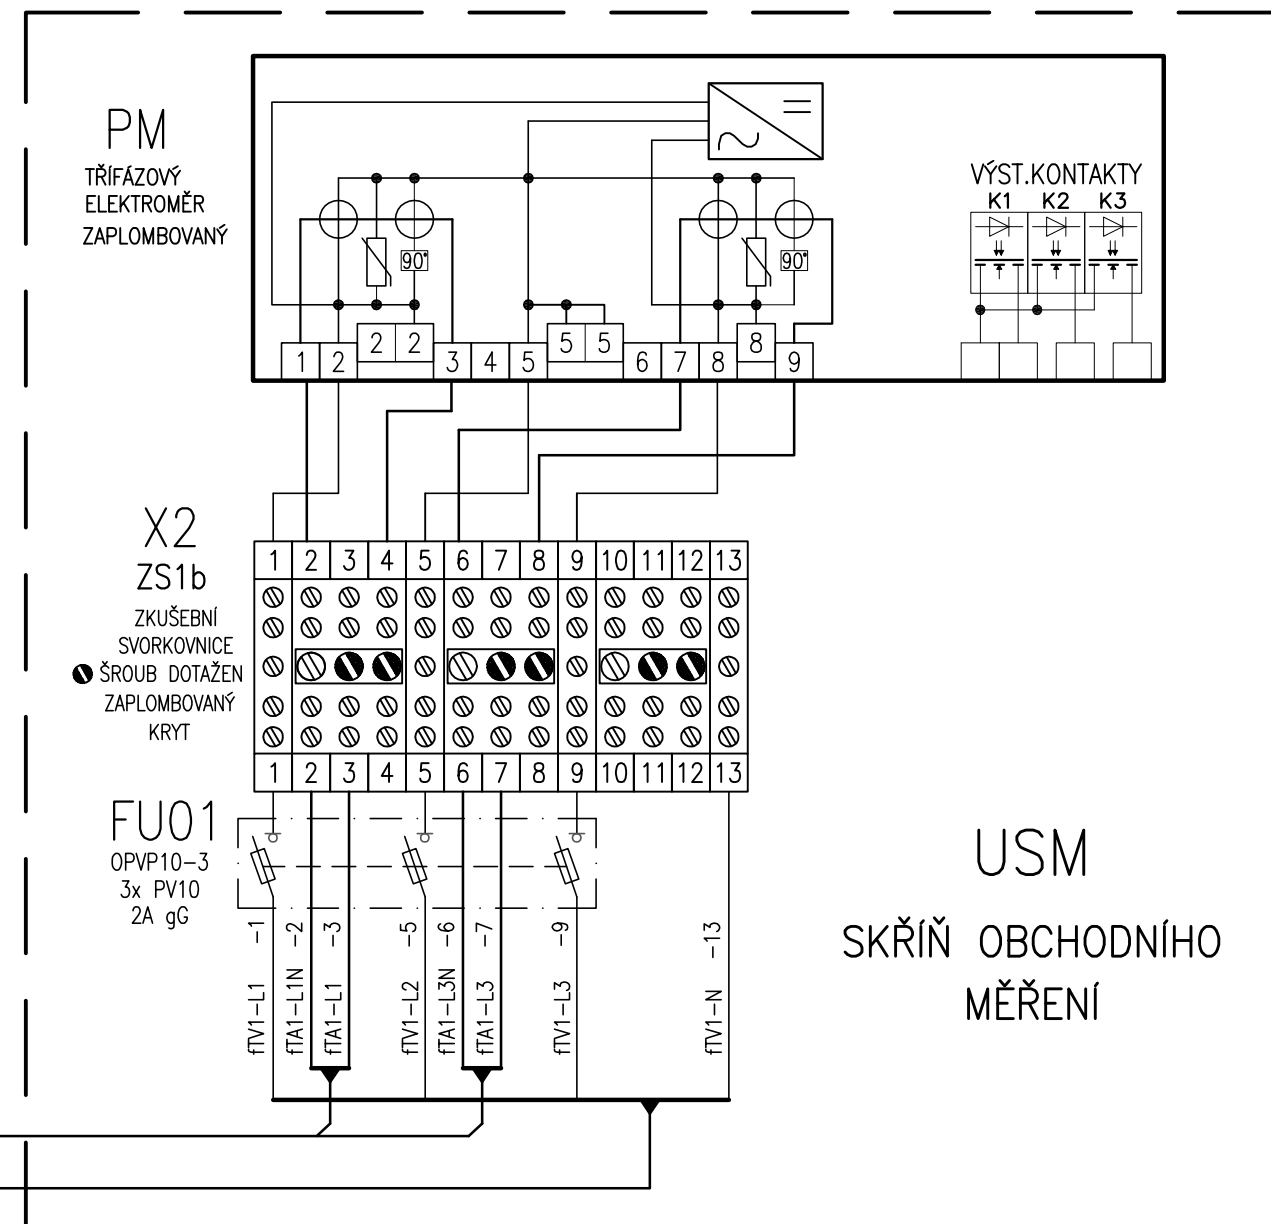


ROZVÁDĚČ R22kV

POLE č. 3: MĚŘENÍ PROUDU A NAPĚTÍ

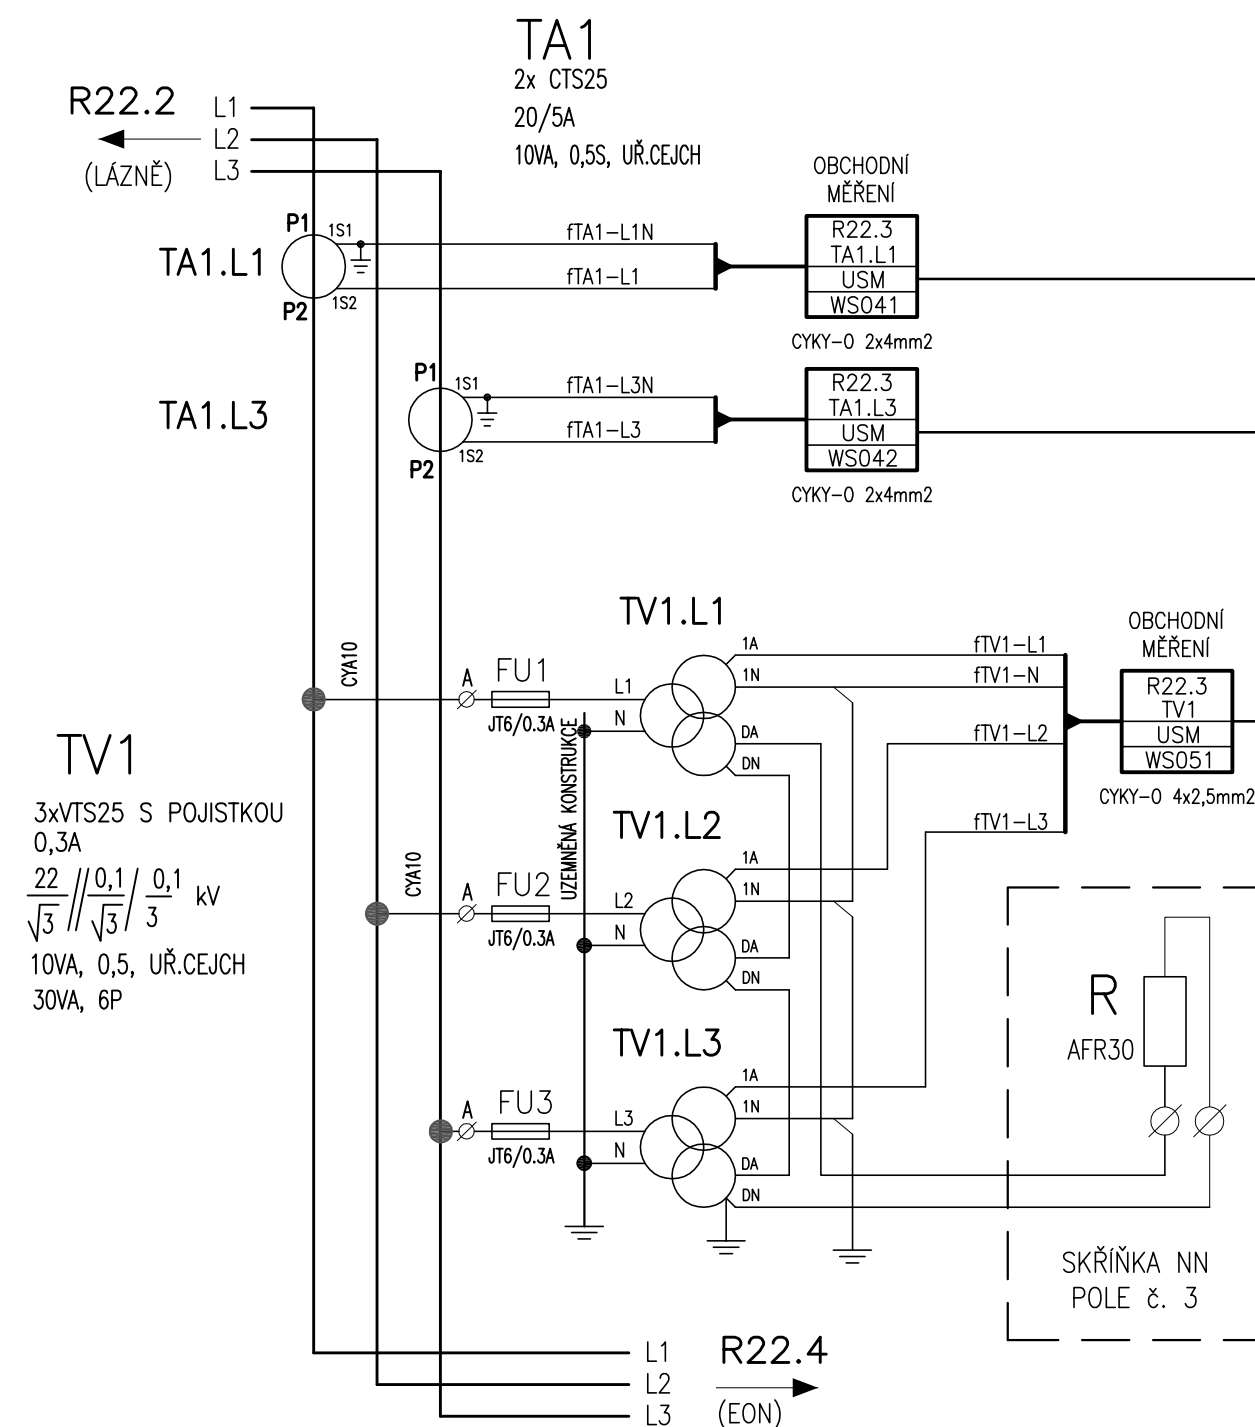

| | | | |
|--------|----------------------------------|-------------|----------|
| 00 | Dokumentace pro provádění stavby | 25. 1. 2021 | |
| REVIZE | POPIS REVIZE | DATUM | POZNÁMKA |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|---|----------------|--|--------------------|--|--------------|--|---------------|--|
| Generální projektant | | | Zpracovatel části | |  | | ELAZ, spol. s r.o. Pernerova 168 531 54 Pardubice www.elaz.cz | | | | | | |
|  | | CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960 | | PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125 | | | | | | | | | |
| PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | VYPRACOVAL | | KONTROLOVAL | | ČÍSLO ZAKÁZKY | | 2020/01/500 | | | |
| Ing. Pavel Zpěvák | | Ing. Pavel Zpěvák | | | | Ing. V. Meduna | | POČET FORMÁTŮ | | 2 A 4 | | | |
| | | | | | | | | DATUM | | 01/2021 | | | |
| INVESTOR | | Město TŘEBOŇ | | | | | | MĚŘITKO | | | | | |
| Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ ÚPRAVA VN ČÁSTI TRAFOSTANICE | | | | | | | | Jméno souboru | | | | | |
| | | | | | | | | 21-104MĚŘENÍ | | | | | |
| | | | | | | | | Stupeň dokumentace | | | | | |
| SO21 ELEKTRO + TRAFOSTANICE | | | | | | | | DPS | | | | | |
| ZAPOJENÍ OBCHODNÍHO MĚŘENÍ | | | | | | | | Č. KOPIE | | ČÁST | | Č. PŘÍLOHY | |
| | | | | | | | | | | SO-21 | | 21-104 | |