


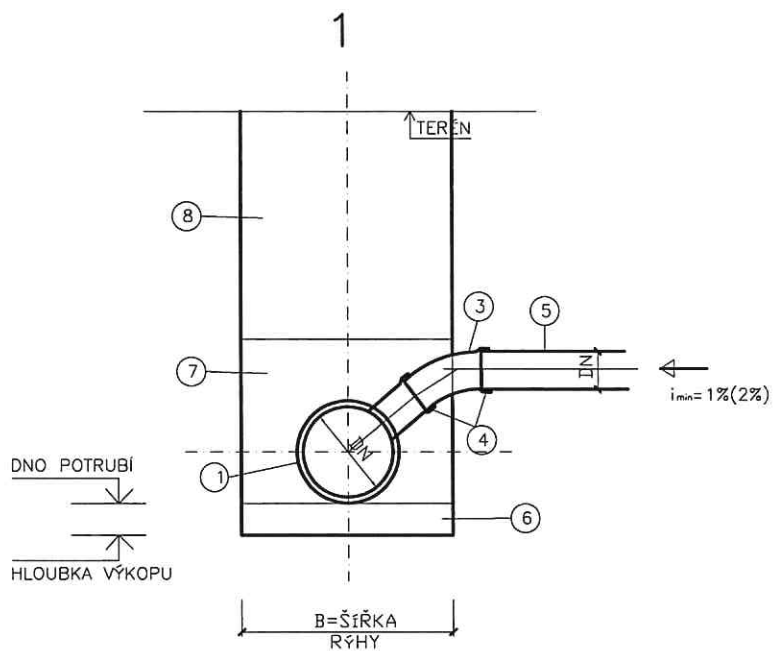



OBSAH:

- 1.- vzorové odbočení z veřejné kanalizace
- 2.- vzorové odbočení z VK - revizní šachta - vnější
- 3.- vzorové odbočení z VK - čistící kus
- 4.- vzorové odbočení z VK - revizní šachta - vnitřní

Kreslil ING. O.HUBÁČEK	Navrhl ING. O.HUBÁČEK	Odp. projektant ING.MGR. P. DVOŘÁK 	Techn. kontrola ING. JAR. CIHLÁŘ 	 VIRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj JIHOČESKÝ	Obec BRANNÁ			
Investor MĚSTO TŘEBOŇ				Soubor pripojky.DWG
BRANNÁ – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE ČOV A KANALIZACE (2. ETAPA) D.3. ZÁKLADNÍ POHLEDY				Formát 4x A4
				Datum 07/2020
				Stupeň DPS
VZOROVÉ SCHÉMA ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE				Zakázka 4179/002
				Měřítko —




PŮDORYS

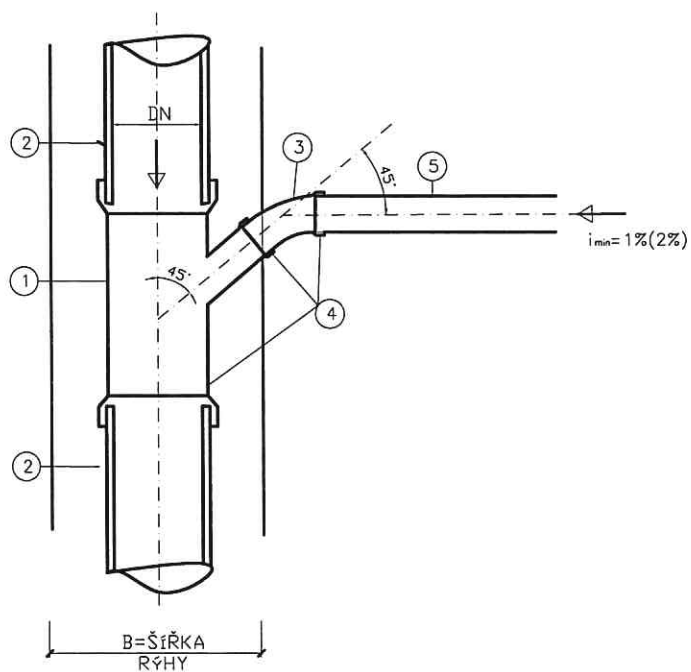

LEGENDA:

- ① ŠIKMÁ KANALIZAČNÍ ODBOČKA Z PVC
- ② KANALIZAČNÍ TROUBA Z PVC SN 12
- ③ PVC KOLENO KANALIZAČNÍ 45° SN12
- ④ GUMOVÉ TĚSNÍCÍ KROUŽKY
- ⑤ KANALIZAČNÍ TROUBA Z PVC DN 200mm RESP. 150mm SN 12
- ⑥ PÍSKOVÉ LOŽE tl. 100 mm
- ⑦ OBSYP POTRUBÍ do výšky 300 mm nad troubu
- ⑧ ZÁSYP POTRUBÍ


VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------

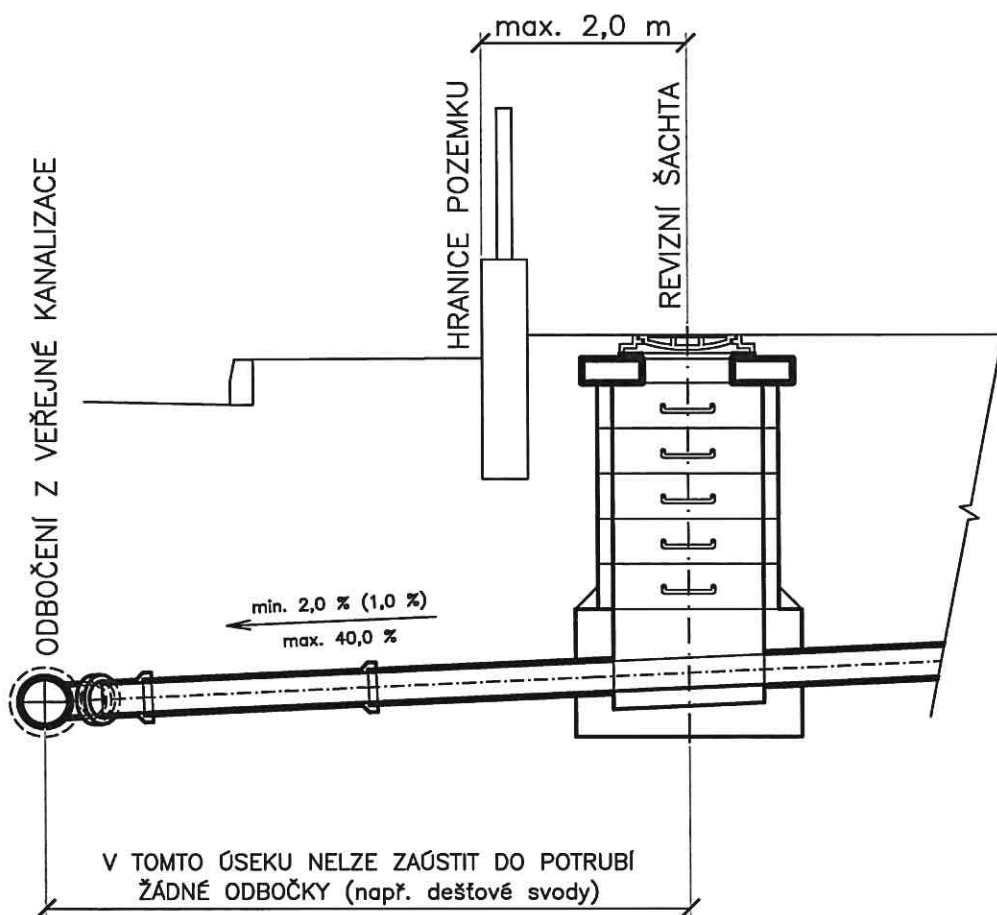

PVC – DN 150 SN 12	–
min. 2,0 ‰ (1,0 ‰) – max. 40 ‰	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU


VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------

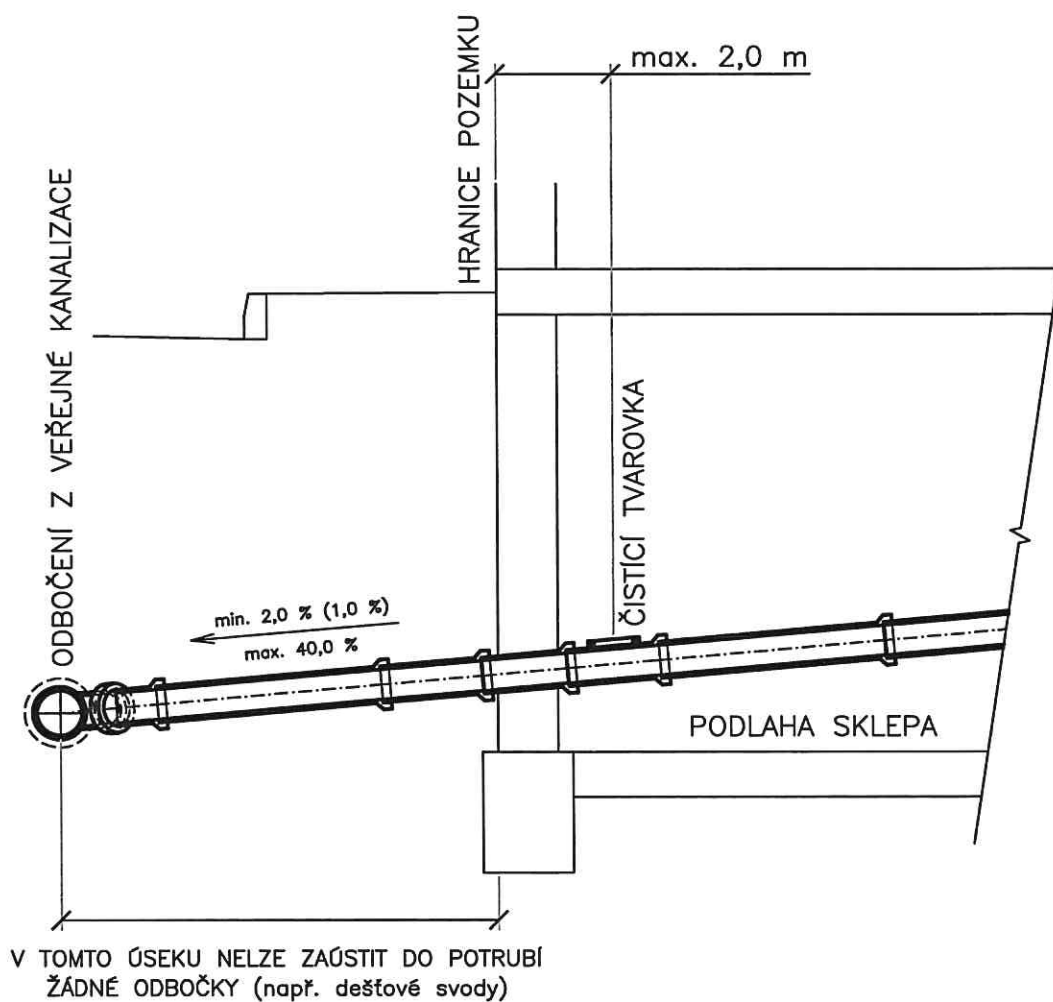

PVC – DN 150 SN 12	–
min. 2,0 % (1,0 %) – max. 40 %	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO POZEMKU

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ	SOUKROMÝ POZEMEK
----------------------	------------------

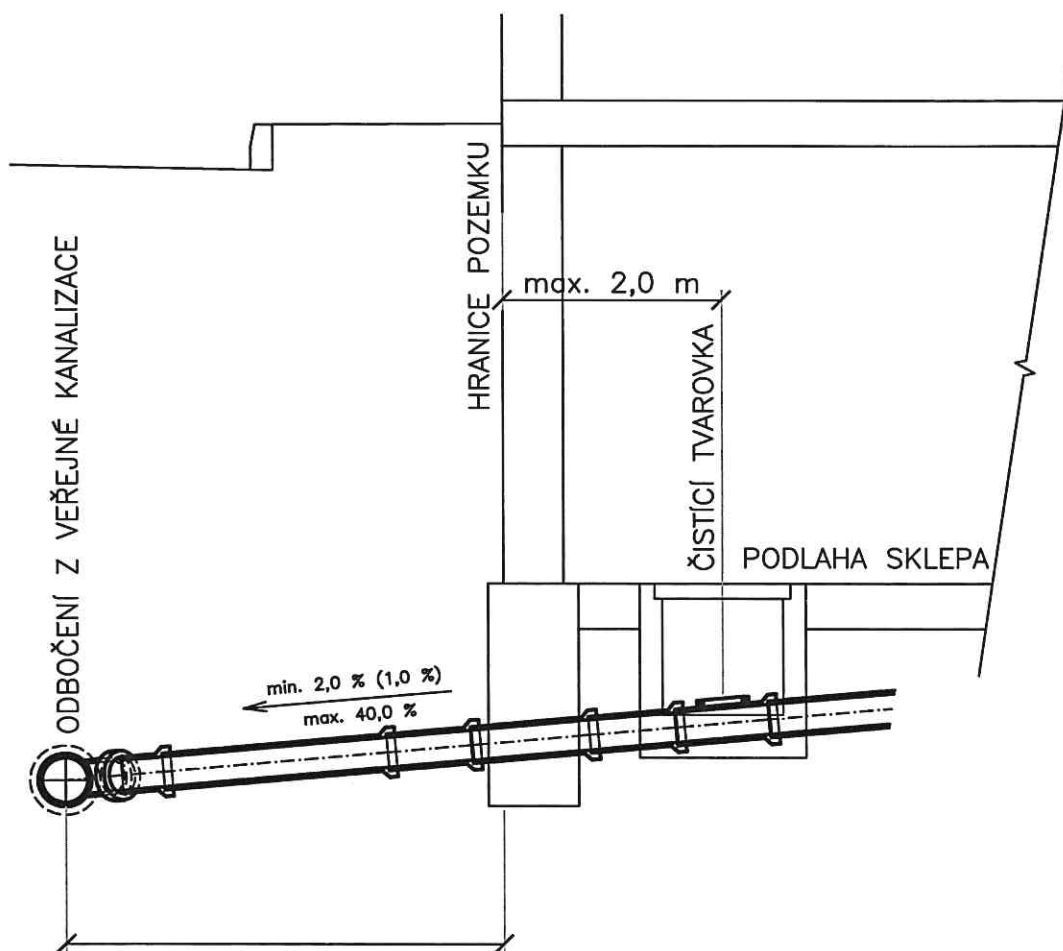

V TOMTO ÚSEKU NELZE ZAÚSTIT DO POTRUBÍ
ŽÁDNÉ ODBOČKY (např. dešťové svody)

PVC – DN 150, SN 12	–
min. 2,0 % (1,0 %) – max. 40 %	

POZN.: V RÁMCI STAVBY BUDE PROVEDENO ODBOČENÍ Z VEŘEJNÉ
KANALIZACE JEN NA VEŘEJNÉM POZEMKU PO HRANICI SOUKROMÉHO
POZEMKU