



Překlad R092 ks

Zatížení : stálé ... 6,2 kN/bm; užitné ... 3,5 kN/bm

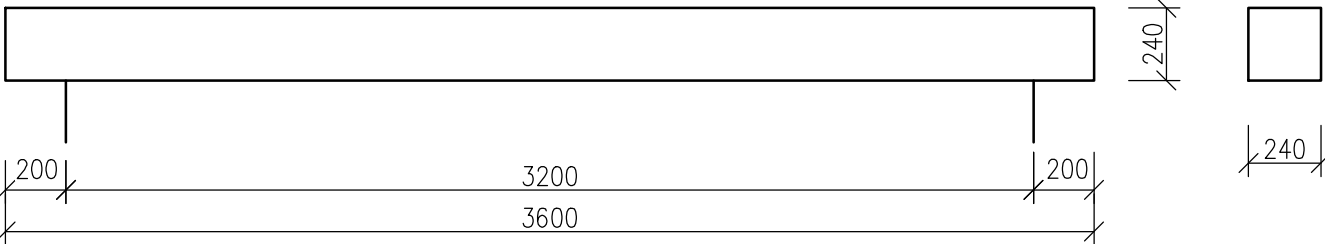


Překlad R101 ks

Zatížení : stálé ...15,70 kN/bm; užitné ... 3,7 kN/bm

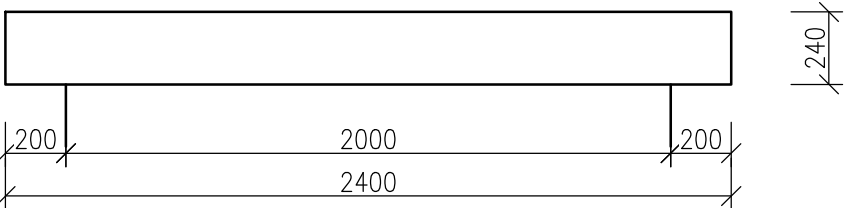


Překlad R132 ks ( JEN V I.NP )

Zatížení : stálé ... 22,60 kN/bm; užitné ... 5,9 kN/bm

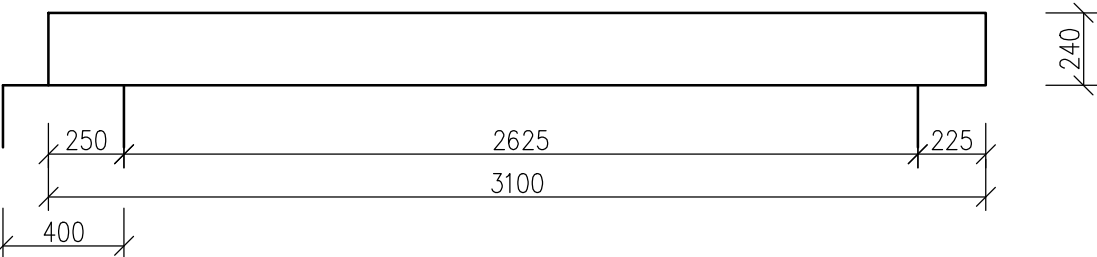


Překlad R144 ks ( JEN V I.NP )

Zatížení : stálé ...21,50 kN/bm; užitné ... 5,4 kN/bm

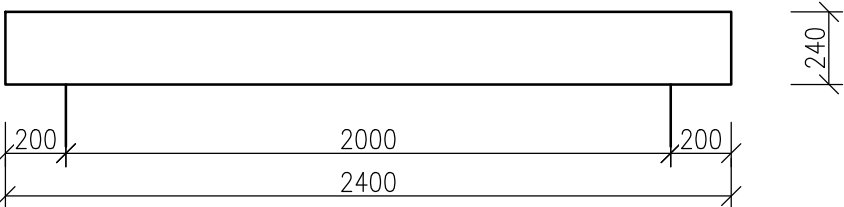


Překlad R155 ks ( jen v I.NP )

Zatížení : stálé ...13,5 kN/bm; užitné ... 5,6 kN/bm

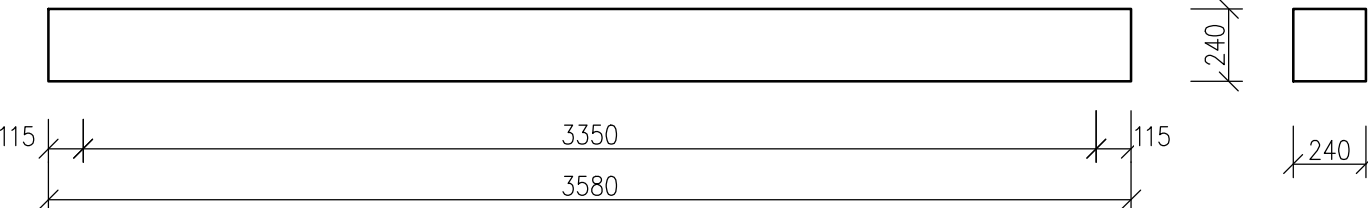


Překlad R165 ks ( jen v I.NP )

Zatížení : stálé ...7,5 kN/bm;

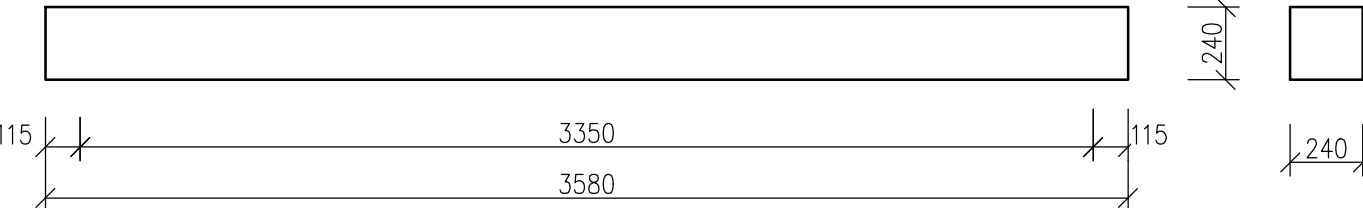



Překlad P21x7 = 7 ks

Zatížení : stálé ... 6,2 kN/bm; užitné ... 3,5 kN/bm

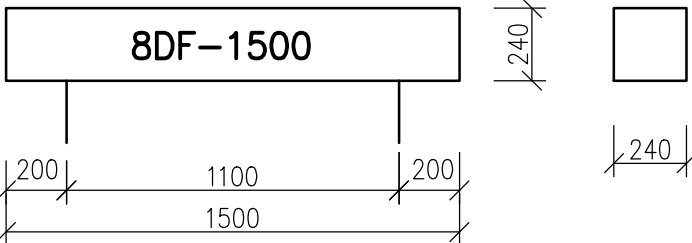

SLOUPOVÁ TVÁRNICE

BS Klatovy



4 Ø16 svislá  
Ø8/200 třmínky

Prefabrikáty :

zatížení bez vlastní tíhy  
charakteristické hodnoty



BETON : C30/37, XC1

OCEL : B 500B

průměrné vyztužení : 150 kg/m3

Překlad P11 ks

Zatížení : stálé ... 6,2 kN/bm; užitné ... 3,5 kN/bm

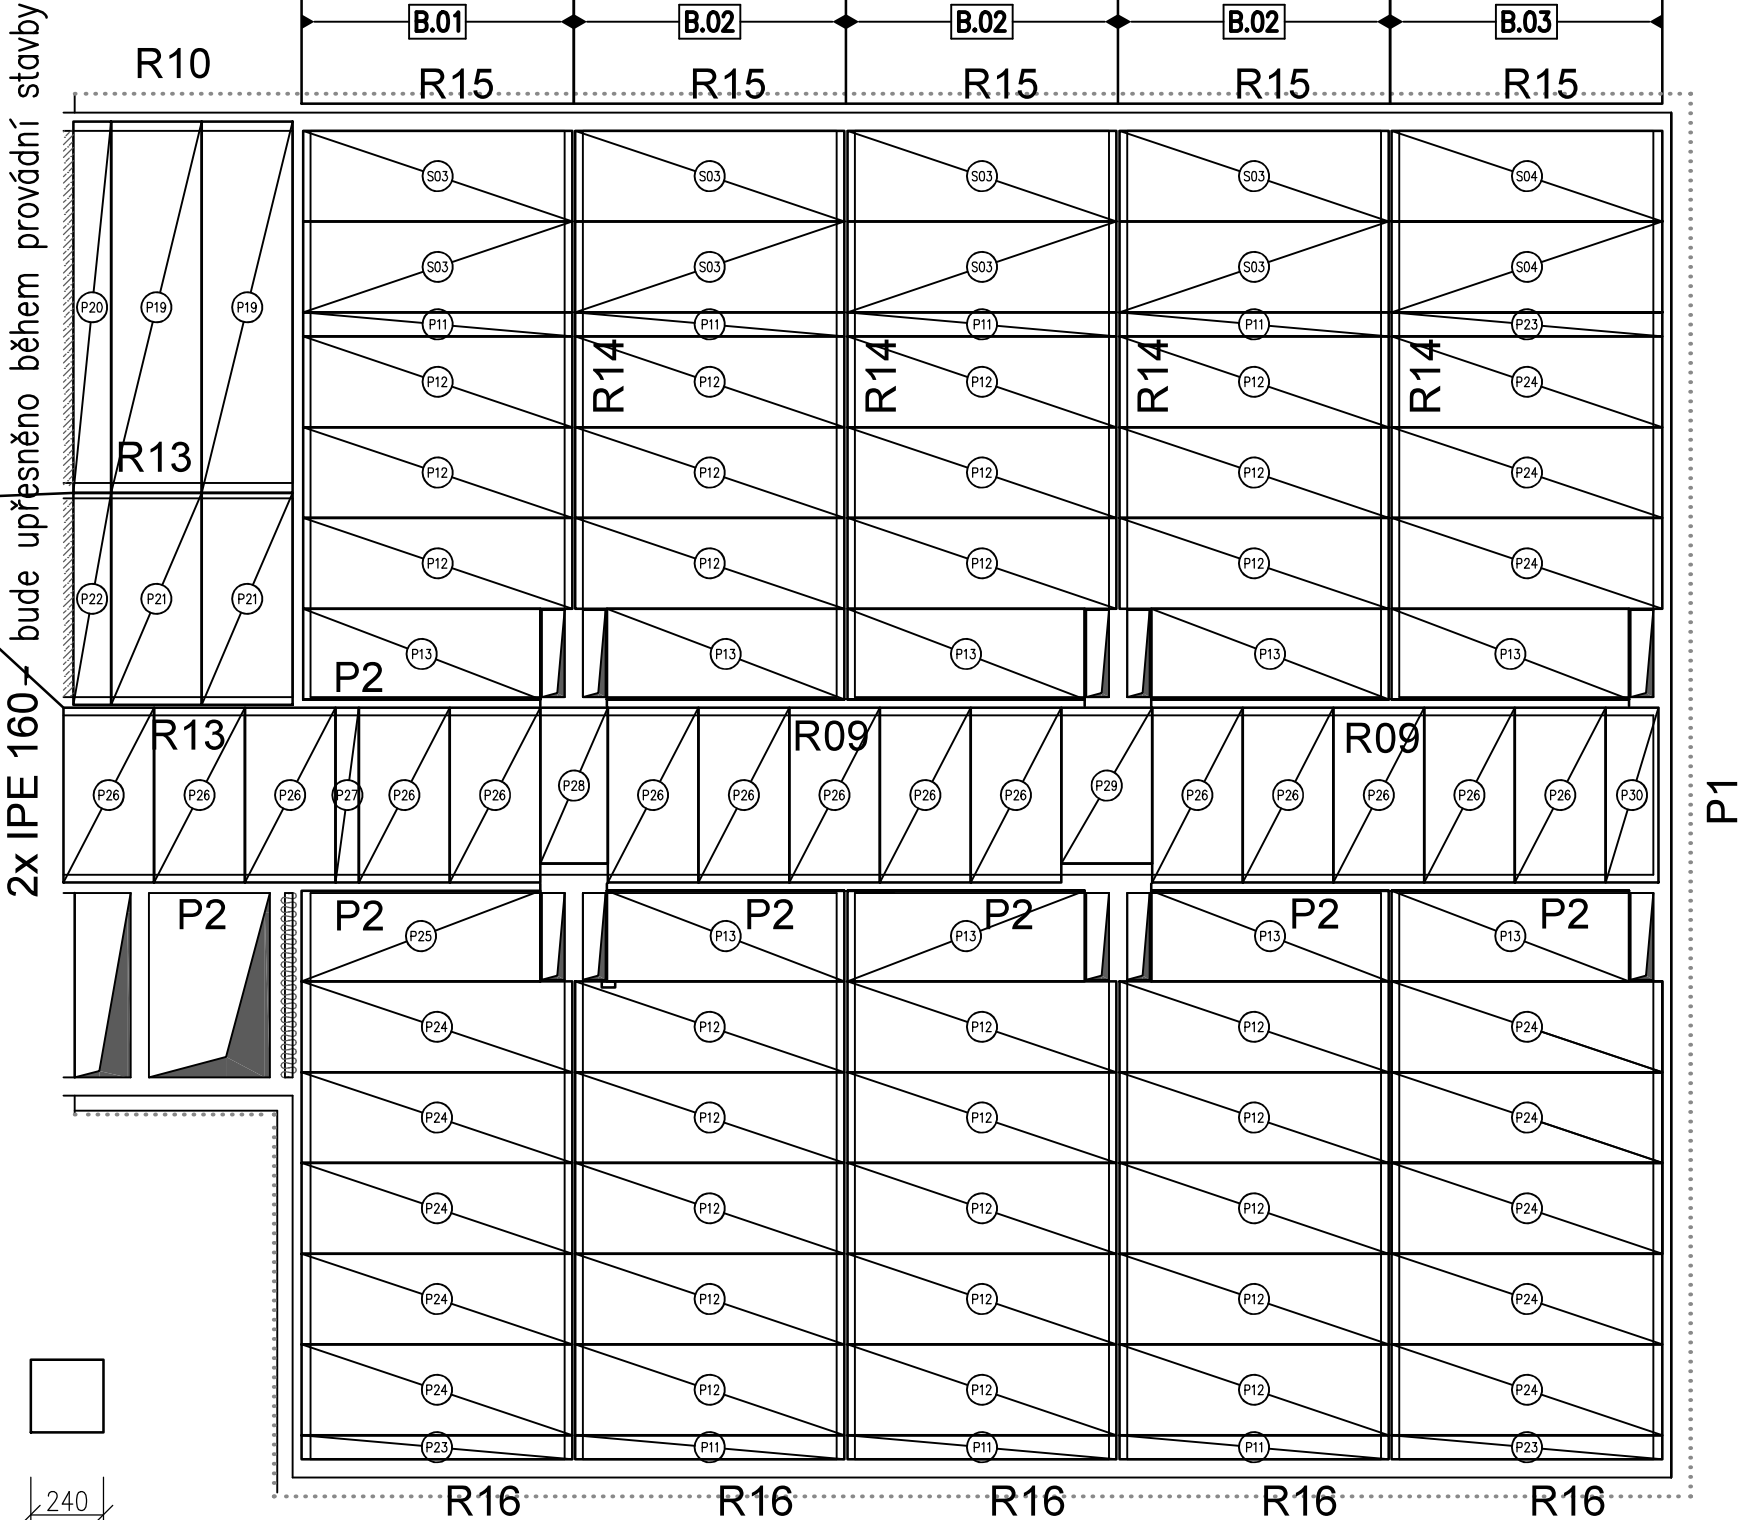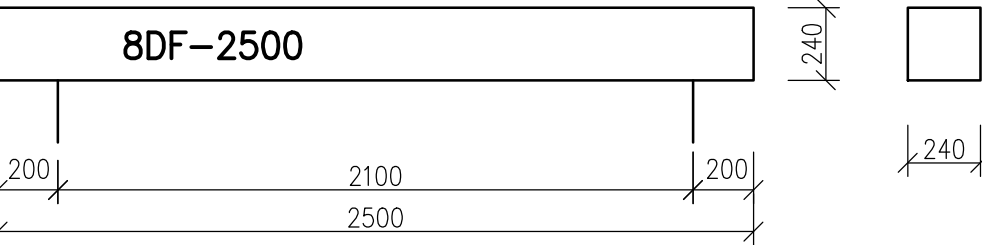


DPS  
D.1.2  
STATIKA

ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY  
LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TŘEBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	
Zpracovatel části	
Ing. Jaroslav Hejl	
Ved. projektant	
Ing. Milan Špulák	

J.Hradec s.r.o.	
Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz info@jpsjh.cz	

Revize	Číslo	Popis	Datum	Podpis

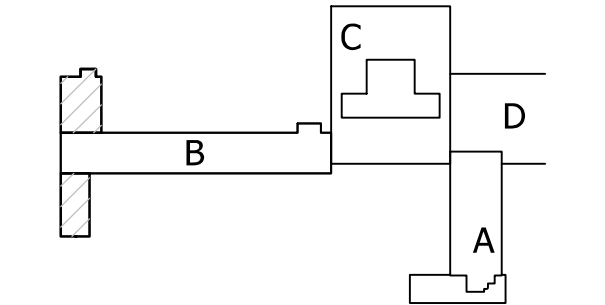

±0,000 = 442,650 BPV				
Archivní číslo	19 051			
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA			
Stupeň	DPS			
Název PS - SO	-			
Část	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
Název výkresu	PŘEKLADY_objekt "SEVER" I.NP			
Datum	17. 12. 2021			
Formát	630x297 (3xA4)			
Měřítko	1:25			
stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
DPS		D.1.2	K-04	00