


Kladečské schéma vodovodu

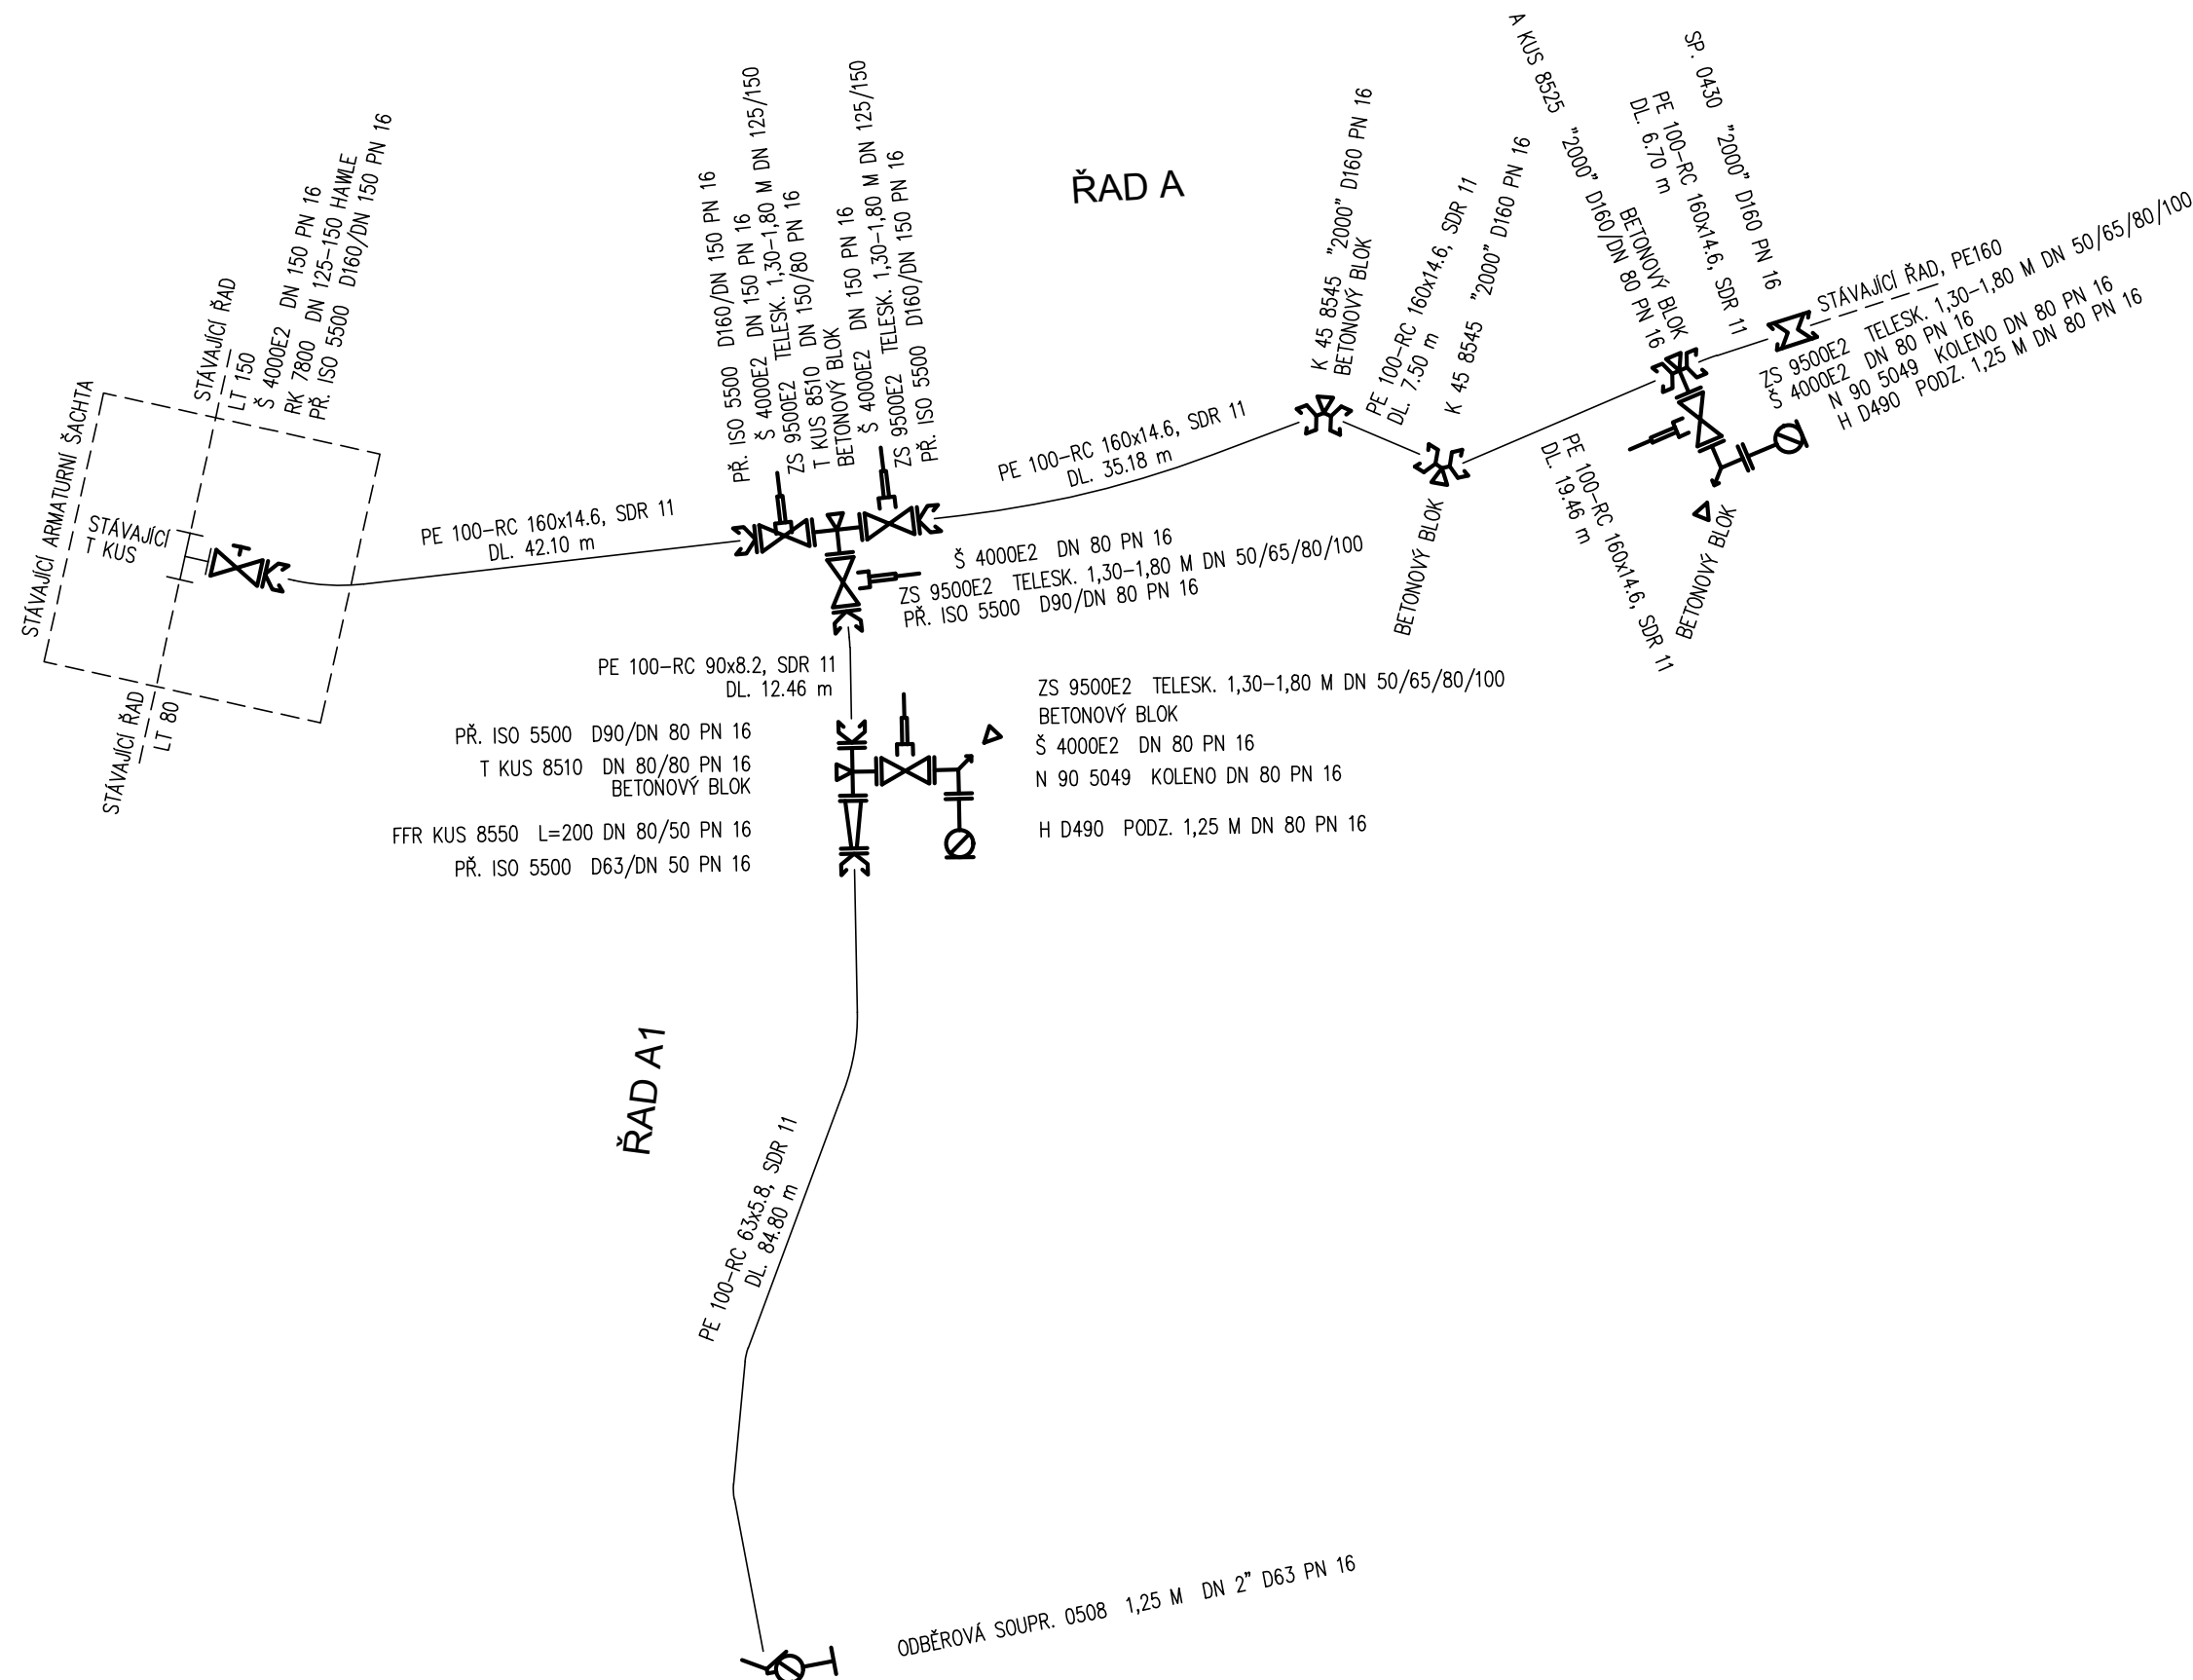

VÝPIS VÝROBKŮ - VODOVOD

SO 301.1 SO 301.2

| poř. č. | Název | ks,m | ks,m |
|---------|--|----------|---------|
| 1 | Š 4000E2 KRÁTKÉ, TV. LITINA, DN 150 PN 16 | 3 | - |
| 2 | Š 4000E2 KRÁTKÉ, TV. LITINA, DN 80 PN 16 | 1 | 2 |
| 3 | ZS 9500E2 TELESK., Š A COMBI, KR. 1,30-1,80 M, DN 125/150 | 2 | - |
| 4 | ZS 9500E2 TELESK., Š A COMBI, KR. 1,30-1,80 M, DN 50/65/80/100 | 1 | 2 |
| 5 | PŘÍRUBA ISO 5500 PRO PE, TV. LIT., D160/DN 150 PN 16 | 3 | - |
| 6 | PŘÍRUBA ISO 5500 PRO PE, Š. LIT., D90/DN 80 PN 16 | - | 2 |
| 7 | PŘÍRUBA ISO 5500 PRO PE, Š. LIT., D63/DN 50 PN 16 | - | 1 |
| 8 | T KUS 8510 TV. LIT., DN 150/80 PN 16 | 1 | - |
| 9 | T KUS 8510 TV. LIT., DN 80/80 PN 16 | - | 1 |
| 10 | N 90 5049 KOLENO S PATKOU A PŘÍRUBAMI, TV. LIT., DN 80 PN 16 | 1 | 1 |
| 11 | K 45 8545 "2000" D160 PN 16 | 2 | - |
| 12 | A KUS 8525 "2000" D160/DN 80 PN 16 | 1 | - |
| 13 | H D490 PODZEMNÍ, PLNOPRŮTOK, KR. 1,25 M, DN 80 PN 16 | 1 | 1 |
| 14 | FFR KUS 8550 TV. LIT., L=200, DN 80/50 PN 16 | - | 1 |
| 15 | ODBĚROVÁ SOUPR. 0508 1,25 M DN 2" D63 PN 16 | - | 1 |
| 16 | SPOJKA 0430 "2000" TV. LIT., D160 PN 16 | 1 | - |
| 17 | RUČ. KOLO 7800 Š. LIT., DN 125-150 | 1 | - |
| 18 | Potrubí PE100-RC, De 160x14.6, SDR 11, PN 16 | 110.94 m | - |
| 19 | Potrubí PE100-RC, De 90x8.2, SDR 11, PN 16 | - | 12.46 m |
| 20 | Potrubí PE100-RC, De 63x5.8, SDR 11, PN 16 | - | 84.80 m |
| 21 | BETONOVÝ BLOK | 5 | 2 |

| | | |
|-------|-----------|------------|
| Změna | Číslo/rok | Vypracoval |
| | | |
| | | |

Souřadnicový systém s-JTSK.

Výškový systém Bpv.

SO 301

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|
| HIP : | | VP : | | WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz | |
| Projektant : Richard Šindelář | | Kontroloval : Josef Šedivý | | Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtmán | |
| Stavebník : Město Třeboň | | | | Č. zakázky : 1077 | |
| Obec : Třeboň | | | | Datum : 10/2021 | |
| Stavba : Stavební úpravy MK v ulici Školní, Břilice vodohospodářské objekty | | | | Formát : 3 A4 | |
| | | | | Měřítko : | |
| | | | | Stupeň : PDPS | |
| Příloha : Kladečské schéma vodovodu | | | | Číslo arch. : 14/19 | |
| | | | | Číslo přílohy : D.1.3.4 e1 | |