

211 WC ženy

Prostor Norma	211 WC ženy 5.1.2.4	- -
Délka Šířka Výška	2115 2700 2300	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců -

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	308 500 0 4	350 0 500 5
		750 0 0
		mm mm mm -

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	308 500 0 4 0	350 0 500 5
		1700 0 0
		mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRKL236KO480 DF 36/830 2G10 1058 0 0 1 1 0.00 0.00 90 0 0	1350 2300 0 0 0 -1.00 0.00
		- - mm mm mm - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.62**
Minimální hodnota **184.8 lx**
Střední hodnota **267.6 lx**
Maximální hodnota **386.7 lx**
Rovnoměrnost **0.69**

Y\X	308	808	1308	1808
350	184.9	227.6	227.5	184.8
850	255.3	331.0	331.0	255.2
1350	292.2	386.7	386.7	292.1

Y\X	308	808	1308	1808
1850	255.3	331.0	331.0	255.2
2350	184.9	227.6	227.6	184.9

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1a


Minimální hodnota **17.4 -**
Střední hodnota **22.5 -**
Maximální hodnota **24.1 -**

Y\X	308	808	1308	1808
350	22.7	24.1	24.1	22.7
850	23.4	22.1	22.1	23.4
1350	23.3	17.4	17.4	23.3
1850	23.4	22.1	22.1	23.4
2350	22.7	24.1	24.1	22.8

211 WC ženy

Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 184.8 Em: 267.6 Emax: 386.7 R=Emin/Emed: 0.69 Z: 0.62

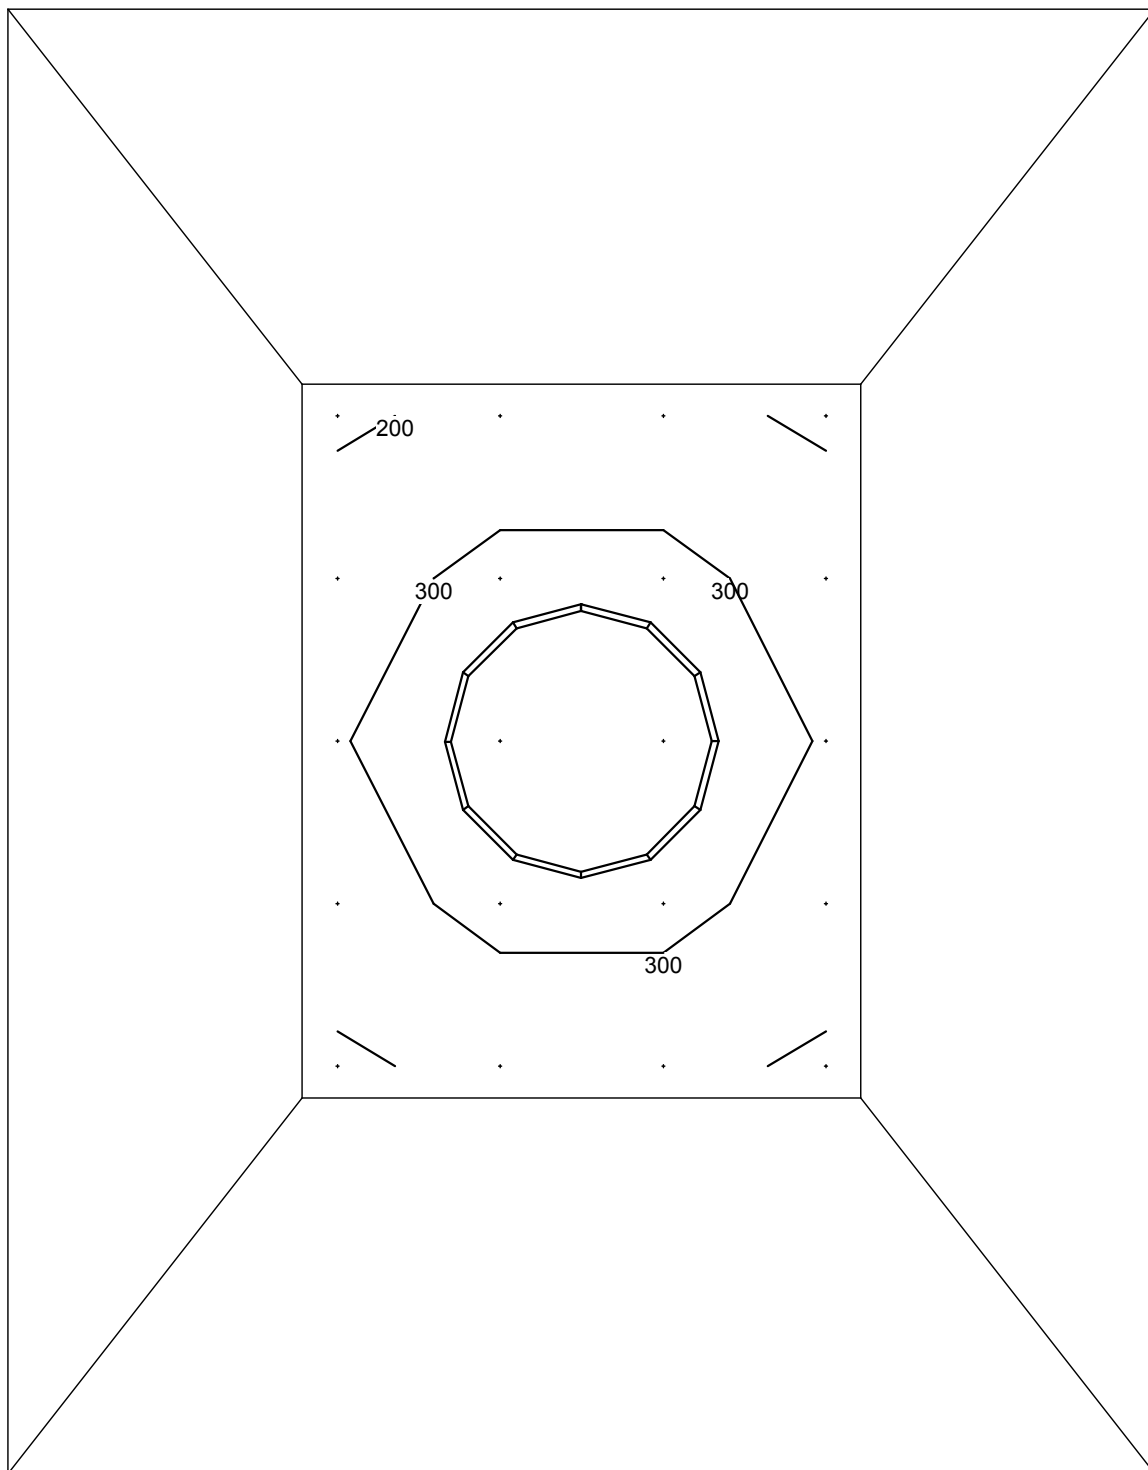

211 WC ženy

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 22: UGRmin: 17.4 UGRmed: 22.5 UGRmax: 24.1

