

106 WC muži

Prostor Norma	106 WC muži 5.1.2.4	- -
Délka Šířka Výška	2940 1805 2850	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	470 500 0 5	402 0 500 3
		750 0 0 -
		mm mm mm -

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	470 500 0 5 0	402 0 500 3 0
		1700 0 0 - -
		mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRKL236KO480 DF 36/830 2G10 1470 903 0 0 1 1 0.00 1.00 0 0 0	2850 0 0 0 -1.00 0.00 - - ° ° °
		mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.61**
Minimální hodnota **168.3 lx**
Střední hodnota **203.0 lx**
Maximální hodnota **250.3 lx**
Rovnoměrnost **0.83**

Y\X	470	970	1470	1970	2470
402	168.4	210.2	228.5	210.2	168.3
902	182.3	229.2	250.3	229.2	182.3
1402	168.5	210.4	228.7	210.4	168.5

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1a


Minimální hodnota **0.0 -**
Střední hodnota **13.7 -**
Maximální hodnota **18.0 -**

Y\X	470	970	1470	1970	2470
402	18.0	15.2	9.8	15.2	18.0
902	17.0	9.7	0.0	9.7	17.0
1402	18.0	15.2	9.8	15.2	18.0

106 WC muži

Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 168.3 Em: 203.0 Emax: 250.3 R=Emin/Emed: 0.83 Z: 0.61

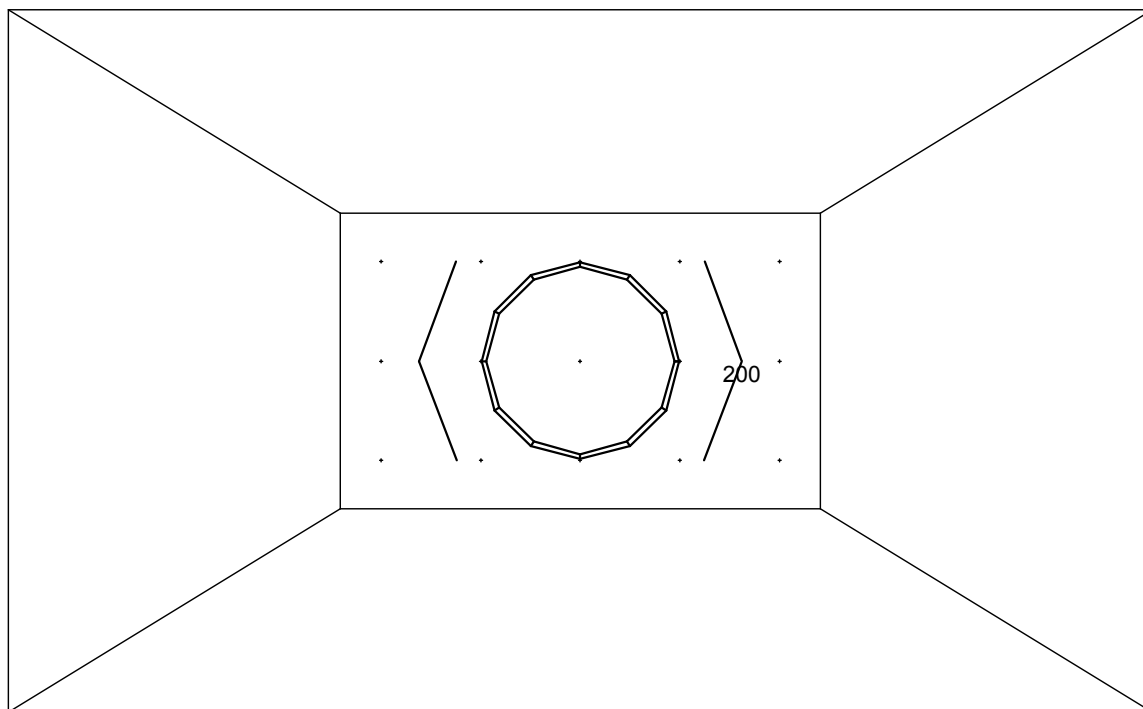

106 WC muži

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 22: UGRmin: 0.0 UGRmed: 13.7 UGRmax: 18.0

