

203 Šatna rozhodčích

Prostor Norma	203 Šatna rozhodčích 5.3.1	- -
Délka Šířka Výška	3180 5510 2200	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	340 255 750 500 0 0 0 500 0 6 11	mm mm mm -

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	340 255 1700 500 0 0 0 500 0 6 11 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS LL 136 B L 36 W/840 G13 795 1378 2200 1590 0 0 0 2755 0 2 2 4 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 180 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.67
Minimální hodnota 165.3 lx
Střední hodnota 296.9 lx
Maximální hodnota 408.1 lx
Rovnoměrnost 0.56

Y\X	340	840	1340	1840	2340	2840
255	165.3	197.5	209.2	209.2	197.4	165.3
755	258.2	313.3	323.8	323.8	313.3	258.1
1255	326.7	399.8	408.0	408.0	399.8	326.7

Y\X	340	840	1340	1840	2340	2840
1755	312.7	380.5	391.3	391.3	380.5	312.7
2255	245.5	294.1	308.9	308.9	294.1	245.5
2755	210.8	249.0	266.6	266.6	249.0	210.7
3255	245.4	293.9	308.8	308.8	293.9	245.3
3755	312.6	380.3	391.2	391.2	380.3	312.6
4255	326.8	399.9	408.1	408.1	399.9	326.7
4755	258.4	313.6	324.1	324.1	313.6	258.3
5255	165.6	197.7	209.5	209.5	197.7	165.5


Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1a

Minimální hodnota **17.9 -**
 Střední hodnota **20.3 -**
 Maximální hodnota **22.7 -**

Y\X	340	840	1340	1840	2340	2840
255	19.5	20.2	19.5	19.5	20.2	19.5
755	21.0	20.6	20.2	20.2	20.6	21.0
1255	22.7	19.3	22.0	22.0	19.3	22.7
1755	22.0	19.8	21.2	21.2	19.8	22.0
2255	19.9	20.6	19.6	19.6	20.6	19.9
2755	17.9	18.4	18.2	18.2	18.4	17.9
3255	19.8	20.6	19.6	19.6	20.6	19.9
3755	22.0	19.8	21.2	21.2	19.8	22.0
4255	22.7	19.2	22.0	22.0	19.2	22.7
4755	21.0	20.6	20.2	20.3	20.6	21.0
5255	19.5	20.2	19.5	19.5	20.2	19.5

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 165.3 Em: 296.9 Emax: 408.1 R=Emin/Emed: 0.56 Z: 0.67

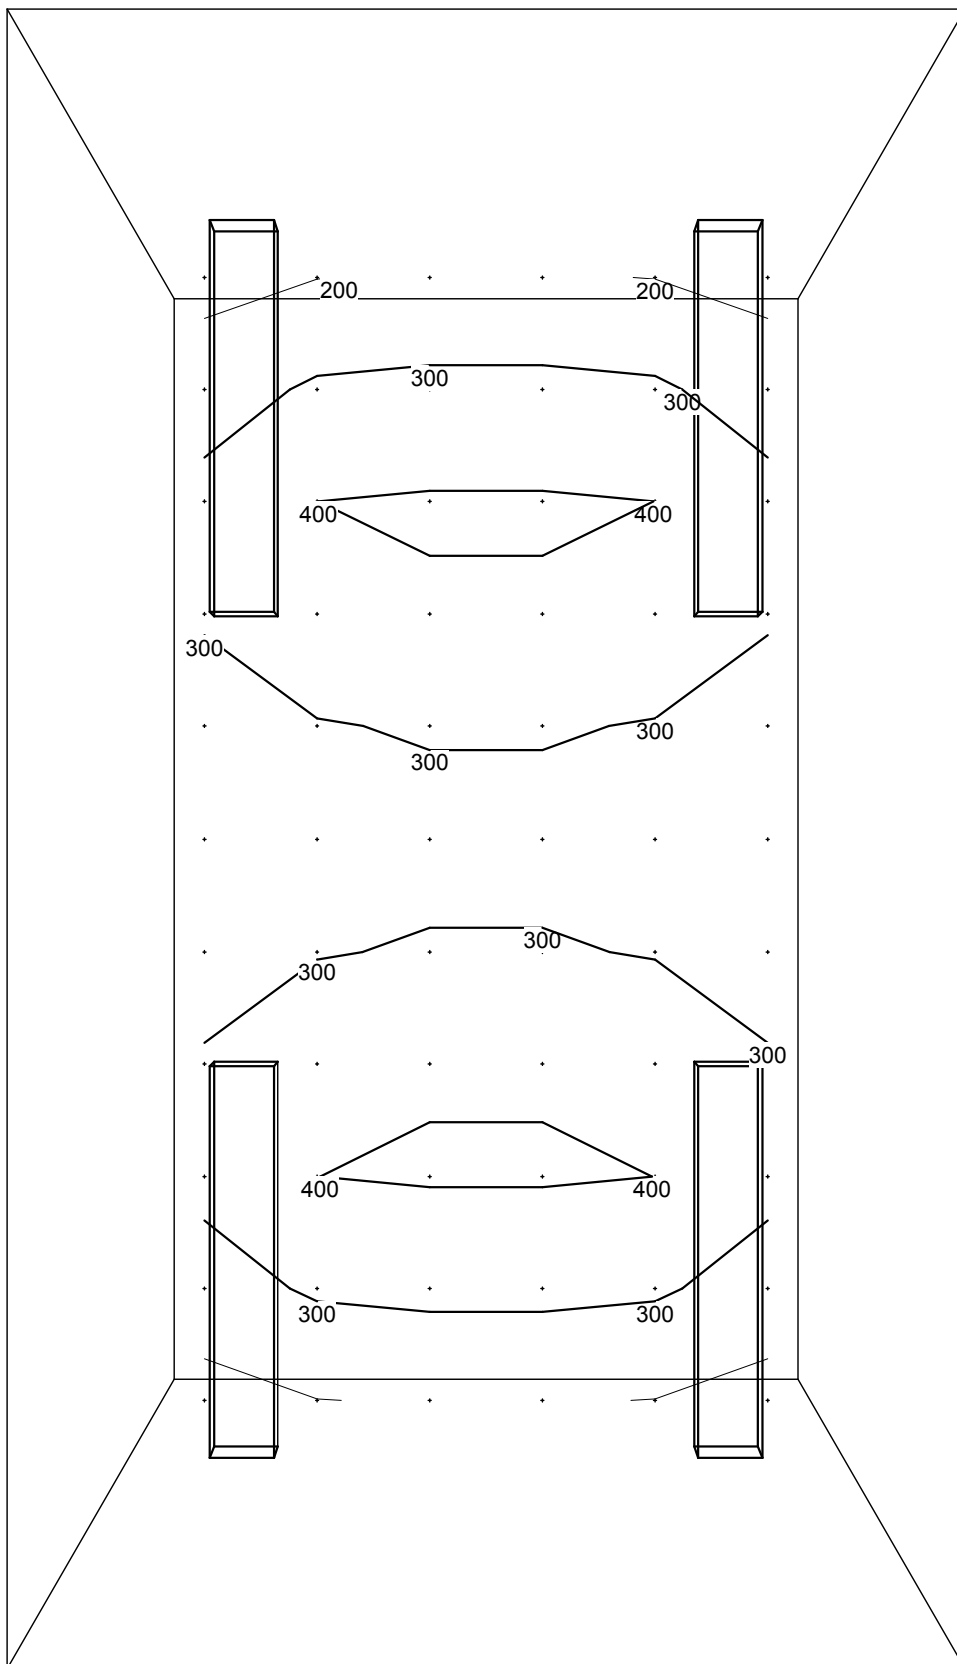

203 Šatna rozhodčích

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 19: UGRmin: 17.9 UGRmed: 20.3 UGRmax: 22.7

