

# 113 Sklad

<b>Prostor</b> Norma	<b>113 Sklad</b> 5.1.4.1	- -
Délka Šířka Výška	2600 2660 2600	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

## Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zrkového úkolu</b>	<b>Místo zrkového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	300 500 0 5	330 0 500 5
		750 0 0
		mm mm mm -

<b>Místo zrkového úkolu</b>	<b>Místo zrkového úkolu 1a</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	300 500 0 5 0	330 0 500 5
		1700 0 0
		mm mm mm - -

## Rozmístění svítidel

<b>Soustava svítidel 1</b>	<b>Soustava svítidel 1</b>	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS KMC 136. L 36 W/840 G13 1300 0 0 1 1 0.00 1.00 0 0 0	1330 2600 0 0 1 -1.00 0.00 0.00 0 0 0
		mm mm mm mm - - - - ° ° °

## Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1

**Udržovací činitel**            **0.64**  
**Minimální hodnota**       **73.8 lx**  
**Střední hodnota**          **100.0 lx**  
**Maximální hodnota**       **135.2 lx**  
**Rovnoměrnost**            **0.74**

Y\X	300	800	1300	1800	2300
330	73.8	90.0	95.9	90.0	<b>73.8</b>
830	91.4	114.6	123.3	114.6	91.3
1330	98.8	125.0	<b>135.2</b>	125.0	98.8

Y\X	300	800	1300	1800	2300
1830	91.4	114.6	123.3	114.6	91.4
2330	73.8	90.0	95.9	90.0	73.8

*Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1a*


**Minimální hodnota**      **7.8 -**  
**Střední hodnota**        **17.3 -**  
**Maximální hodnota**    **20.0 -**

Y\X	300	800	1300	1800	2300
330	18.4	18.0	16.9	18.0	18.4
830	19.6	16.5	14.6	16.5	19.6
1330	<b>20.0</b>	16.0	<b>7.8</b>	16.0	20.0
1830	19.6	16.5	14.6	16.5	19.6
2330	18.4	18.0	17.0	18.0	18.4

## 113 Sklad

### Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 73.8 Em: 100.0 Emax: 135.2 R=Emin/Emed: 0.74 Z: 0.64

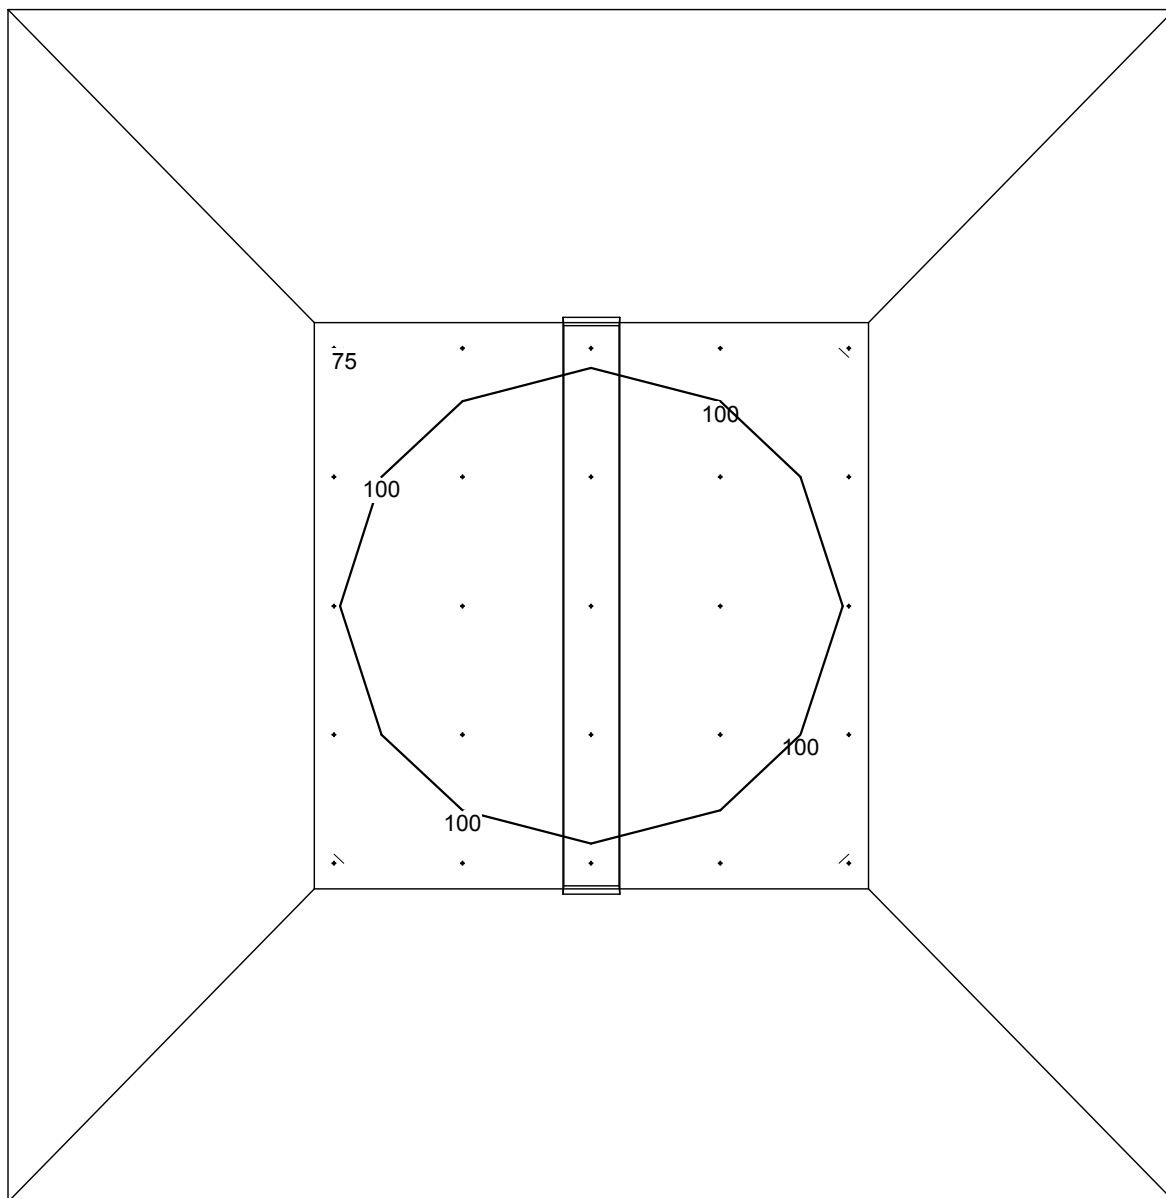

## 113 Sklad

### Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 25: UGRmin: 7.8 UGRmed: 17.3 UGRmax: 20.0

