

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 44KW. TOPNÝ SYSTÉM JE POČÍTÁN NA 70/55.
ŘÍZENÝ EKVITERMNÍ REGULACÍ

TĚLESA VENTIL KOMPAKT (S INSTALOVANÝM TRM VENTILEM), PŘIPOJENA ZE ZDI PŘES ROHOVÉ UZAVÍRAČÍ ŠROUBENÍ
TĚLESA BUDOU OSAŽENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI

HODNOTA V KROUŽKU ZNAMENÁ PŘÍBLIŽNÉ NASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU
SYSTÉM BUDE VYREGULOVÁN PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE

UMÍSTĚNÍ TĚLES MIMO OKNA BUDE PŘED INSTALACÍ KONZULTOVÁNO S INVESTOREM PODLE NÁBYTKU


SYSTÉM SE VYPOUŠTÍ V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTĚCH VE VYPOUŠTĚČÍCH ŠACHTÍČKÁCH V PODLAHÁCH, ODVZDUŠŇUJE NA TĚLESECH
UMÍSTĚNÍ VYPOUŠTĚČÍCH ŠACHTÍČEK BUDE KONZULTOVÁNO S PAMÁTKÁŘÍ

POTRUBÍ JE MĚDĚNÉ, IZOLOVANÉ TL16mm, SPOJOVÁNÉ LISOVÁNÍM

----- PŘÍPRAVA PRO SOLÁRNÍ PANELE (Ø22 MĚŘ - LISOVANÁ)
----- POTRUBÍ ØT 70/55 - TĚLESA

PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU DODAVATEL SPOLEČNĚ S PROVOZOVATELEM A INVESTOREM ZKONZULTUJE
POLOHU A TYPY TĚLES A PŘÍPADNÉ ZMĚNY.

Zodp.projektant :	Ing. Roman PECIN	Vypracoval :	Ing. Roman PECIN		
MěÚ :	Třeboň	Místo :	Třeboň	Formát :	3A4
Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			Datum :	02.2014
Akce :	D1.4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ kat. úz. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1026/5, 1026/6			Č. zakázky :	PP
				Měřítko :	1 : 100
Obsah :	PŮDORYS 1.NP			Výkr.č. :	1

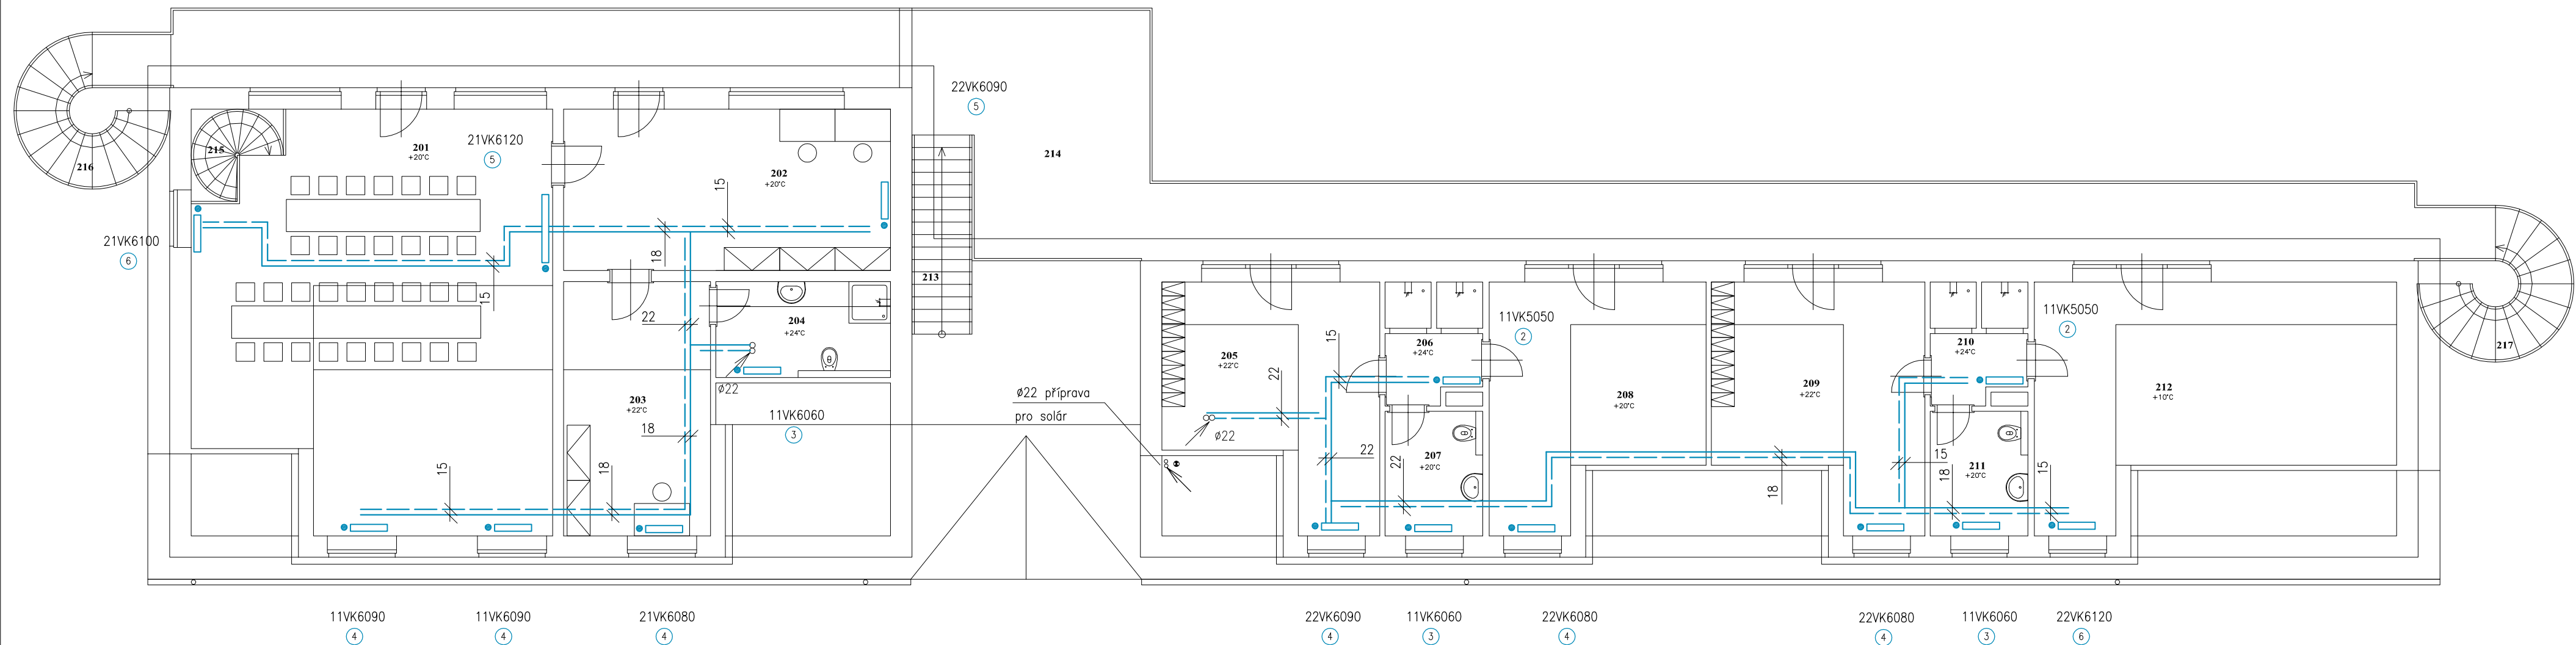

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 44KW. TOPNÝ SYSTÉM JE POČÍTÁN NA 70/55.
ŘÍZENÝ EKVITERMNÍ REGULACÍ

TĚLESA VENTIL KOMPAKT (S INSTALOVANÝM TRM VENTILEM), PŘIPOJENÁ ZE ZDI PŘES ROHOVÉ UZAVÍRAČÍ ŠROUBENÍ
TĚLESA BUDOU OSAŽENA TERMOSTATICKÝMI HLAVICEMI

HODNOTA V KROUŽKU ZNAMENÁ PŘÍBLIŽNÉ NASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU
SYSTÉM BUDE VYREGULOVÁN PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE

UMÍSTĚNÍ TĚLES MIMO OKNA BUDE PŘED INSTALACÍ KONZULTOVÁNO S INVESTOREM PODLE NÁBYTKU

SYSTÉM SE VYPOUŠTÍ V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTĚCH VE VYPOUŠTĚČÍCH ŠACHTÍČKÁCH V PODLAHÁCH, ODVZDUŠŇUJE NA TĚLESECH
UMÍSTĚNÍ VYPOUŠTĚČÍCH ŠACHTÍČEK BUDE KONZULTOVÁNO S PAMÁTKÁŘÍ

POTRUBÍ JE MĚDĚNÉ, IZOLOVANÉ TL16mm, SPOJOVÁNÉ LISOVÁNÍM

----- POTRUBÍ ØT 70/55 - TĚLESA

PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU DODAVATEL SPOLEČNĚ S PROVOZOVATELEM A INVESTOREM ZKONZULTUJE
POLOHU A TYPY TĚLES A PŘÍPADNÉ ZMĚNY.

Zodp.projektant :	Ing. Roman PECÍN	Vypracoval :	Ing. Roman PECÍN		
MěÚ :	Třeboň	Místo :	Třeboň	Formát :	3A4
Investor :	Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			Datum :	02.2014
Akce :	D1.4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ, PLYNOINSTALACE ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ kat. úz. Třeboň, č. parc. 1026/2, 1026/5, 1026/6			Č. zakázky :	PP
				Měřítko :	1 : 100
Obsah :	PŮDORYS 2.NP			Výkr.č. :	2