

116 Šatna muži

Prostor Norma	116 Šatna muži 5.1.2.4	- -
Délka Šířka Výška	3860 2685 2600	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	430 500 0 7	343 0 500 5
		750 0 0
		mm mm mm -

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	430 500 0 7 0	343 0 500 5
		1700 0 0
		mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS KMC 258 L 58 W/840 G13 1930 0 0 1 1 0.00 0.00 90 0 0	1343 2600 0 0 1 -1.00 0.00
		mm mm mm mm - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.65**
Minimální hodnota **158.4 lx**
Střední hodnota **253.0 lx**
Maximální hodnota **378.7 lx**
Rovnoměrnost **0.63**

Y\X	430	930	1430	1930	2430	2930	3430
343	158.5	212.8	261.7	282.0	261.7	212.8	158.4
843	184.9	255.7	322.9	350.7	322.9	255.6	184.9
1343	192.1	272.1	347.6	378.7	347.6	272.0	192.1

Y\X	430	930	1430	1930	2430	2930	3430
1843	184.9	255.7	322.9	350.7	322.9	255.7	184.9
2343	158.5	212.9	261.7	282.1	261.7	212.9	158.5

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1a


Minimální hodnota **13.4 -**
Střední hodnota **20.6 -**
Maximální hodnota **22.9 -**

Y\X	430	930	1430	1930	2430	2930	3430
343	20.8	21.6	22.4	22.8	22.4	21.6	20.8
843	21.5	21.2	19.8	19.1	19.8	21.2	21.5
1343	20.6	19.7	17.8	13.4	17.8	19.7	20.5
1843	21.5	21.2	19.8	19.1	19.8	21.2	21.5
2343	20.8	21.6	22.4	22.9	22.4	21.6	20.8

116 Šatna muži

Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 158.4 Em: 253.0 Emax: 378.7 R=Emin/Emed: 0.63 Z: 0.65

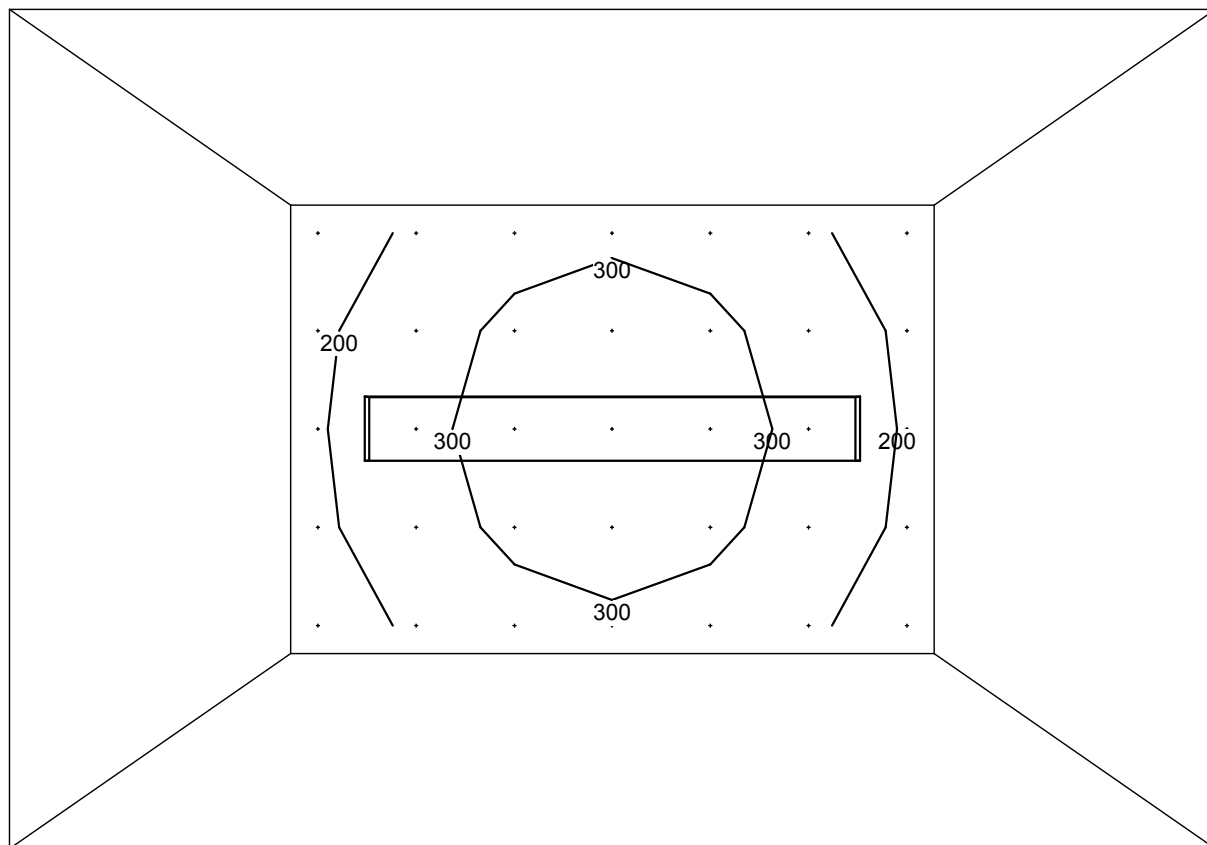

116 Šatna muži

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 22: UGRmin: 13.4 UGRmed: 20.6 UGRmax: 22.9

