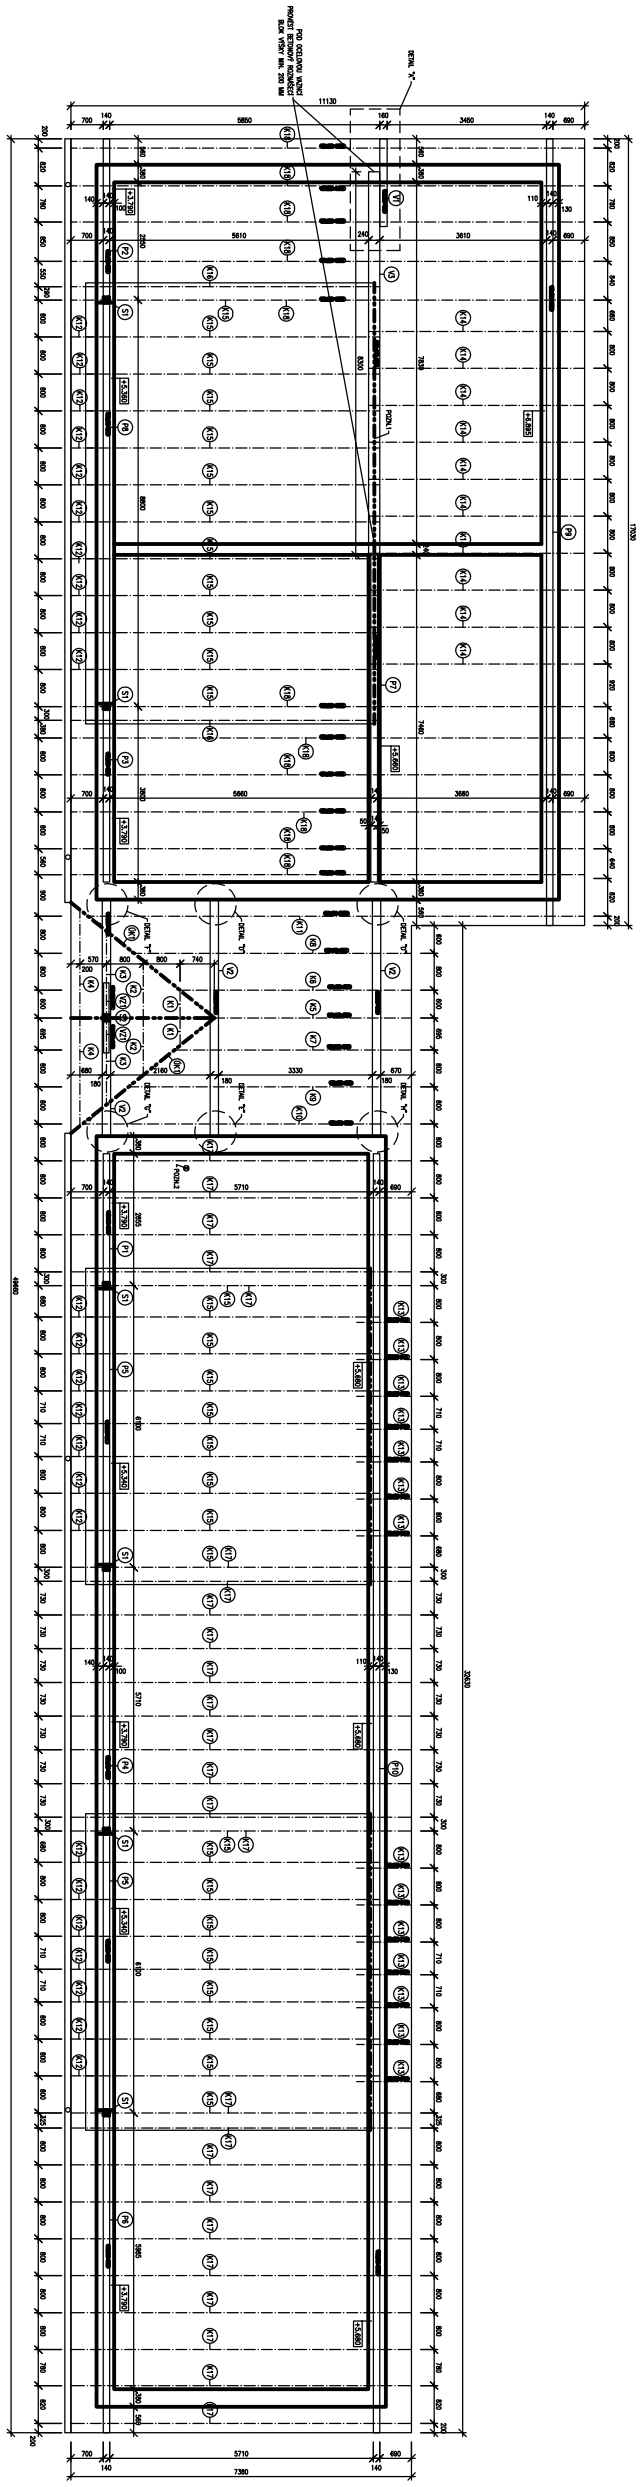


| značka | typ | rozměr [mm] | počet [ks] |
|---|---|---|---|
| K1 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 4500 |
| K2 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 1 |
| K3 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 5300 |
| K4 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 1 |
| K5 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 5400 |
| K6 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 1 |
| K7 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 6350 |
| K8 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 1 |
| K9 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 6450 |
| K10 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 1 |
| K11 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 7500 |
| K12 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 1 |
| K13 | KRUHOVÝ | 1250x1250 | 11350 |
| K14 | KRUHOVÝ | 1600x2220 | 24 |
| K15 | KRUHOVÝ | 1600x2220 | 600 |
| K16 | KRUHOVÝ | 1600x2220 | 1920 |
| K17 | KRUHOVÝ | 1600x2220 | 14 |
| K18 | KRUHOVÝ | 1600x2220 | 7050 |
| K19 | KRUHOVÝ | 1600x2220 | 2 |
| K17 | KRUHOVÝ | 1600x2220 | 7800 |
| K18 | KRUHOVÝ | 1600x2220 | 11750 |
| OK1 | OTVOR PRO KRUHOVÝ | 1600x2220 | 4200 |
| V1 | VAZNICE | 1600x2220 | 2 |
| V2 | VAZNICE | HEB - UPRAVENÉ | 1900 |
| V3 | VAZNICE | HEB240 | 5195 |
| P1 | PODZIMNICE | 140x100 | 8300 |
| P2 | PODZIMNICE | 140x100 | 2915 |
| P3 | PODZIMNICE | 140x100 | 3550 |
| P4 | PODZIMNICE | 140x100 | 1 |
| P5 | PODZIMNICE | 140x100 | 4250 |
| P6 | PODZIMNICE | 140x100 | 9850 |
| P7 | PODZIMNICE | 140x100 | 2 |
| P8 | PODZIMNICE | 140x100 | 7000 |
| P9 | PODZIMNICE | 140x100 | 1 |
| P10 | PODZIMNICE | 140x100 | 7500 |
| S1 | SLOUPEK | 140x100 | 8700 |
| S2 | SLOUPEK | 140x100 | 1 |
| S3 | SLOUPEK | 140x100 | 17050 |
| V01 | VZPĚRA | 120x120 | 27990 |
| | | 120x120 | 1400 |
| | | 120x120 | 1100 |
| | | 120x120 | 1100 |
| | | | 1 |
| | | | 6 |
| | | | 1 |
| | | | 2 |

## POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY VODOROVNÝCH PRVKŮ KROVU
- OSOVÁ VZDÁLENOST KROKVÍ V INTERVALU OBLOŽENÍ 1000 (SVISLÝ) 1.1 MP (ČSN 1121)
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KONSTRUKCE KROVU BUDOU IMPREGNOVÁNY PROTI ŠKŮDCŮM A HNILOBĚ.
- KROVNÉ A STŘEŠNÍ OCELOVÉ VAZNÍKY BUDOU OCELOVÉ A KOTVENÉ K VAZNÍ KONCI PŘEDEPNUTÝ 10/700/6 MM A
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE A SOUZENÍM OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA
- VŠECHNA NEJASNOSTI OHLEDNĚ PRVKŮ A SOUZENÍ PŘEDEM KONZULTOVAT S AUTOREM PROJEKTU.
- DŘEVO MUSÍ VYHOVOVAT PODLE ČSN 73 14 01.
- VŠECHNY SPOJE PROVÁDĚT PODLE ČSN 73 1701.
- PŘÍPUSTNÁ VÝPOČTOVÁ VLHKOST DŘEVA NESMÍ PŘEKROČIT 18 %.
- DŘEVO MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ OCHRÁNĚNO PROTI VLHKOSTI.
- PŘI MONTÁŽI DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.
- PŘI MONTÁŽI DODRŽOVAT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.


Ing. Josef Krejčí
Projektová kancelář
Projektování staveb
Tř. Tomáše Bati 1234, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 123 456


**ZÁSTAVBA TECHNOLOGICKÉHO SKLADU OBILNIN**

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Krejčí

Vypracoval: -

Měřítko: 1:100

Datum: 04/2026

Číslo výkresu: S-1.1.03

**+0,000= ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY V 1.NP**