



Číslo obvodu	WL0.1	WL0		WS1	WL1.1, WL1.2		WS2.1	WL2.1	WS2.2	WL2.2	
Popis	nezálohovaný	svodič přepětí		čidlo přítomnosti	A/1-1, A/1-2		imp. relé	K1, B/1-1	imp. relé	K1, B/1-2	
Power [kW]/Current [A]	15 kVA	--		-	0,2 / 10		--	--	--	--	
Kabel	1-CXKH-R-j 5x6	CY 16		1-CXKH-R-o 2x1,5	2x 1-CXKH-R-j 5x1,5		1-CXKH-R-o 2x1,5	1-CXKH-R-j 3x1,5	1-CXKH-R-o 2x1,5	1-CXKH-R-j 3x1,5	
Název obvodu	Prívod z pole 4	Svodič B+C		Ovládání světla chodba	Světla chodba + NO		Ovládání kanc. č.1	Světla kanc.č.1	Ovládání kanc. č.1	Světla kanc. č.1	
Zodpovědné odd. TZB elektro				Technické reference Rk - okružová rozvodnice přijímací kanceláře		Typ dokumentu pro výběr dodavatele			Stav dokumentu DVD		Měřítka bez měřítka
IPS-Elektroprojekt Táboritská 1101/II 379 01 TŘEBOŇ				Vytvořil Ing. Svidenský Pavel , Táboritská 1101, 379 01 Třeboň		Nadpis ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1001/II; PAVILONU D1 LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA			Podpis Svidenský		Jazyk CZ
				Schválil Ing. Simona Mikyšková, N. Hlína č.p. 60, 379 01 Třeboň					Revize 2024-11-dvd		Datum 12.07.2024



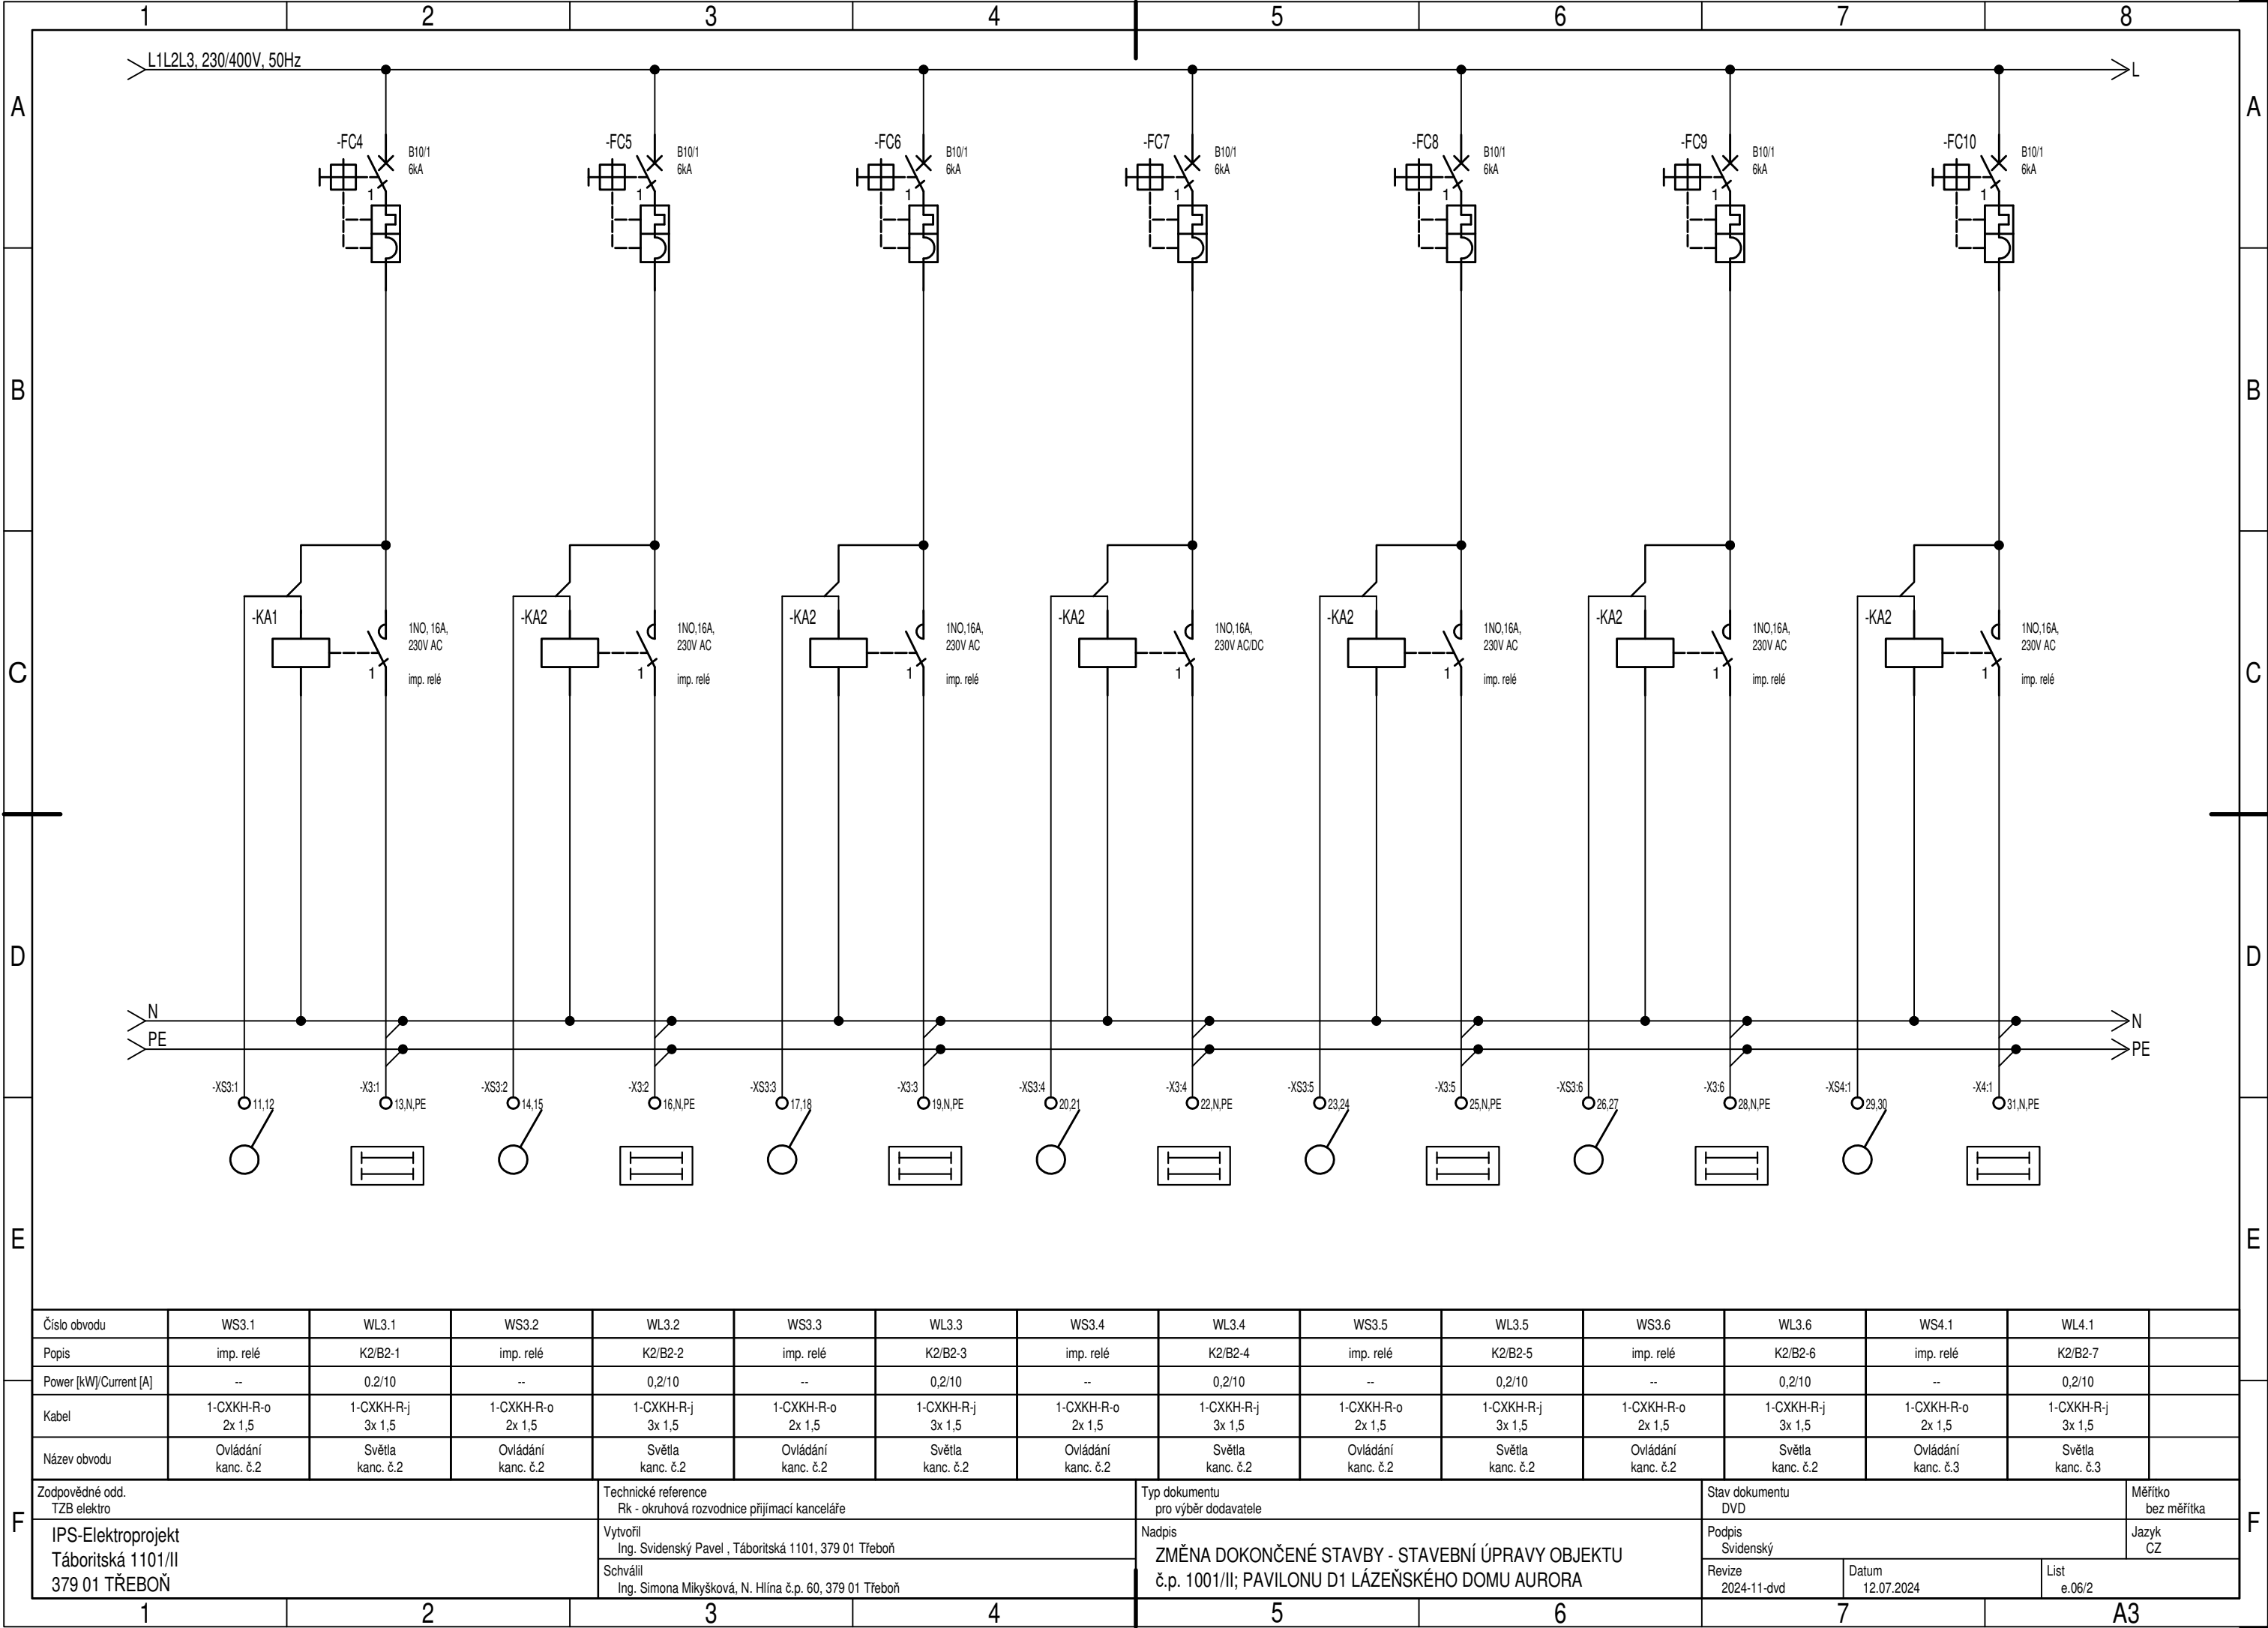

Číslo obvodu	WL7	WS4.2	WL4.2		WL5	WL6	WL7		WL8	WL9	WL10	WL11	
Popis	--	imp. relé	K2/B2-7		A2	ventos 10W	venkovní jednotka		tiskárna velkoploš.	informační centr.	informační panel	zás.16A/230V + USB+C	
Power [kW]/Current [A]		--	0,2/10		0,2/10	0,01/0,05	--		--	--	--	--	
Kabel	cu-j	1-CXKH-R-o 2x 1,5	1-CXKH-R-j 3x 1,5		1-CXKH-R-j 3x 1,5	1-CXKH-R-j 3x 1,5	1-CXKH-R-j 3x 6		1-CXKH-R-j 3x2,5	1-CXKH-R-j 3x2,5	1-CXKH-R-j 3x2,5	1-CXKH-R-j 3x2,5	
Název obvodu	Klimatizace střecha	Ovládání kanc. č.3	Světla kanc. č.3		Světla chodbička, kuchyňka	Ventilátor kuchyňka	Klimatizace střecha		Zásuvky chodba	Zásuvky chodba	Zásuvky chodba	Zásuvky chodba	
Zodpovědné odd. TZB elektro				Technické reference Rk - okružová rozvodnice přijímací kanceláře				Typ dokumentu pro výběr dodavatele			Stav dokumentu DVD		Měřítka bez měřítka
IPS-Elektroprojekt Táboritká 1101/II 379 01 TŘEBOŇ				Vytvořil Ing. Svidenský Pavel , Táboritká 1101, 379 01 Třeboň				Nadpis ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 1001/II; PAVILONU D1 LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA			Podpis Svidenský		Jazyk CZ
				Schválil Ing. Simona Mikyšková, N. Hlína č.p. 60, 379 01 Třeboň							Revize 2024-11-dvd		Datum 12.07.2024

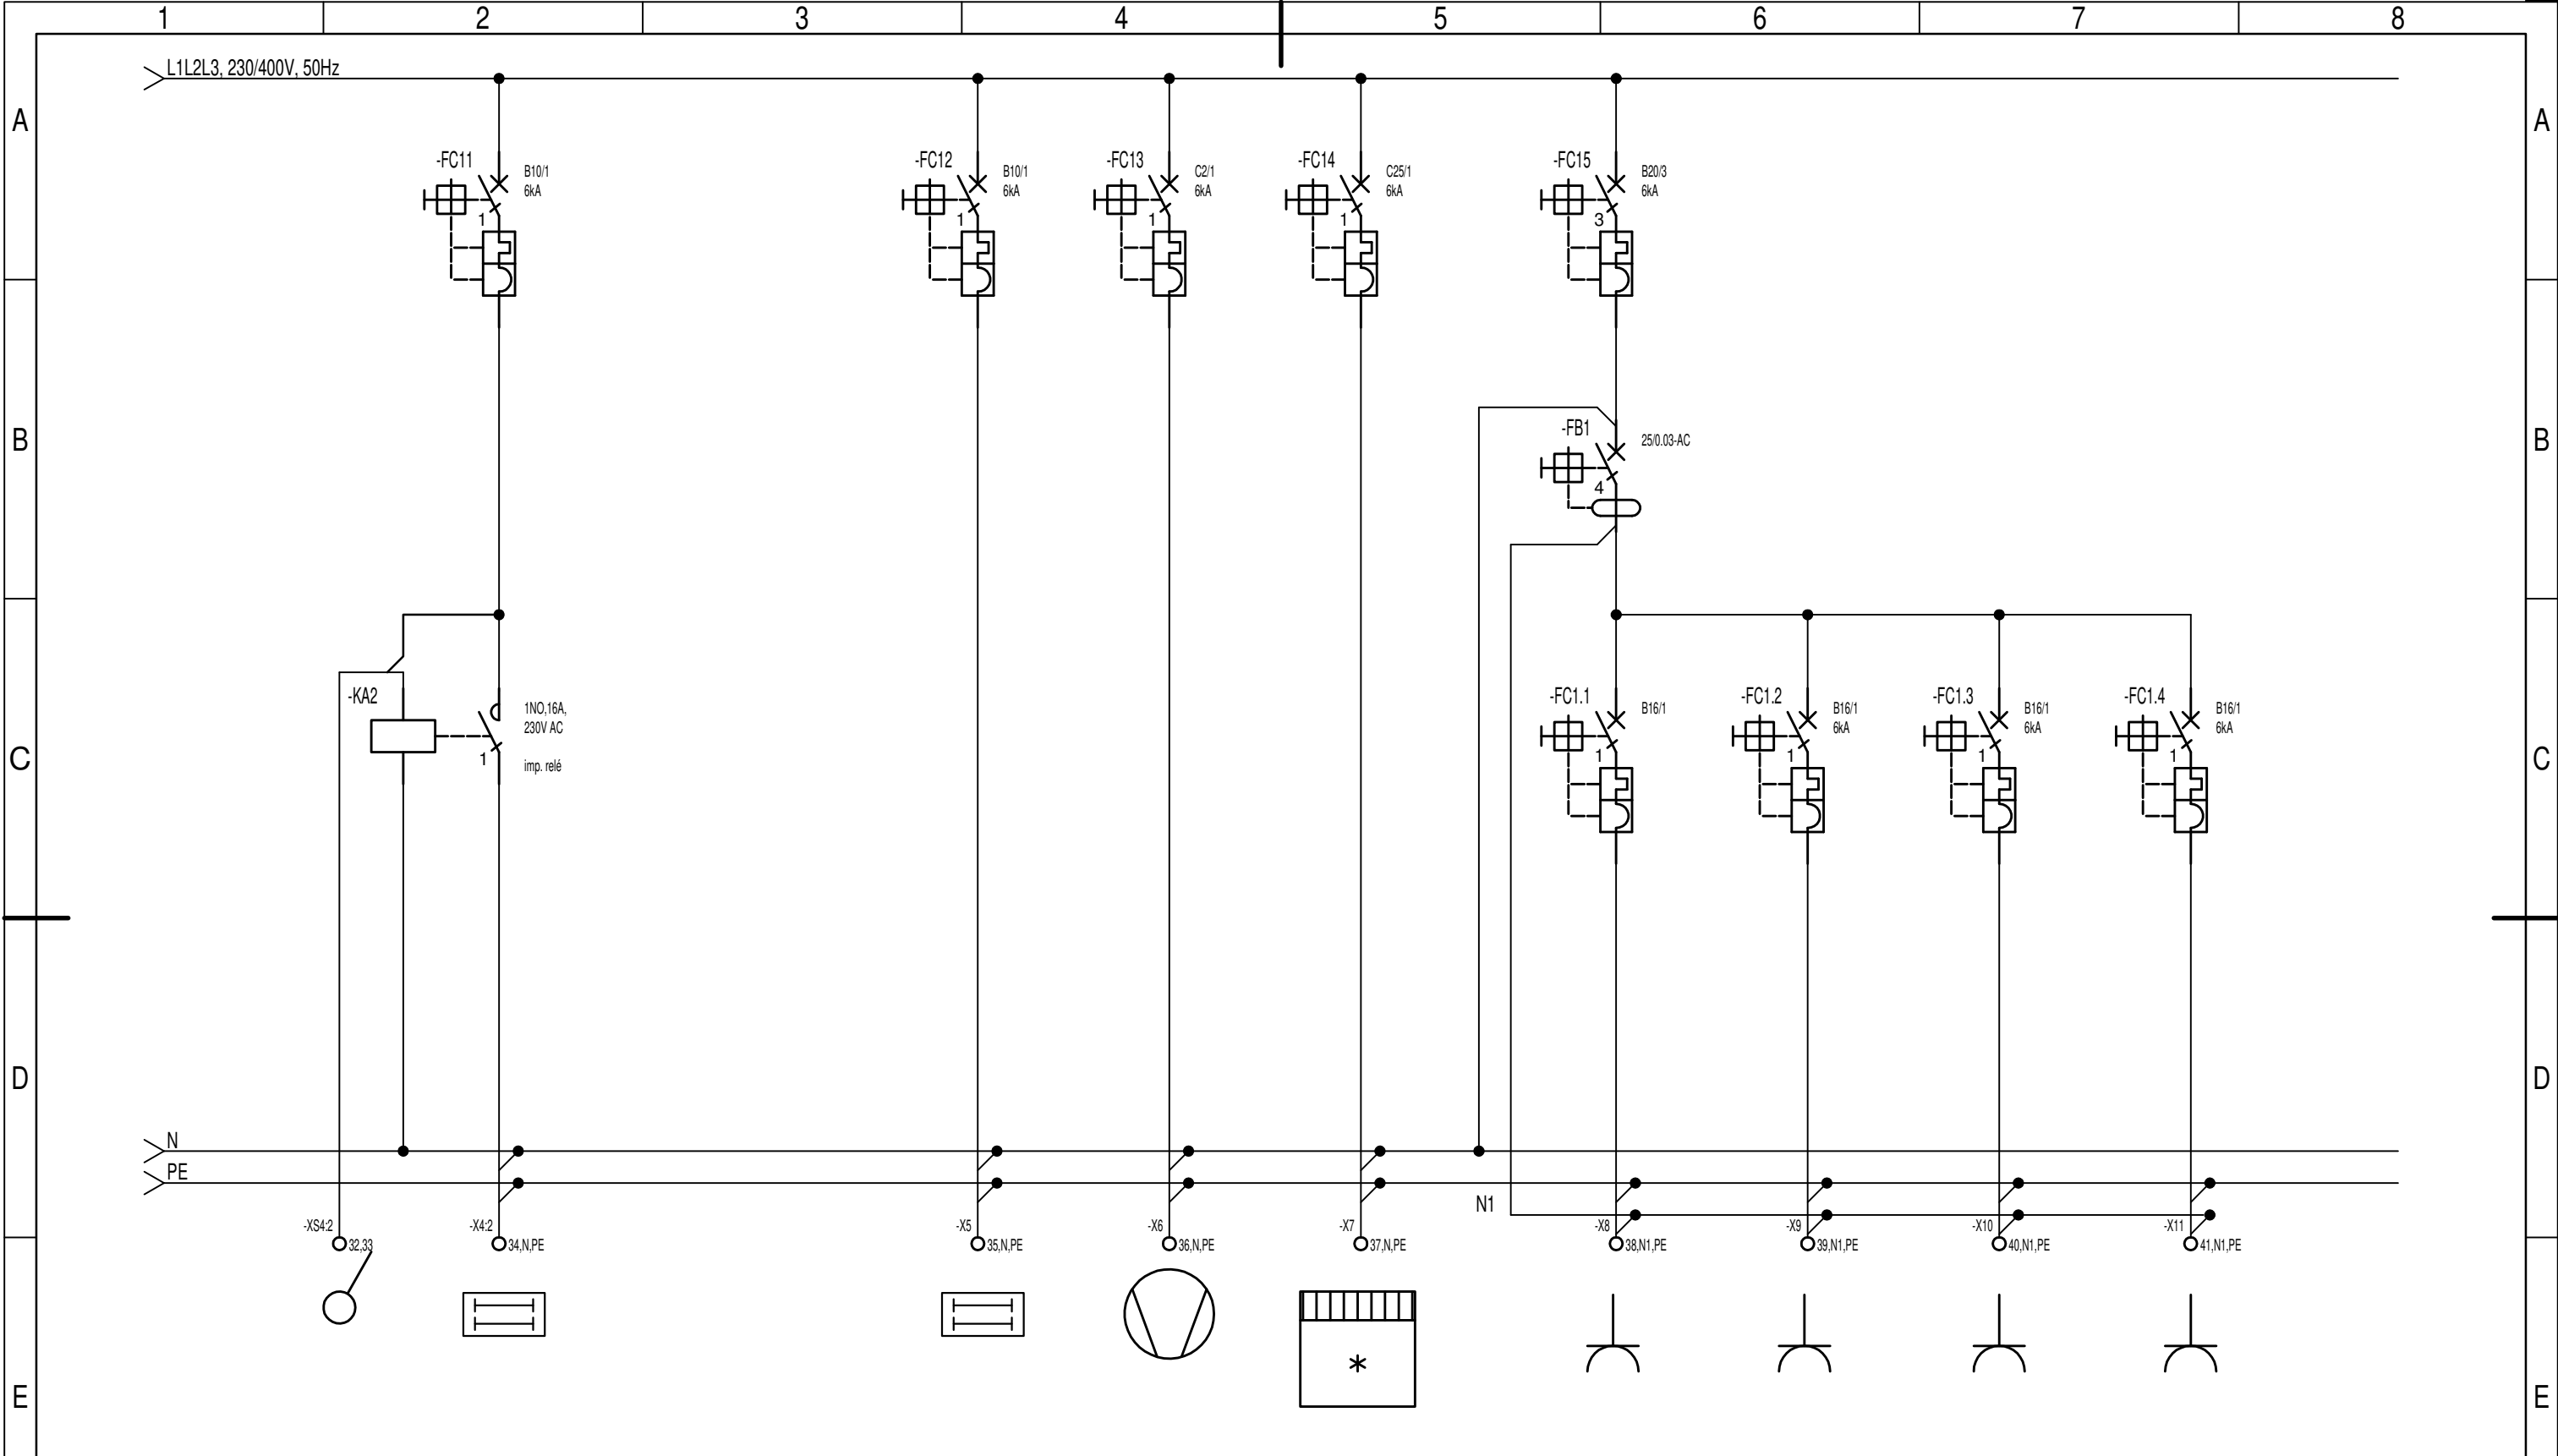