


Řad A, PE 100-RC, 110x10- SDR 11 - PN16, DL. 70.50 m

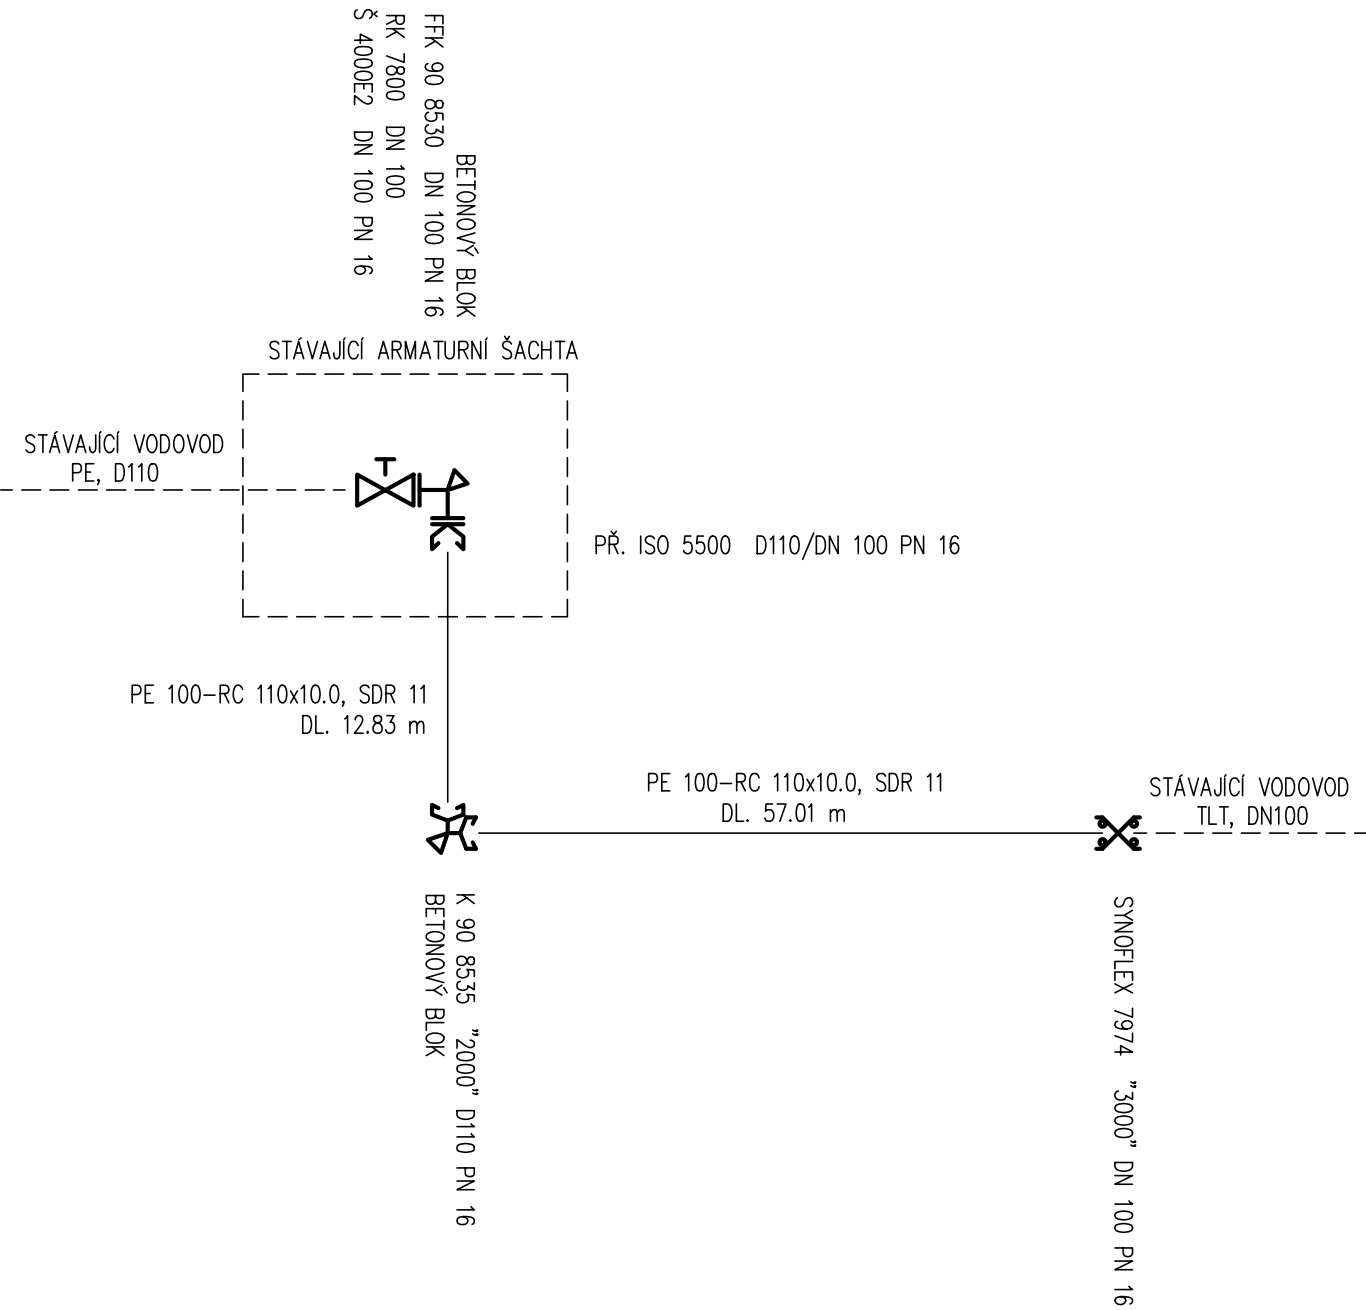

VÝPIS VÝROBKŮ - VODOVOD - ŘAD A

poř. č.	Název	ks,m
1	FFK 90 8530 DN 100 PN 16	1
2	PŘÍRUBA ISO 5500 PRO PE, Š. LIT., D110/DN 100 PN 16	1
3	K 90 8535 "2000" D110 PN 16	1
4	SYNOFLEX SPOJKA 7974 "3000" TV. LIT., D104-132 DN 100 PN 16	1
5	ŠOUPĚ 4000E2 DN 100 PN 16	1
6	RUČNÍ KOLO 7800 DN 100	1
7	Potrubí PE100-RC, De 110x10.0, SDR 11, PN 16	69.84
8	BETONOVÝ BLOK	2

SO 301

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtman	Paré č.:	
Stavebník : Město Třeboň			Č. zakázky :	1215
Obec : Třeboň			Datum :	03/2025
Stavba : Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni			Formát :	2 A4
			Měřítko :	
			Stupeň :	DPS, PDPS
Příloha : Kladečské schéma vodovodu			Číslo arch. : 06/24	Číslo přílohy : D.1.3.4 e1