



MATERIÁL		POPIS VÝROBKU
PE 32	PE	TRUBKA PE100 RC, D32x3,0, SDR11, PN16
PE 63		TRUBKA PE100 RC, D63x5,8, SDR11, PN16
5320	1	N.P.U.HAKU 5320 ZAK–34 D90 PN 16
5320		N.P.U.HAKU 5320 ZAK–46 D90 PN 16
2810	2	Š 2810 ZAK–34/ISO D. PŘ. D32 PN 16
2520		Š 2810 ZAK–46/ISO D. PŘ. D63 PN 16
9601	3	ZS 9601 TEL. D. PŘ. 1,30–1,80M, DN 3/4" 2"
1850	4	POKL. 1850 TEL. D. PŘ.
6300ST	5	MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE–OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D32/OCEL D 1" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D32mm
6300ST		PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
		MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE–OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D63/OCEL D 2" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D63mm
		PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY

TYPY A DIMENZE NAVRTÁVACÍCH PASŮ A ŠOUPÁTEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK  
SE UPŘESNÍ DLE MATERIÁLU A DIMENZE ŘADU A PŘÍPOJKY

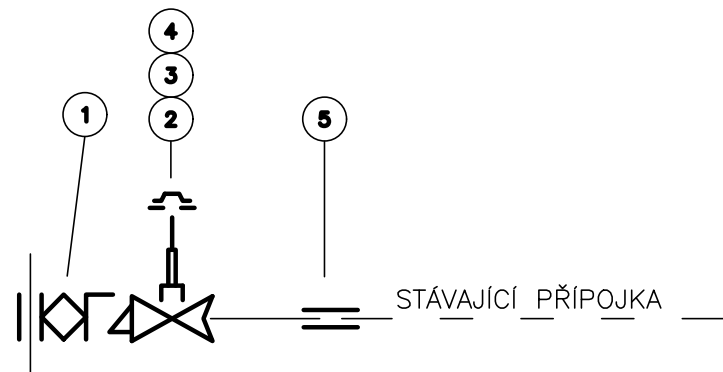


## ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POVRCH ZPEVNĚNÝ NEZPEVNĚNÝ

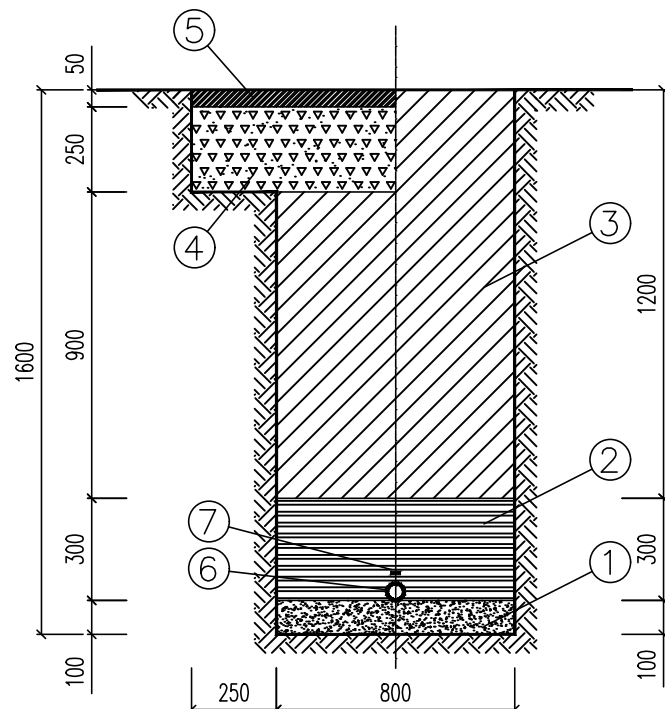

## LEGENDA

- ① LOŽE Z KAMENIVA TĚŽENÉHO FRAKCE 0 – 4 MM  
+ SANACE ZÁKL. SPÁRY, KAM. DRC. 32/63 TL. 0.15 M
- ② OBSYP POTRUBÍ, MATERIÁL DTTO 1 ,HUTNĚN
- ③ ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO 20 CM
- ④ PODKLAD – KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ
- ⑤ KRYT VOZOVKY ŽIVIČNÝ
- ⑥ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE100 RC, 32/3,0 MM
- ⑦ VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY – 6 MM<sup>2</sup>

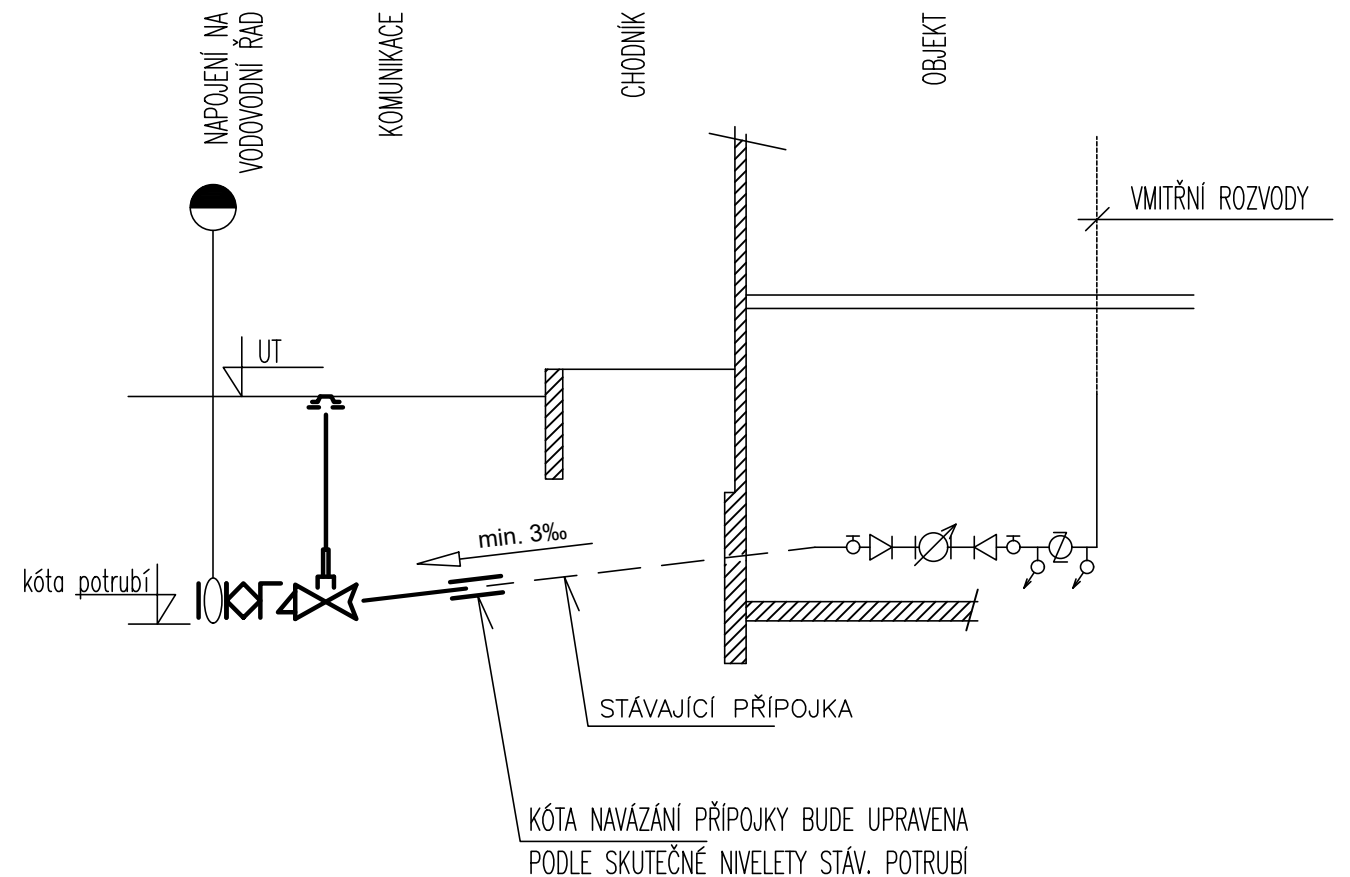

SPÁD  
MATERIÁL-PROFIL  
DRUH VÝKOPU



min. 3‰
PE100 RC, De 32 mm
PAŽENÝ

Poznámka:

- stávající domovní přípočky budou připojeny v případě, že jsou provedeny z PE. V případě provedení z jiného materiálu budou vyměněny až po hranici veřejného pozemku.
- minimální sklon domovních přípojek je 3‰

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

## SO 303

HIP :		VP :	<b>WAY</b> project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz	
Projektant : Richard Šindelář 		Kontroloval : Josef Šedivý 	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtmán	
Stavebník : Město Třeboň			Č. zakázky :	1215
Obec : Třeboň			Datum :	03/2025
Stavba : Stavební úpravy MK ul. Nádražní v Třeboni			Formát :	2 A4
			Měřítko :	
			Stupeň :	DPS, PDPS
Příloha : Vzorový profil vodovodní přípojky			Číslo arch. : 06/24	Číslo přílohy : D.1.3.4 d2