




Se svislým úsekem

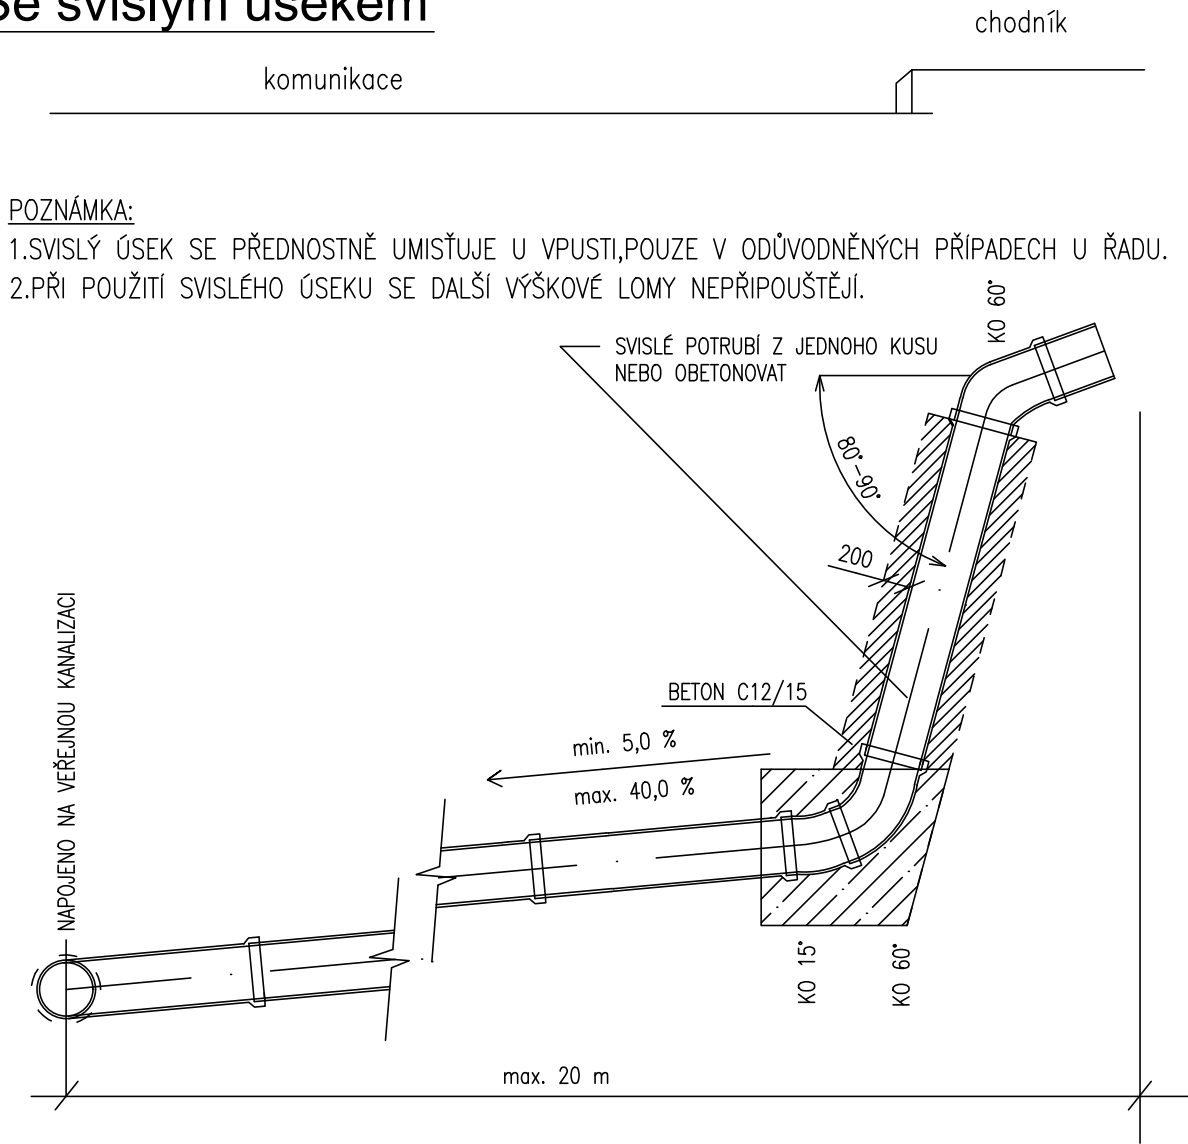

Příklad uložení potrubí

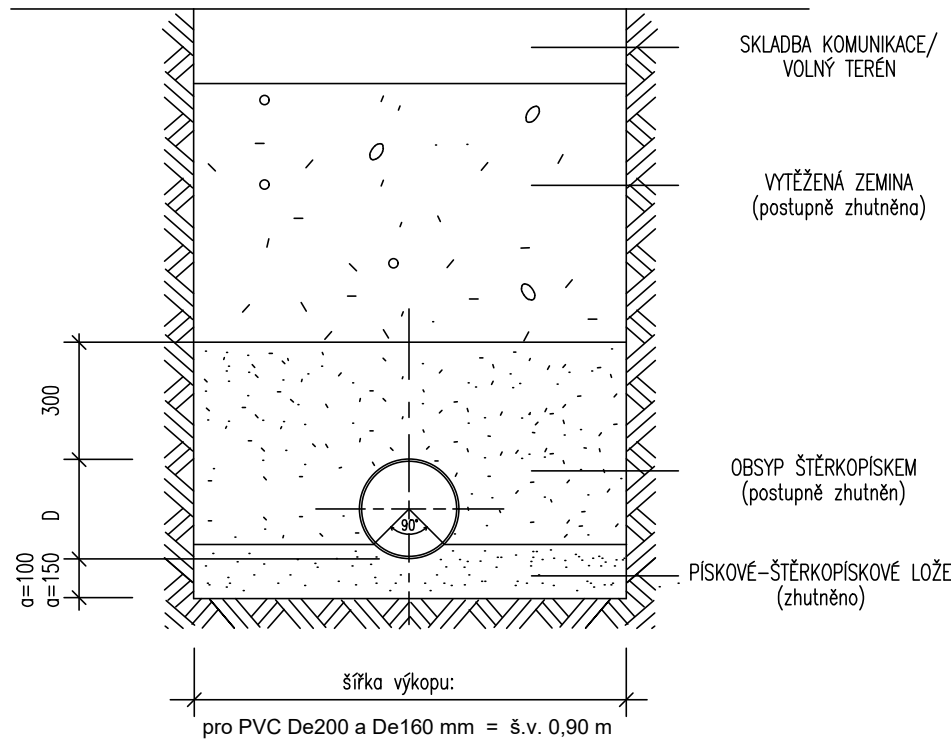

Bez svislého úseku

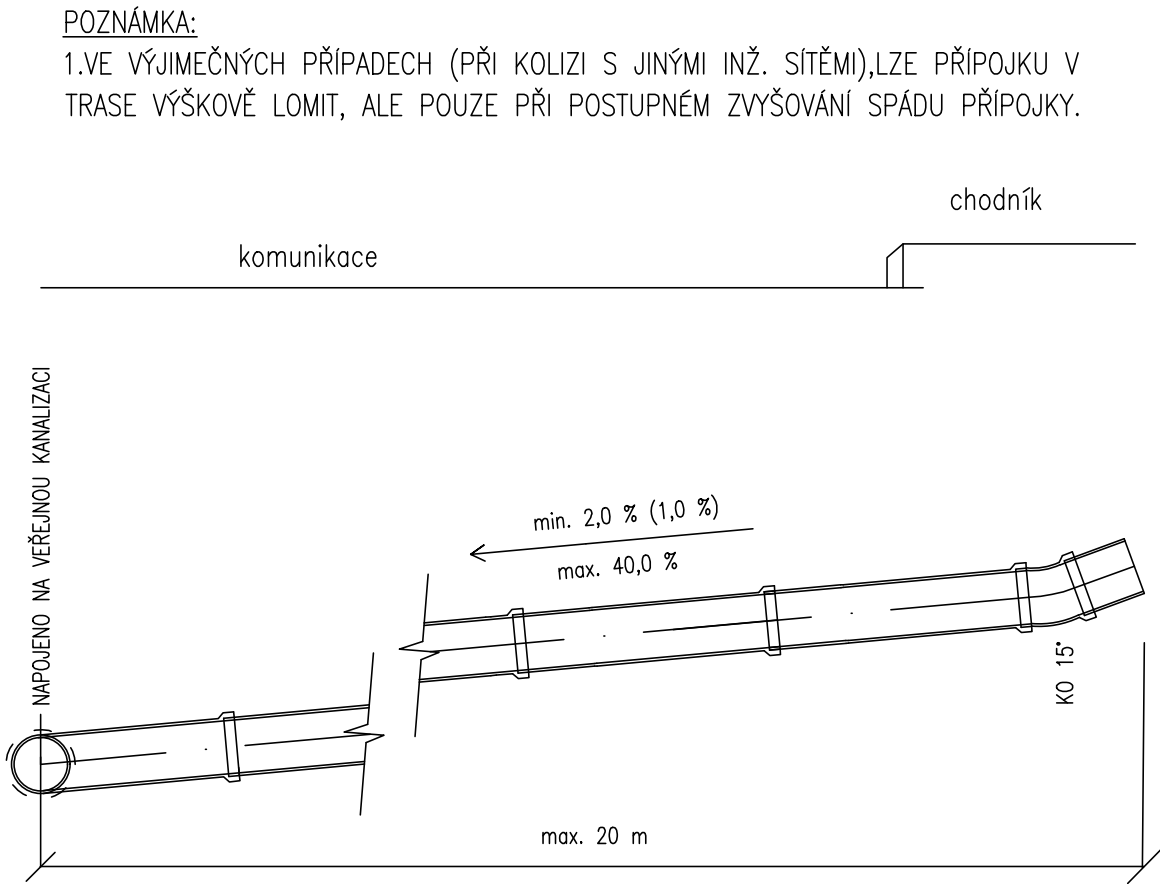

- Poznámka:**
- zaústění přípojky do kanalizačního sběrače bude provedeno pomocí standardních odboček dodávaných výrobcem kanalizačního systému s rozlišením levá/pravá
  - minimální sklon domovních přípojek je 2%, zaústění do horní části profilu kanalizačního sběrače
  - dešťové přípoky budou na vtoku opatřeny lapačem nečistot
  - uvedené zásady platí jak pro přípojky z nemovitostí tak z uličních vpustí

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 304

HIP :	VP :	<b>WAY</b> project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Richard Šindelář	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtmán	Č. zakázky :	1211
Stavebník : Město Třeboň	Obec : Třeboň	Stavba : Stavební úpravy MK ul. Sídliště v úseku od silnice III/15512 po REPROGEN v Třeboni	Datum :	01/2025
			Formát :	2 A4
			Měřítka :	
			Stupeň :	ZDS, PDPS
Příloha : Vzorový profil kanalizační přípojky			Číslo arch. :	02/24
			Číslo přílohy :	D.1.3.4 d3