

- U

UMYVADLO
- UI

UMYVDLO ZTP
- WC

WC ZÁVĚSNÉ
- WC1

WC ZÁVĚSNÉ – ZTP
- VL

VÝLEVKA – SPODNÍ ODPAD
- VL1

VÝLEVKA – ZADNÍ ODPAD
- D

DŘEZ (DODÁVKA GASTRO)
- S

SPRCHA
- B

OHŘÍVÁK VODY 400 litrů
- H

HYDRANTY D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30m

☐ PRAČKOVÝ SIFON – ODVOD KONDENZÁTU
UMÍSTĚNÍ A POČET PO KONZUTACI S DODAVATELEM KLIMATIZACE

- — — — —

STUDENÁ VODA
- · — · — · —

TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
- · — · — · —

CIRKULACE TUV
- — — — —

POŽÁRNÍ VODA
- — — — —

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STOUPAČKY VODY BUDOU VEDENY V PŘÍZDÍVKÁCH WC, KDE BUDOU UMÍSTĚNY UZÁVĚRY
PRO JEDNOTLIVÉ KOUPELNY V KRABICÍCH 25/25 NAD WC.
V PROTĚJŠÍCH KOUPELNÁCH BUDOU UZÁVĚRY NAD PODLAHOU.

VODOVODNÍ POTRUBÍ JE Z HOSTALENU, JE IZOLOVANÉ A TO VČETNĚ KOLEN A TVAROVEK :
STUDENÁ 5mm, TUV a CIRKULACE 20mm


STOUPAČKY DO 2.NP : STUDENÁ + TUV Ø25
CIRKULACE Ø20

POŽÁRNÍ VODOVOD – POZINKOVANÉ POTRUBÍ

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OD ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

WC – Ø100, DŘEZ, SPRCHA – Ø50, UMYVADLO, PRAČK.SIFON – Ø40

REALIZAČNÍ FIRMY JSOU POVINY BĚHEM MONTÁŽE KOORDINOVAT POSTUP PRACÍ SE STAVBOU
A OSTATNÍMI PROFESEM, SEZNÁMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A VČAS UPOZORNIT
NA MOŽNÉ NEDOSTATKY A ZJEVNÉ ZÁVADY

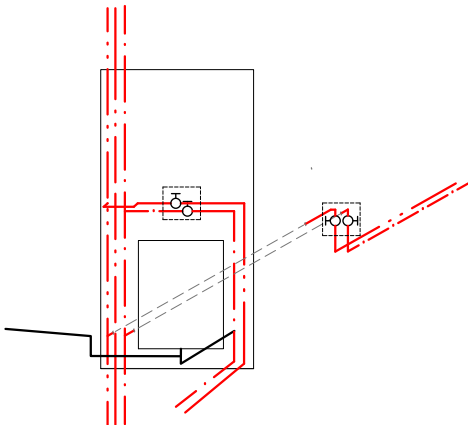

Č.m.	Účel místnosti	Plocha [m²]
1.00	VSTUPNÍ ZADVĚŘÍ	10,08
1.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	22,94
1.02	RECEPCE	4,69
1.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,88
1.04	SCHODIŠŤE	10,32
1.05	CHODBA	24,97
1.06	ZADVĚŘÍ	2,57
1.07	POKOJ	15,21
1.08	WC+KOUPELNA	3,15
1.09	ZADVĚŘÍ	2,57
1.10	POKOJ	15,21
1.11	WC+KOUPELNA	3,15
1.12	ZADVĚŘÍ	2,57
1.13	POKOJ	15,61
1.14	WC+KOUPELNA	3,15
1.15	POKOJ	3,05
1.16	WC+KOUPELNA	35,70
1.17	ZADVĚŘÍ	2,57
1.18	POKOJ	15,21
1.19	WC+KOUPELNA	3,15
1.20	ZADVĚŘÍ	2,57
1.21	POKOJ	15,21
1.22	WC+KOUPELNA	3,15
1.23	CHODBA	7,24
1.24	ZADVĚŘÍ	2,57
1.25	POKOJ	15,21
1.26	WC+KOUPELNA	3,15
1.27	ZADVĚŘÍ	4,74
1.28	POKOJ	12,86
1.29	CHODBA	2,54
1.30	WC+KOUPELNA	3,15
1.31	KUCHYŇKA	6,20
1.32	ZADVĚŘÍ	2,57
1.33	POKOJ	15,21
1.34	WC+KOUPELNA	3,15
1.35	TRIBUNA PRO BEACH VOLEJBAL	25,47