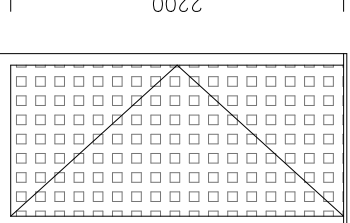
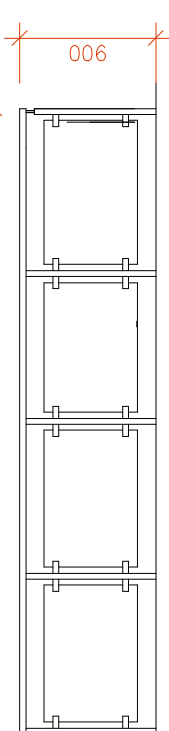


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
Z01		Otvor: 1155/2310 Dřeve: 1000/2180	- nerez střední dřevní kování křída - křída - bezpečnostní loževní (všechny viditelné zaskly jsou označeny odemykací a zamykací generálním klíčem) - přechodová lišta, dřevní zarážka - poruchová úprava součástí dodávky, zarážka osazený barevným průsvitným lakem-barevný odstín RAL - nerez středně zářivý
		1.NP otevírání pravé otevírání levé	
		2 + ocelová zarážka s těsněním pro tl. zdi 115 mm (dle uvedené hmotnosti dveří budou odpovídat typy dřevních závěsů)	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z02	1000/2325 - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D 1.1.2.16-8	- ocelová sřídka nad vstupem, krytina z bezpečnostního skla, konzolety z ocelových žlervé zinkových profilů, barevný odstín atraktivový	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z03	dl=4,6m	- vnitřní madlo z ušlechtlé nerezové oceli	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z04	dl=2,1m	- vnitřní madlo z ušlechtlé nerezové oceli	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z05	dl=3,5m	- vnitřní madlo z ušlechtlé nerezové oceli	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z06	dl=3,4m	- vnitřní madlo z ušlechtlé nerezové oceli	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z07	4180 	- vnitřní madlo z ušlechtlé nerezové oceli	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

POZNÁMKY:

- vnitřní zábradlí z ušlechtlé nerezové oceli - zámečnický výrobek
- nerezové madlo Ø40 mm
- nerezové sloupky kruhového průřezu o Ø 40mm s boční montáží
- sloupky jsou upraveny ke konstrukci čtyřtmi skrouby.
- výplň je tvořena bezpečnostním (lepeným, kaleným) sklem, dle požadavku normy.
- Použito sklo o tloušťce 10mm
- sloupky s držáky skla uchycenými v ose (sklo je osazené mezi sloupky)
- madlo je se sloupkem spojené podpěrkou
- dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení
- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.

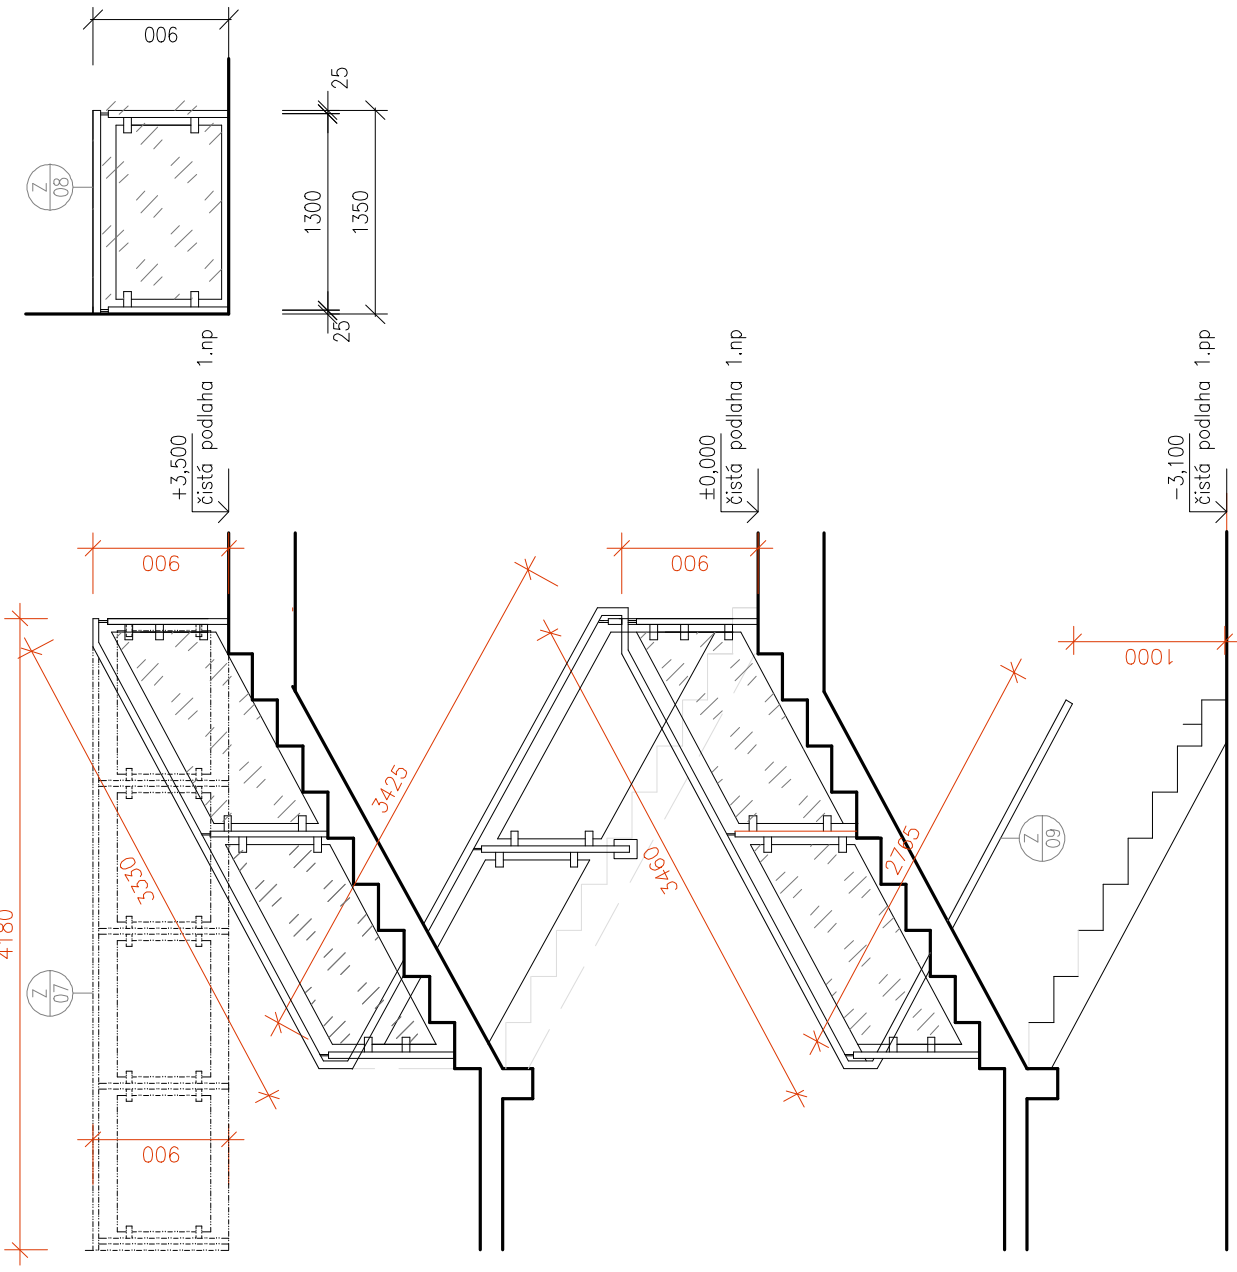
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.

Barevný odstín náteru určí investor po konzultaci s projektantem.

DETAILNÍ DOREŠENÍ VESKÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
Z08			
* VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE, VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE ZÁBRADLÍ			- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

POZNÁMKY:

- vnitřní zábradlí z ušlechtlé nerezové oceli - zámečnický výrobek
- nerezové madlo Ø40 mm
- nerezové sloupky kruhového průřezu o Ø 40mm s boční montáží
- sloupky jsou upraveny ke konstrukci čtyřtmi skrouby.
- výplň je tvořena bezpečnostním (lepeným, kaleným) sklem, dle požadavku normy.
- Použito sklo o tloušťce 10mm
- sloupky s držáky skla uchycenými v ose (sklo je osazené mezi sloupky)
- madlo je se sloupkem spojené podpěrkou
- dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení
- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.



Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.

Barevný odstín náteru určí investor po konzultaci s projektantem.

DETAILNÍ DOREŠENÍ VESKÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
Z09	dl=3,4m	- vnitřní madlo z ušlechtlé nerezové oceli	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z10	9630 	• VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE, VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE ZÁBRADLÍ	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
POZNÁMKY:			
- venkovní zábradlí z ušlechtlé nerezové oceli - zámečnický výrobek			
- nerezové madlo Ø40 mm			
- nerezové sloupky kruhového průřezu o Ø 40mm s boční montáží			
- boční kotvení je řešeno pomocí přírub, která je připravená ke konstrukci čtyřtmi skrouby.			
- výplň je tvořena bezpečnostním (lepeným, kaleným) sklem, dle požadavku normy.			
- Použito sklo o tloušťce 10mm			
- sloupky s držáky skla uchycenými v ose (sklo je osazené mezi sloupky)			
- madlo je se sloupkem spojené podpěrkou			
- dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení			
- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele			
Z11	- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D 1.1.2.16-9	- nová konstrukce ocelového schodiště	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z12	- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D 1.1.2.16-10	- nová konstrukce ocelového schodiště	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z13	1825/750/80 	- velkovní čistící rohůž - polymrabetonová vana 1825/750/80mm s oblohem DN100 (umístiti na stávající anelovou dešťovou kanalizaci) - pozinkovaný rám součástí vany - rohůžka z hliníkových profilů s platežou výplň - zapuštěno do konstrukce chodníku ze zámkové dlažby na osu dřeví, 150mm od lince zděva	2
Z14	- VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES D 1.1.2.16-11	- ocelová konstrukce pod chladicí jednotky	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z15		- ocelová konstrukce pod fotovoltaické panely - včetně příslušenství prvků	- upřesněno dle výběru konkrétního systému FVE - ve výkresu neoznačeno

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.

Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.

Barevný odstín náteru určí investor po konzultaci s projektantem.

DETAILNÍ DOREŠENÍ VESKÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			
OZN.	ROZMĚR	POPIS	POZNÁMKA
Z16		Bezstrojmový tačkáč vřál: - Nosnost / počet osob: 630 kg / 8 - Zvýšit: 6,6 m - Počet sanic/násupníků: 3 / 3 - Přidržení: ne - Typ řízení: elektronické ovládné - Plošná elektrická tačkáč s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a udržená výšlami - Bezpečnostový pohon tlámost až 50%, pohon s retardací - Nosná lišta: plováková polyuretanová pásy Šachta: - Rozměry šachty (š / h): 1600 mm x 1800 mm - Provedení šachty (materiál): zdivák (šalovací trávěnice s armovaným betonem) - Horní přejezd / prohlubeň: 3320 mm / 1000 mm Kabinas: - Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm	18b - upřesněno střojářem konkrétního výřáhového systému - ve výkresu neoznačeno

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.

Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.

Barevný odstín náteru určí investor po konzultaci s projektantem.


DETAILNÍ DOREŠENÍ VESKÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.

Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci

Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

POZNÁMKY:

- Budou dodrženy obecné platné technické a užité standardy ve výstavbě.
- Dokumentace je řešena jako celek, vč. výřesové a textové části.

		STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.JOSEF KREGL		PALACKÉHO 106/II 379 01 TŘEBOŇ		tel: 602 414 723, 389 822 663 E-mail: kregl@tbn.cz	
Investor :		Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01				E-mail : kregl@tbn.cz	
Akce :		STAVBNÍ ÚPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNÍ HALY, TŘEBOŇ; ZMĚNA STAVBY (NÁSTAVBA OBJEKTU UBYTOVÁNÍ)				vytvořeno : rozlika autorizace :	
Místo stavby :		parcelní číslo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4, 1087/28; k.č. Třeboň [770230]					
objekt:		VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ					
obsah :		Zodpovědný projektant:		Projektant :		Vypracoval :	
		Ing. Josef Kregl		Ing. Josef Kregl			
		Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		JH Novomý			
číslo zakázky :		stupeň PD :		datum :		měřitvo :	
		DPS, DZS		06.2025		1:50	
				formát :		číslo výkresu :	
				4 x A4		D 1.1.2.16-7	