VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z01	**760/2000** - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES	- ocelová stříška nad vstupem, krytina z bezpečnostního skla, konzoly z ocelových žárově zinkovaných profilů, barevný odstín uzmavčený	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z02	**dL=5,3m**	- vnitřní madlo z ušlechtilé nerezové oceli	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z03	**dL=4,0m**	- vnitřní madlo z ušlechtilé nerezové oceli	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z04	**1400/700/80**	- venkovní čistící roh - polymerbetonová vana 1400/700/80mm s odtokem DN100 (napojení na stávající areálovou dešťovou kanalizaci) - pozinkovaný rám součástí vany - rohožka z hliníkových profilů s plastovou výplní - zapuštěno do konstrukce chodníku ze zámkové dlažby na ose dveří, 150mm od líce zdiva	1	
Z05		- ocelová konstrukce pod fotovoltaické panely - včetně přištěrových prvků	1Sb	- upřesněno dle výběru konkrétního systému FVE - ve výkresu nenačteno
Z06		- venkovní zábradlí z ušlechtilé nerezové oceli - nerezové madlo Ø40 mm - nerezové sloupky hranového průřezu o Ø 40mm s vrchní montáží - vrchní kotvení je řešeno pomocí příruby, která je připevněna ke konstrukci čtyřmi šrouby. - výplň je tvořena ocelovou výplní z tahokovu - madlo je se sloupkem spojené podpěrkou - dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z07		- venkovní zábradlí z ušlechtilé nerezové oceli - nerezové madlo Ø40 mm - nerezové sloupky hranového průřezu o Ø 40mm s vrchní montáží - vrchní kotvení je řešeno pomocí příruby, která je připevněna ke konstrukci čtyřmi šrouby. - výplň je tvořena ocelovou výplní z tahokovu - madlo je se sloupkem spojené podpěrkou - dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z08	**dL=19,63m** 	- venkovní zábradlí z ušlechtilé nerezové oceli - nerezové madlo Ø40 mm - nerezové sloupky hranového průřezu o Ø 40mm s vrchní montáží - vrchní kotvení je řešeno pomocí příruby, která je připevněna ke konstrukci čtyřmi šrouby. - výplň je tvořena ocelovou výplní z tahokovu - madlo je se sloupkem spojené podpěrkou - dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z09	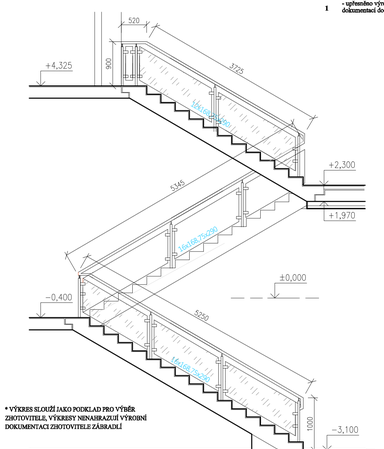	**POZNÁMKY:** - vnitřní zábradlí z ušlechtilé nerezové oceli - zámečnický výrobek - nerezové madlo Ø40 mm - nerezové sloupky hranového průřezu o Ø 40mm s boční montáží - boční kotvení je řešeno pomocí příruby, která je připevněna ke konstrukci čtyřmi šrouby. - výplň je tvořena bezpečnostním (tepaným, kaleným) sklem, dle požadavku normy. Použito sklo o tloušťce 10mm - sloupky a držáky skla uchycenými v ose (sklo je osazené mezi sloupky) - madlo je se sloupkem spojené podpěrkou - dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení - upřesněno výrobní dokumentací dodavatele • VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE. VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE ZÁBRADLÍ	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z10		Bezmřížovaný traťní výtah: - Nosnost / počet osob: 630 kg / 8 - Zdvih:6.6 m - Počet stanic/nástupiš: 3 / 3 - Průchozí: ne - Typ řízení: jednosměrné sběrné - Pohon: elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu - bezpřevodový pohon účinnost až 90%, pohon s rekuperací - Nosná lana: plochá polyuretanové pásy Šachta: - Rozměry šachty (š / h): 1600 mm x 1800 mm - Provedení šachty (materiál): ocelová (falcovaí tvárnice s armovanými betonem) - Horní přejezd / prohlubeň: 3330 mm / 1000 mm Kabina: - Rozměry kabiny (š x hl x v): 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm	1Sb	- upřesněno dle výběru konkrétního výtahového systému - ve výkresu nenačteno
Z11	**dL=16,2m**	- venkovní madlo z ušlechtilé nerezové oceli Ø40mm	4	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z12	**dL=2,5m** 	- venkovní madlo z ušlechtilé nerezové oceli Ø40mm	2	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z13	**dL=1,9m** 	- venkovní madlo z ušlechtilé nerezové oceli Ø40mm	2	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z14	**dL=2,9m** 	- venkovní madlo z ušlechtilé nerezové oceli Ø40mm	2	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	ROZMĚR	POPIS	KS	POZNÁMKA
Z15	**dL=18,7m**	- venkovní madlo z ušlechtilé nerezové oceli Ø40mm	2	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z16	**dL=23,4m**	- venkovní madlo z ušlechtilé nerezové oceli Ø40mm	2	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z17		- venkovní zábradlí z ušlechtilé nerezové oceli - nerezové madlo Ø40 mm - nerezové sloupky hranového průřezu o Ø 40mm s vrchní montáží - vrchní kotvení je řešeno pomocí příruby, která je připevněna ke konstrukci čtyřmi šrouby. - výplň je tvořena ocelovou výplní z tahokovu - madlo je se sloupkem spojené podpěrkou - dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele
Z18	**dL=66,7m** 	- venkovní zábradlí z ušlechtilé nerezové oceli - nerezové madlo Ø40 mm - nerezové sloupky hranového průřezu o Ø 40mm s vrchní montáží cca k 1000m - vrchní kotvení je řešeno pomocí příruby, která je připevněna ke konstrukci čtyřmi šrouby. - výplň je tvořena ocelovou výplní z tahokovu - madlo je se sloupkem spojené podpěrkou - dimenze jednotlivých prvků budou upřesněny dodavatelem, včetně způsobu kotvení	1	- upřesněno výrobní dokumentací dodavatele

Před zahájením výroby výrobků musí výrobce změřit skutečné velikosti otvorů, do kterých budou osazovány.
Přesný typ výrobků určí investor na základě cenových nabídek.
Barevný odstín nátěru určí investor po konzultaci s projektantem.
DETAILNÍ DOŘEŠENÍ VEŠKERÝCH VÝROBKŮ BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
Provedení výrobků nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci
Všechny typové výrobky jsou uvedeny jako doporučený minimální standard.

POZNÁMKY:

– Budou dodrženy obecně platné technické a užitné standardy ve výstavbě.
– Dokumentace je řešena jako celek, vč. výkresové a textové části.

STAVEBNĚ - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING.JOSEF KREGL

PALACKÉHO 106/II
379 01 TŘEBOŇ

tel: 602 414 723, 389 822 663
E-mail: kregl@tbn.cz

Investor :	**Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01**	E-mail :	kregl@tbn.cz
Akce :	**REVITALIZACE A PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TŘEBONI - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍ HALY**	vyhotovenо :	razítka autorizace :
Místo stavby	**parcelní číslo 1085/4, 1085/6, 1085/7, 1026/2, 1026/4; k.ú. Třeboň [770230]**		
objekt:			
obsah :	**VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**		

Zodpovědný projektant:	Projektant :	Vypracoval :		
Ing. Josef Kregl	**Ing. Josef Kregl** **Jiří Novotný**			
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby				
číslo zakázky :	stupeň PD :	datum :	formát :	měřítko :	číslo výkresu :
	DPS, DZS	**10.2025**	**5 x A4**	**1:50**	**D 1.1.2.16-7**