

## 205 Turnajová šatna muži

<b>Prostor</b> Norma	<b>205 Turnajová šatna muži</b> 5.1.2.4	- -
Délka Šířka Výška	4720 3645 2300	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců -%

### Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	308 500 0 4	350 0 500 5
		750 0 0
		mm mm mm -

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1a</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	308 500 0 4 0	350 0 500 5
		1700 0 0
		mm mm mm - -

### Rozmístění svítidel

<b>Soustava svítidel 1</b>	<b>Soustava svítidel 1</b>	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS KMC 136. L 36 W/840 G13 1180 2360 0 2 4 0.00 0.00 90 0 0	911 2300 0 1823 2 0.00 1.00 -1.00 0.00
		- - mm mm mm - - - - ° ° °

### Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

**Udržovací činitel**            **0.65**  
**Minimální hodnota**       **159.8 lx**  
**Střední hodnota**           **230.5 lx**  
**Maximální hodnota**       **269.7 lx**  
**Rovnoměrnost**             **0.69**

Y\X	308	808	1308	1808
350	<b>159.8</b>	204.2	224.5	216.8
850	184.8	239.6	263.3	250.5
1350	190.8	244.4	268.1	257.9

Y\X	308	808	1308	1808
1850	188.0	237.8	260.7	253.3
2350	191.4	245.6	<b>269.7</b>	258.9

*Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1a*


Minimální hodnota      **20.0 -**  
 Střední hodnota        **21.2 -**  
 Maximální hodnota     **23.1 -**

Y\X	308	808	1308	1808
350	21.3	22.6	<b>23.1</b>	22.8
850	20.0	21.3	21.7	21.5
1350	20.1	21.1	21.6	21.0
1850	20.5	20.7	21.2	20.2
2350	<b>20.0</b>	21.2	21.6	21.1

## 205 Turnajová šatna muži

### Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 159.8 Em: 230.5 Emax: 269.7 R=Emin/Emed: 0.69 Z: 0.65

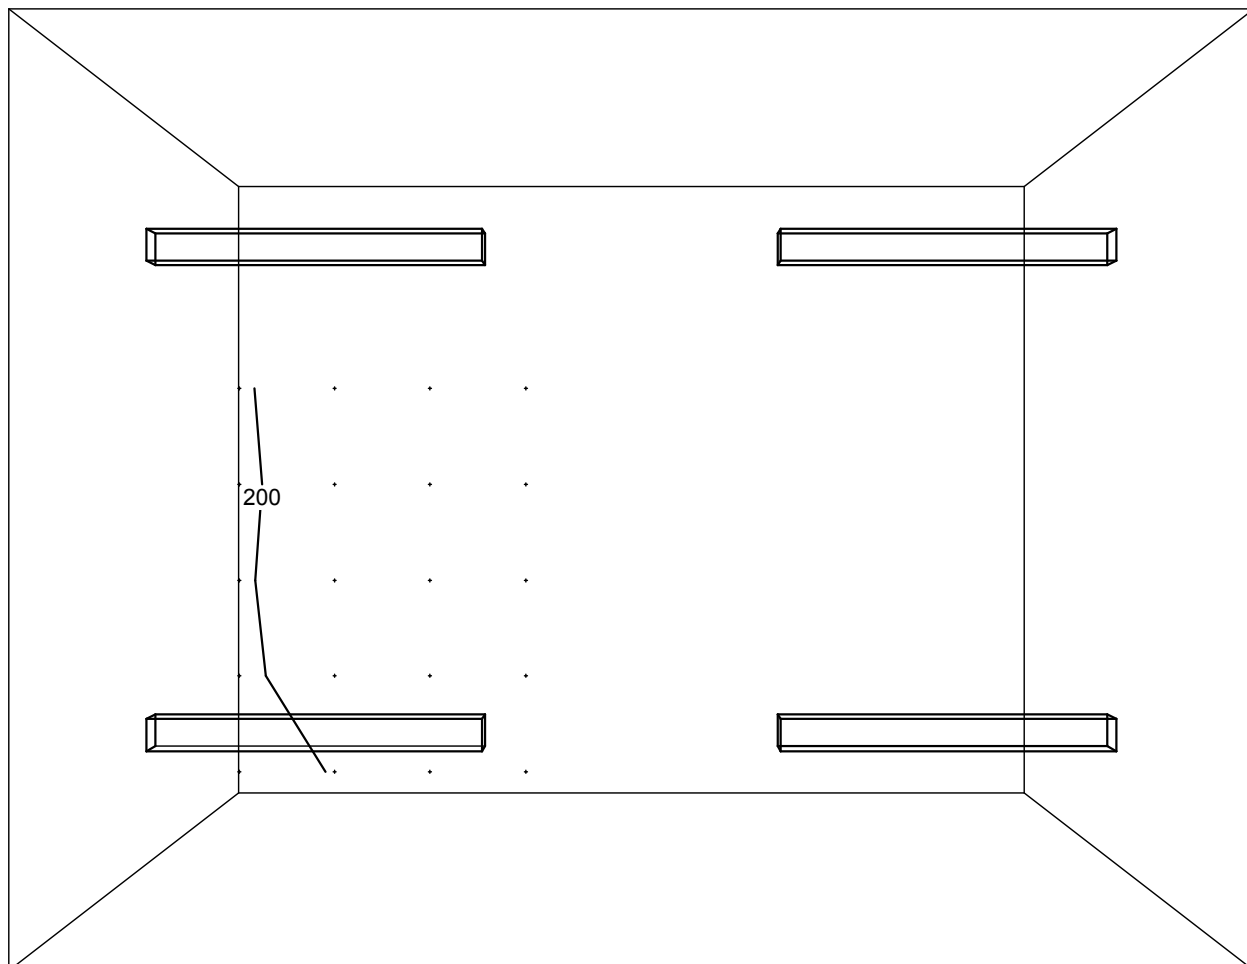

## 205 Turnajová šatna muži

### Místo zřakového úhlu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 22: UGRmin: 20.0 UGRmed: 21.2 UGRmax: 23.1

