

118 Předsíň

Prostor Norma	118 Předsíň 5.1.1.1	- -
Délka Šířka Výška	2000 2685 2600	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	250 343 750 500 0 0 0 500 0 4 5	mm mm mm -

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	250 343 1700 500 0 0 0 500 0 4 5 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRKL236KO480 DF 36/830 2G10 1000 1343 2600 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 90 0 0	- - mm mm mm - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1

Udržovací činitel 0.61
Minimální hodnota 169.5 lx
Střední hodnota 225.2 lx
Maximální hodnota 297.3 lx
Rovnoměrnost 0.75

Y\X	250	750	1250	1750
343	169.5	201.6	201.6	169.5
843	218.8	266.6	266.6	218.7
1343	241.3	297.3	297.3	241.2

Y\X	250	750	1250	1750
1843	218.8	266.7	266.7	218.7
2343	169.6	201.7	201.7	169.5

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1a


Minimální hodnota **5.8 -**
Střední hodnota **17.8 -**
Maximální hodnota **20.3 -**

Y\X	250	750	1250	1750
343	20.2	20.2	20.2	20.2
843	19.8	16.8	16.8	19.8
1343	18.6	5.8	5.8	18.6
1843	19.8	16.8	16.8	19.8
2343	20.2	20.2	20.2	20.3

118 Předsíň

Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 169.5 Em: 225.2 Emax: 297.3 $R=E_{min}/E_{med}$: 0.75 Z: 0.61

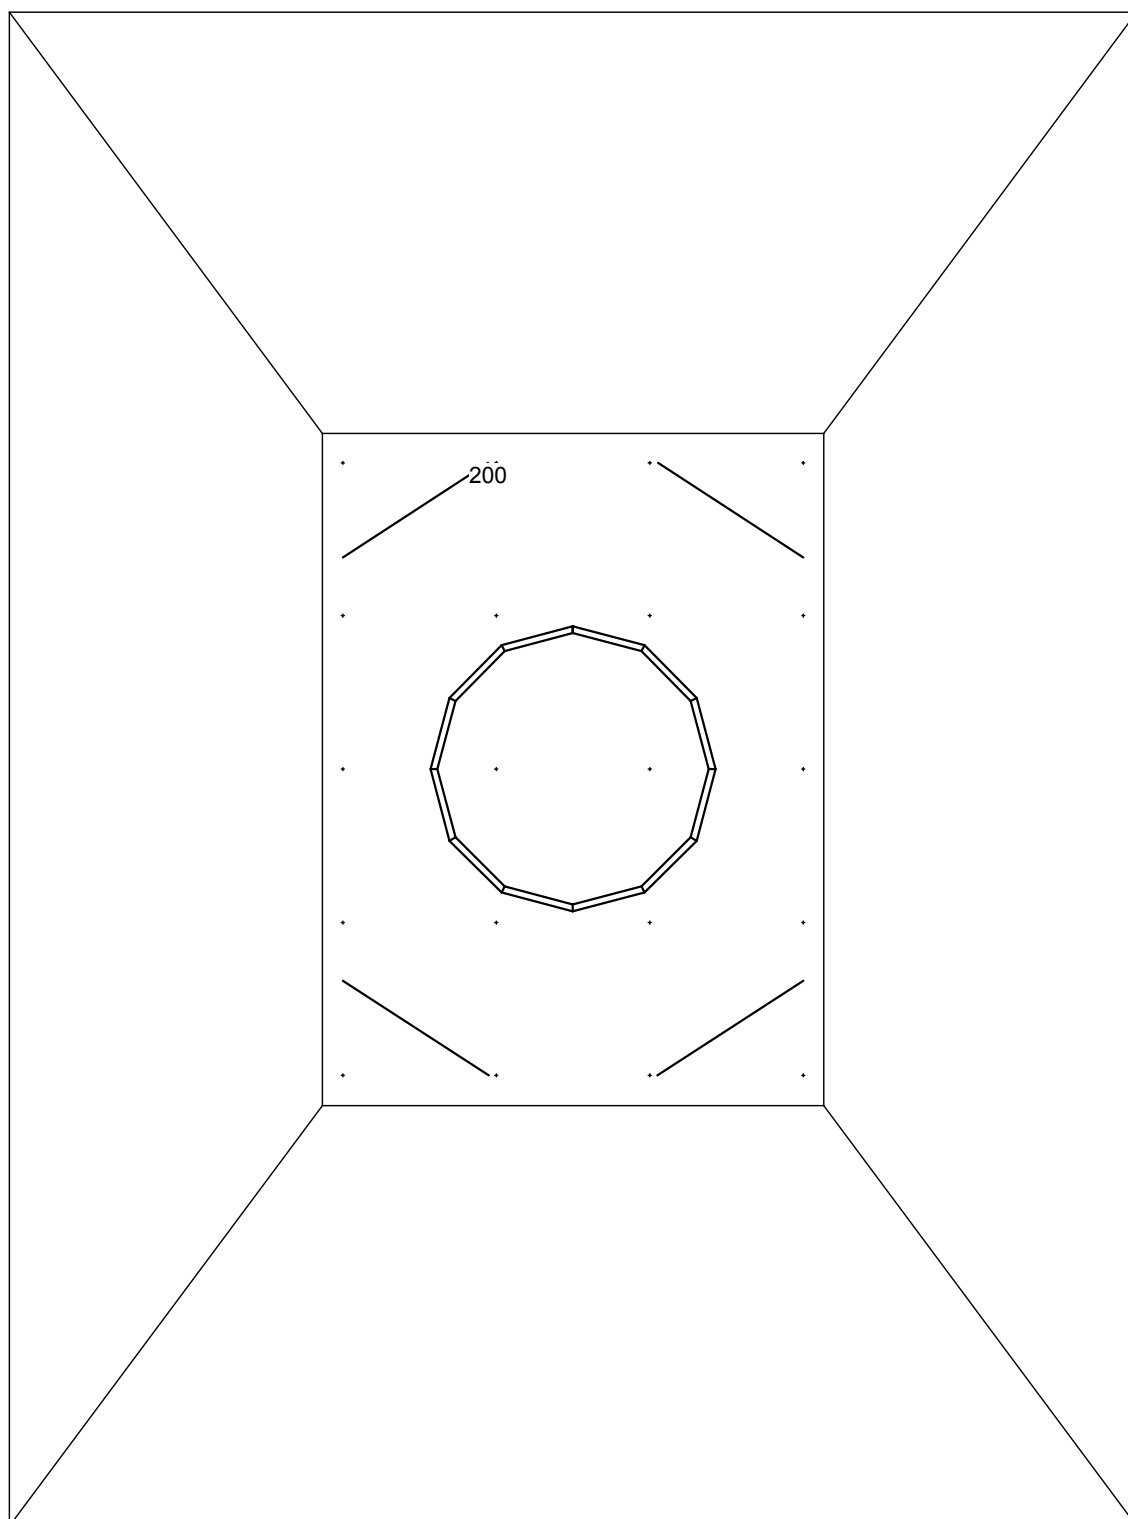

118 Předsíň

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 28: UGRmin: 5.8 UGRmed: 17.8 UGRmax: 20.3

