



### M.12 VĚŠÁKOVÁ STĚNA JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ


PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:20

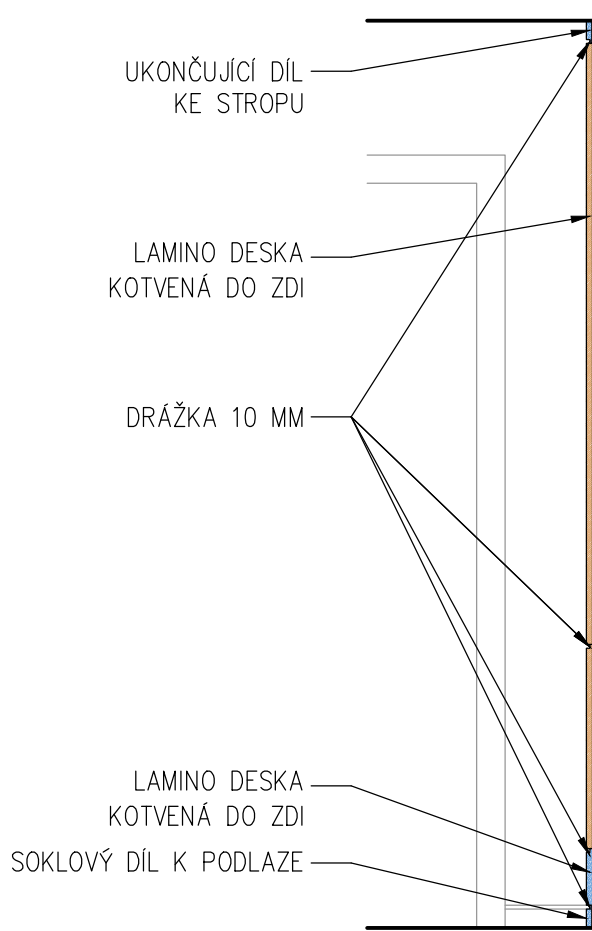


PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:20

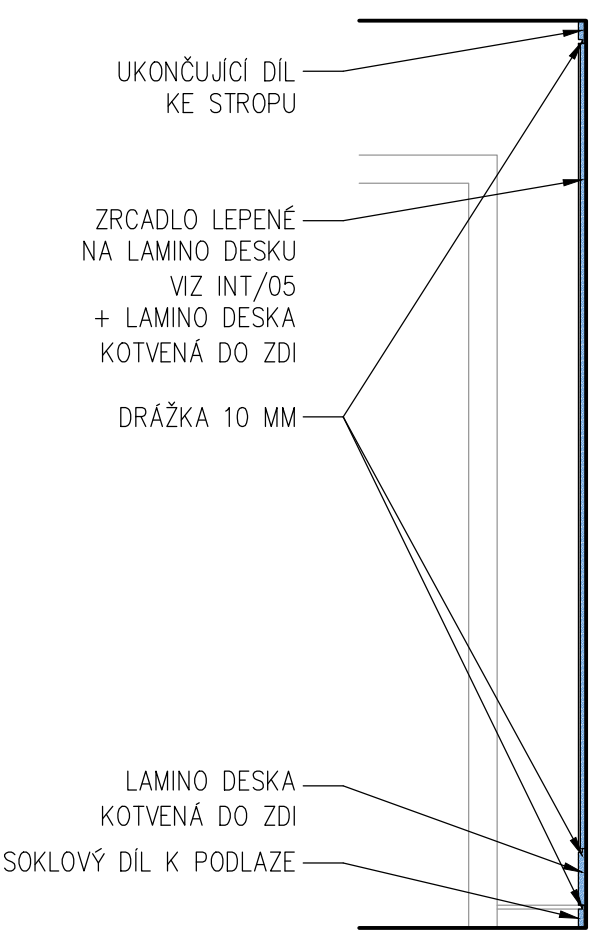

ČELNÍ POHLED 1:20

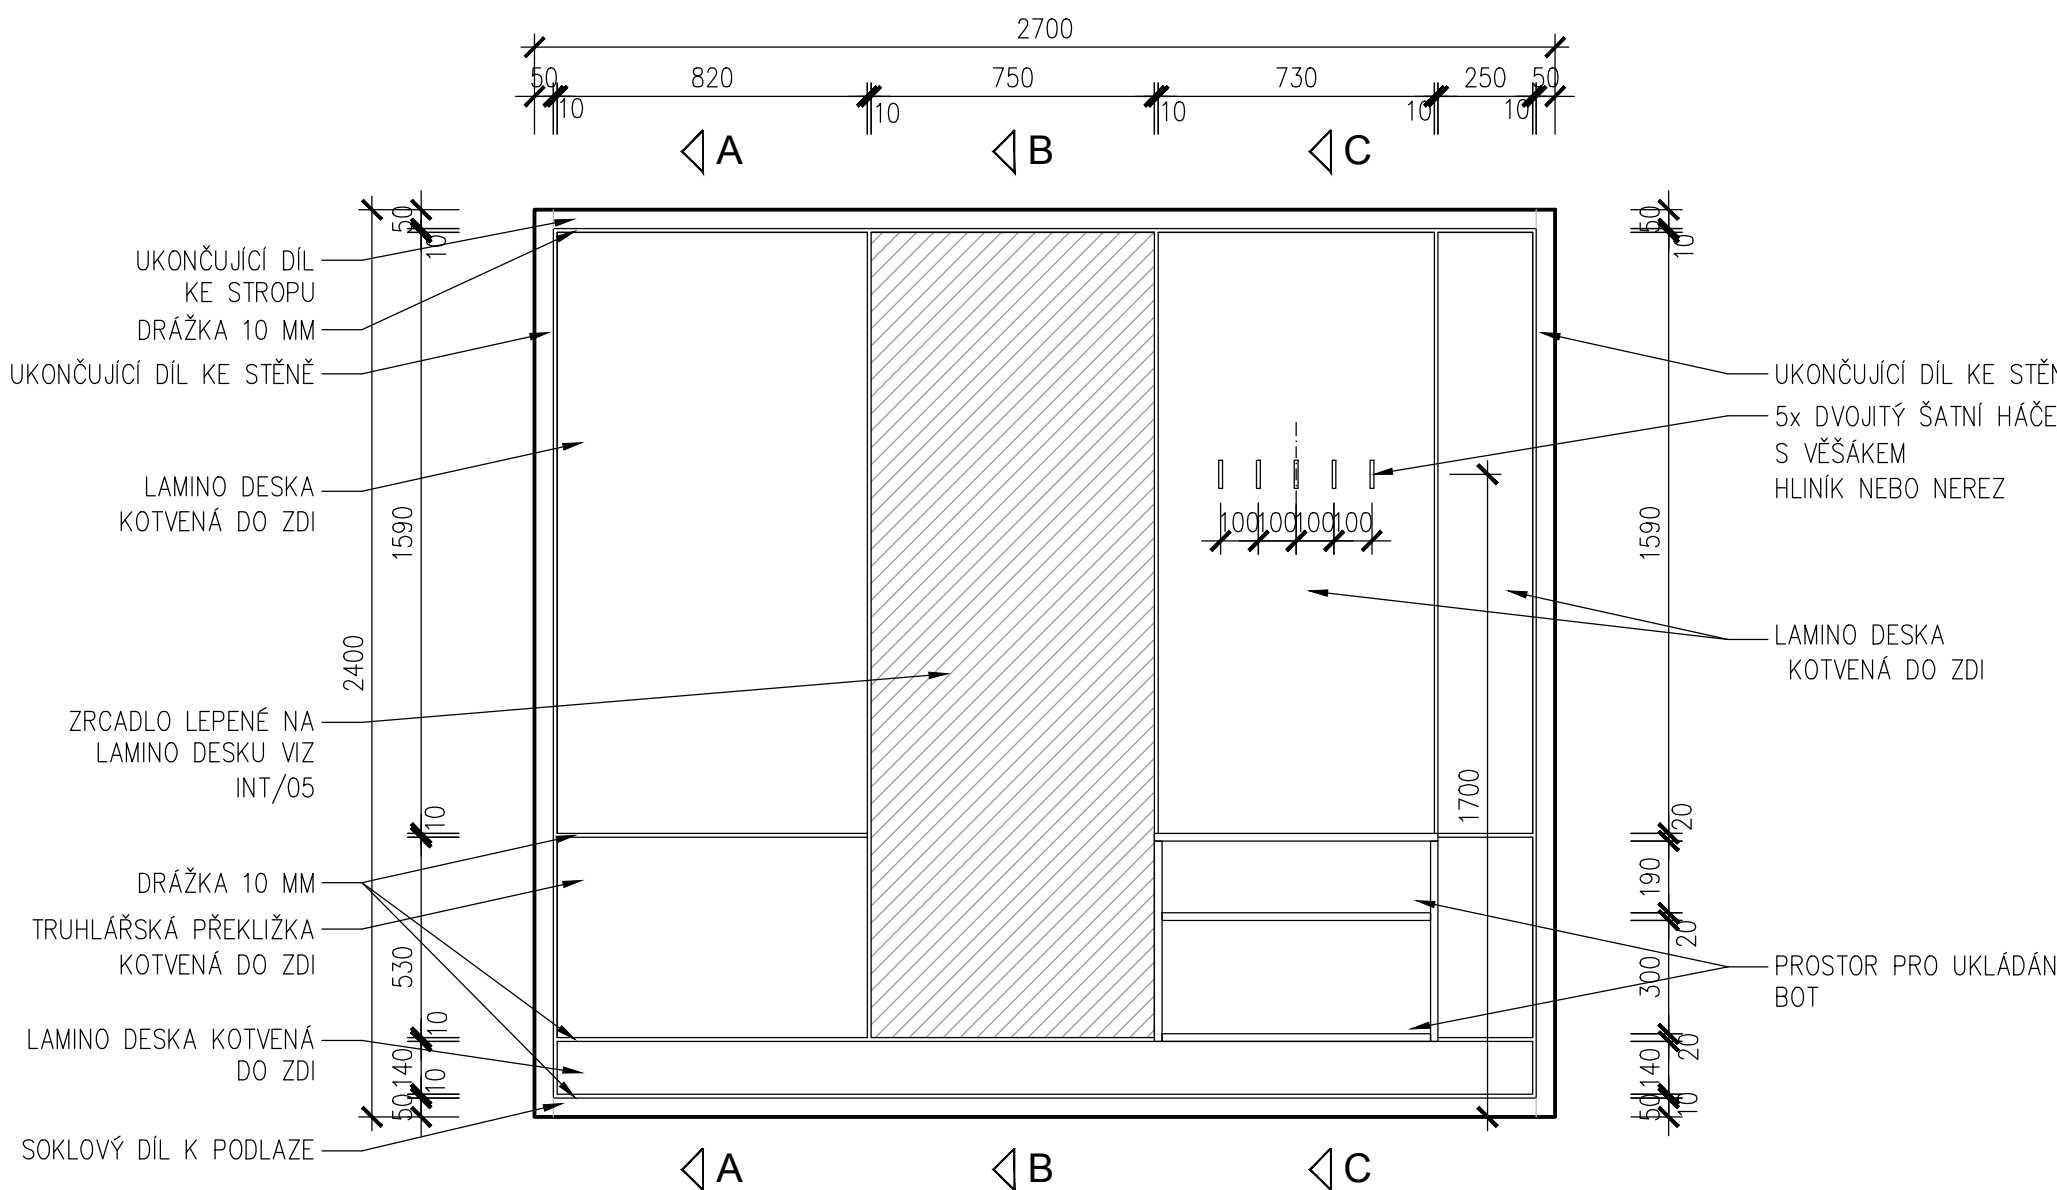

PŪDORYS 1:20

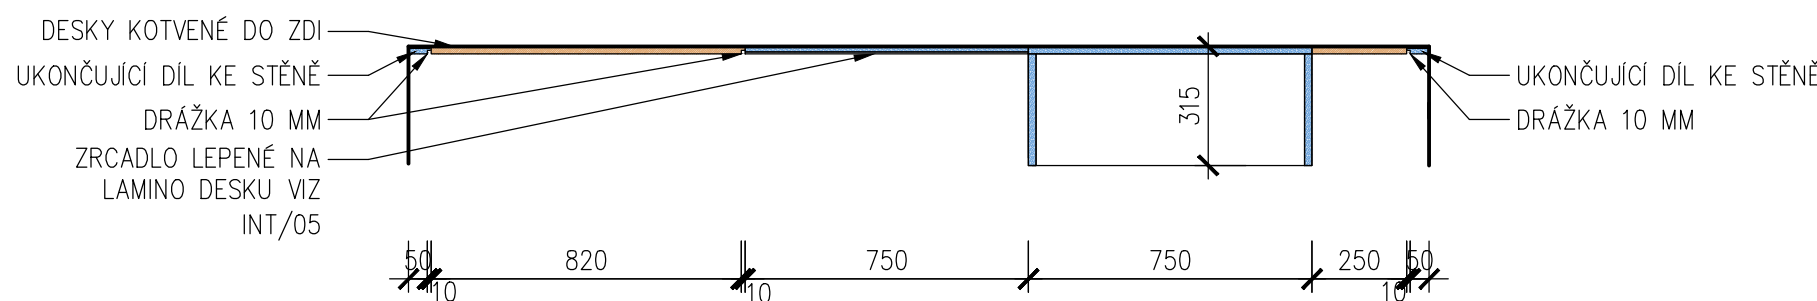

PŘÍČNÝ ŘEZ C-C 1:20


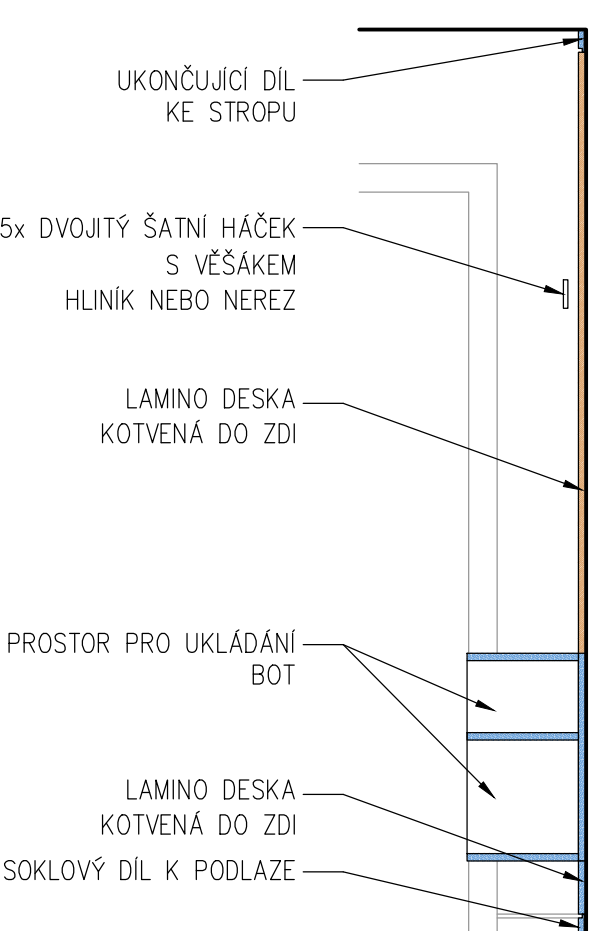





SCHÉMA POUŽITÍ MATERIÁLU - POHLED 1:20

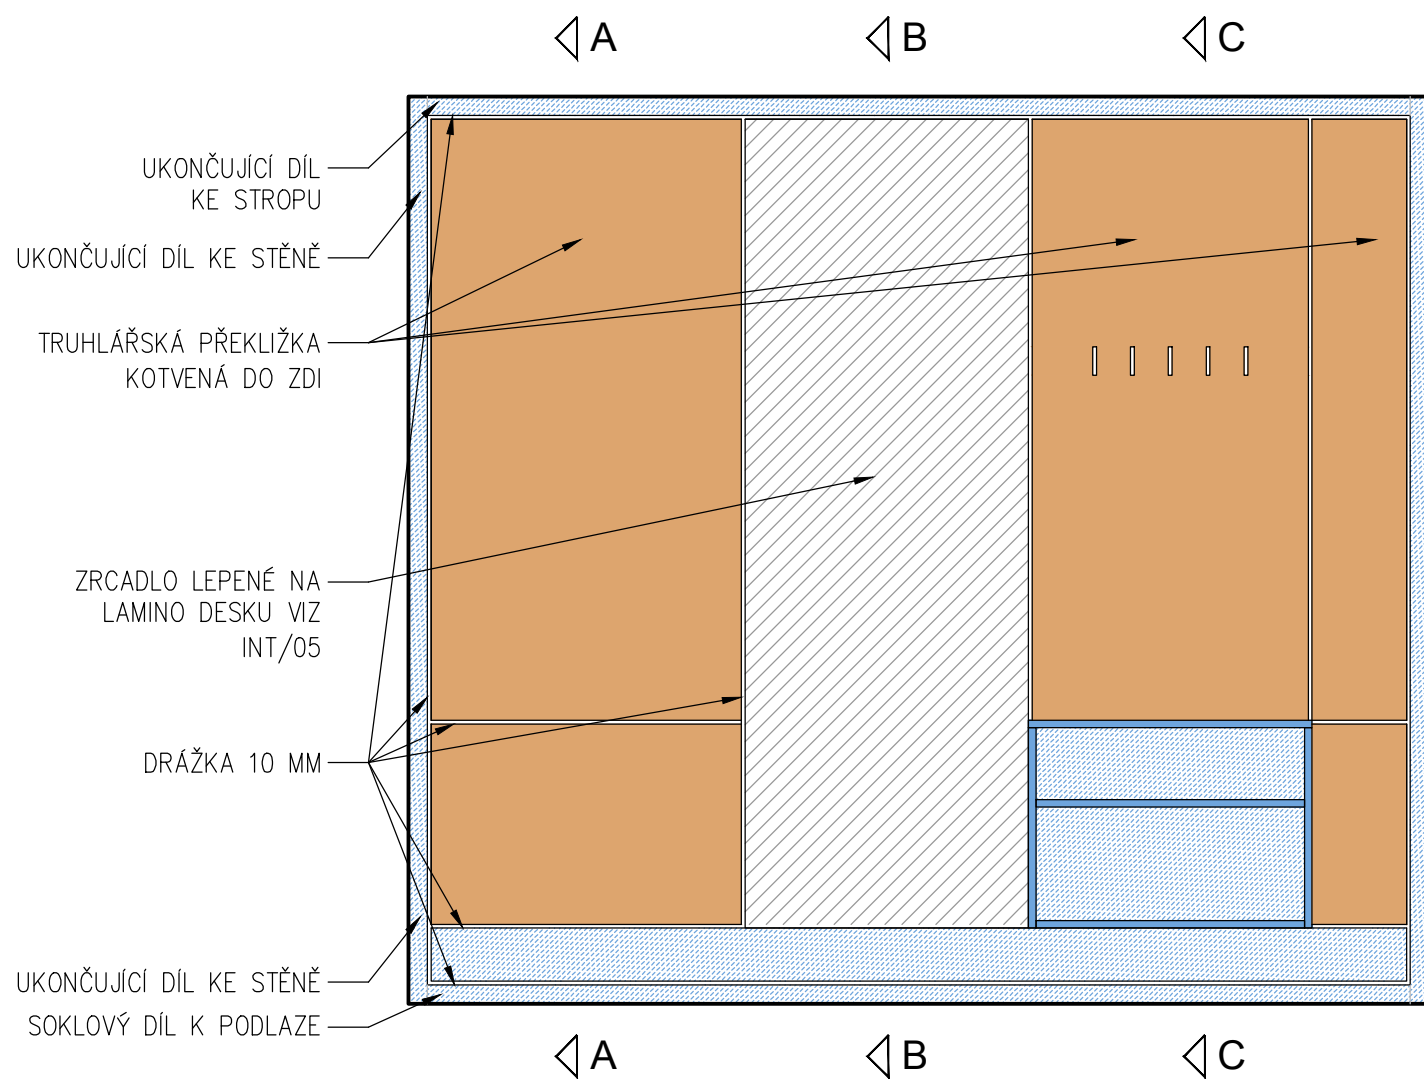

**LEGENDA:**

	LAMINÁT – JAVOR MANDAL PŘÍRODNÍ H3840 ST9 VÍZ INT/33 A HRANY INT/34
	LAMINÁT – INDIGO MODRÁ U599 PT VÍZ INT/35 A HRANY INT/34
	ZRCADLO LEPENÉ NA LAMINO DESKU VÍZ INT/05

## POZNÁMKY:

- TĚMTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DODÁVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA VYBRÁNÝM DODAVATELEM A BUDE ODSOUHLAŠENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- KÓTOVÁNE ROZMĚRY JSOU POUZE MODELOVÉ, TZN. V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI BUDOU UPŘESNĚNY REÁLNÉ TLOUŠŤKY POUŽITÝCH DESEK (NAPŘ. PRO DESKY KÓTOVÁNE 20MM BUDOU POUŽITÝ OTD O TLOUŠŤCE 18MM A TAK PODOBNĚ).
- LEMY U VLOŽENÝCH DVÍŘEK BUDOU TLOUŠŤKY 25MM
- BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE V ČÁST PD KATALOGOVÉ LÍSTY (ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ KATALOGOVÉ LÍSTY JSOU POPSÁNY U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VZ "INT/XX")
- UZAMÝKATELNÉ DVĚŘNÍ KŘÍDLA – SKŘÍŇOVÝ ZÁMEK – GENERÁLNÍ KLÍČ PRO ÚKLID, PRO KLIENTA SAMOSTATNÝ KLÍČ
- U VYSOKÝCH DVĚŘÍ SKŘÍNÍ BUDE POUŽIT NA JEDNOM KŘÍDLĚ 5x ZÁVĚS
- ARCHITEKT ZVOLÍ DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKÝ A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNIČNÍ PARAMETRY. TYTO PRVKY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ JAKO U REFERENCÍ. VŠE UVEDENÁ NÁHRADA MUSÍ BÝT VŽDY ODSOUHLAŠENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNIČNÍ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBŮ. MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ ČSN, SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY, VÝHLÁŠKY APOD.
- VŠECHNY MATERIÁLY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÁ ATEST STÁTNÍ ZKUŠENY, BÝT CERTIFIKOVÁNY, NEBO PROHLÁŠENY O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN ČI DIN.
- S VŠEKÝMI OPADY BUDE NAKLÁDANO DLE PLATNÝCH VÝHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ. ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL.
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAVĚNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY VZORKOVÁNY A ODSOUHLAŠENY ZA PŘÍTOMNOSTI ARCHITEKTA A INVESTORA.
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVĚNÉ VLHKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODLNÝM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ STŘEDISKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU.
- PŘED VÝROBU A DODÁVKU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JEN NUTNĚ PROVĚST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTI, NEJASNOSTI, DOTAZŮ ČI NAVRHOVANÝCH ZMĚN JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU A MÍT JEHO A INVESTORŮV PÍSEMNÝ SOUHLAS.


## ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LÁZEŇSKÝ DŮM AURORA

TREBOŇ, ČESKÁ REPUBLIKA	
Investor	Státníné lázně Treboň s.r.o.
Generální projektant	JPS J. Hradec s.r.o.
Hl. inženýr projektu	Ing. Milan Špulák
Spolupráce	-
Přímý zpracovatel	-
<hr/>	
Vypracoval	Ing.arch. Milan Špulák
Ved. projektant	Ing. Milan Špulák



J.Hradec s.r.o.  
Jarošovská 753/II  
Jindřichův Hradec  
tel.: 384 371 021  
www.jpsjh.cz  
info@jpsjh.cz

Revize				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

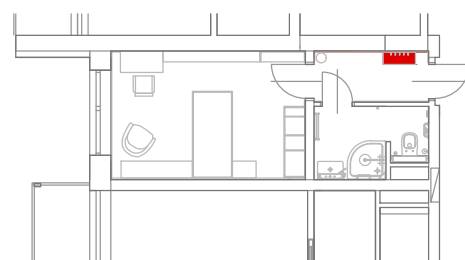

x0.000 = 442.650 BPV / PAVILON B/	
Archivní číslo	19 051
Stavba	ZVÝŠENÍ UBYTOVACÍ KAPACITY LAŽENSKÝ DŮM AURORA
Stupeň	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Název PR - SO	-
Část	F Projekt interiéru
Název výkresu	MOBILIÁŘ M. 12
Datum	2021-11
Formát	594/840
Měřítko	1:20

					C pane
stupeň	číslo PS - SO	číslo	výkres	revize	
INT	-	F	31	00	