RFVE

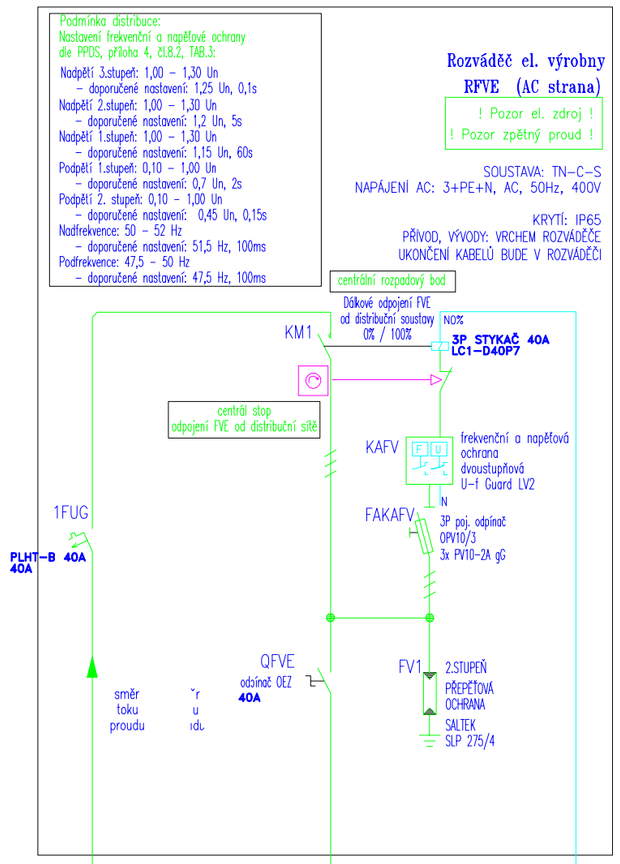

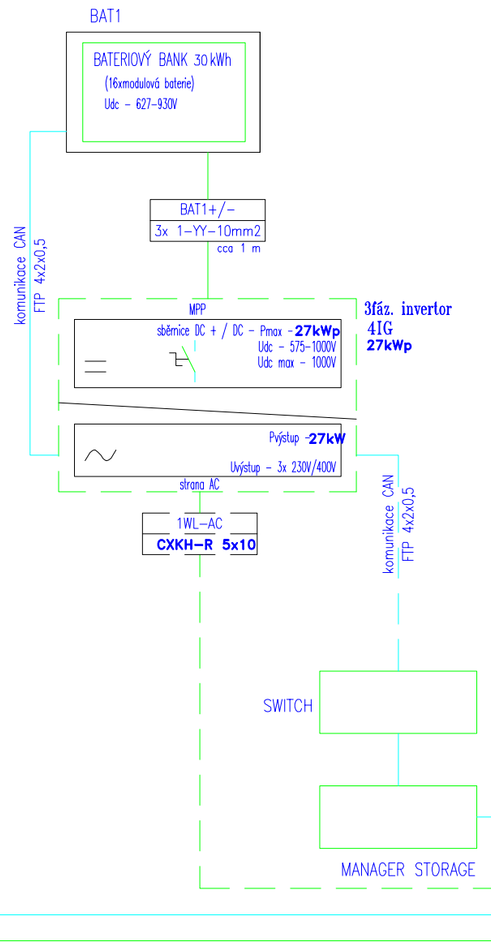

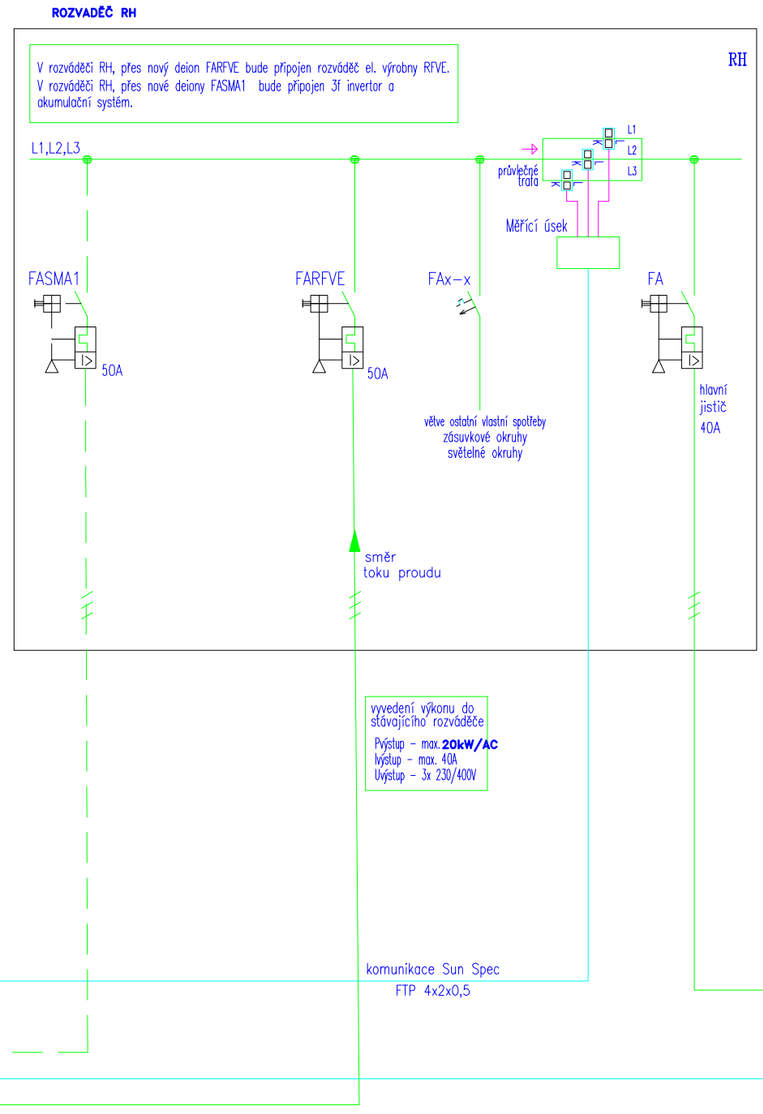

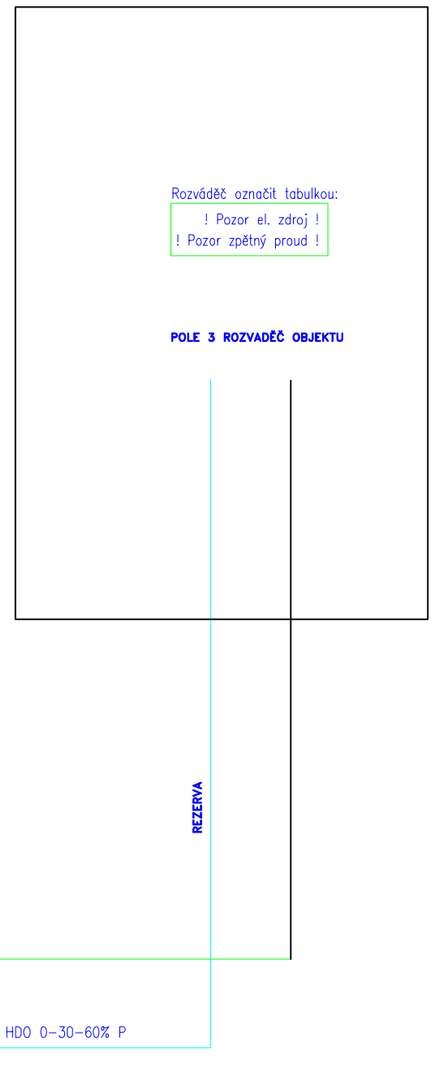

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2.

–ZÁKLADNÍ OCHRANA (ZÁKLADNÍ IZOLAC, KRYTÍ A PŘEPÁŽKY)
–OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘÍDAVNÉ IZOLACE, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ, AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
–DOPLŇKOVÁ OCHRANA (DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ)

TYPOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ, BUDE UPŘESNĚNĚNO DLE DODAVATELE

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER ČECHOVA 59, Č. BUDĚJOVICE	HL.PROJ.:	
STAVBA: VYBUDOVÁNÍ JÍDELNY V PROSTORU ATRIA LÁZEŇSKÉHO DOMU AURORA, Třeboň, Česká republika	ZODP.PROJ.: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER DiS	
	KRESLIL: PETR BÜRGER DiS	
ČÁST PROJEKTU: D.1.4.5 FVP		
VÝKRES: PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ FVE	MĚŘÍTKO:	VYHOTOVENÍ:
ČÍSLO ZAK.: – / STUPEŇ: DPS	DATUM: 3/2022	
INVESTOR: Slatinné lázně Třeboň, s.r.o.	FORMÁT: A4	ČÍSLO PŘÍL.: D.1.4.5.5