


### Příloha č. 3 – Výkop ve volném prostoru

#### Výkop ve volném prostoru

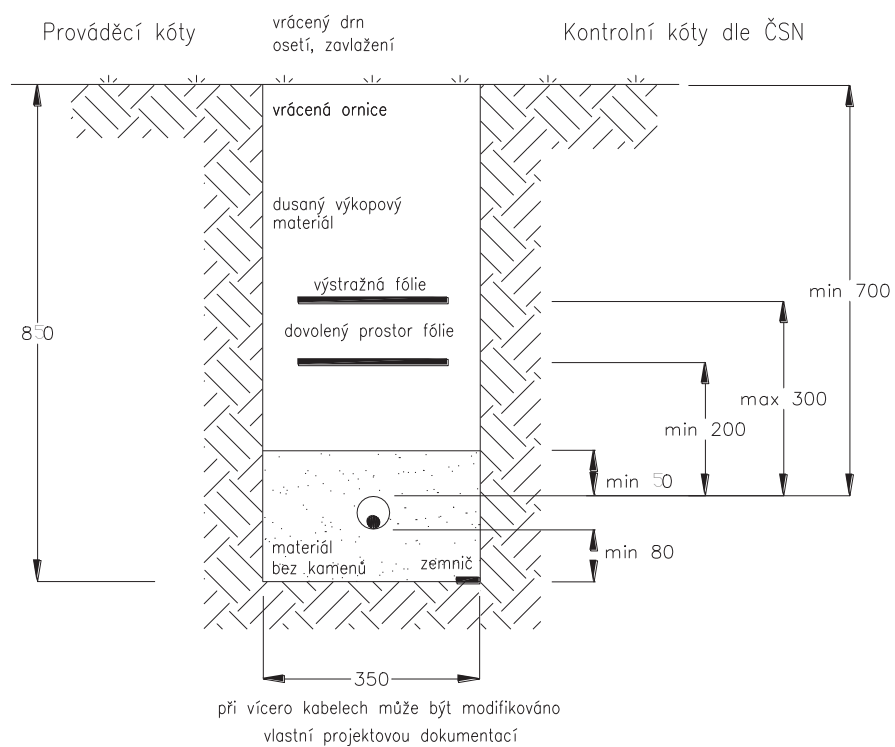

Poznámka :

1. Pro souběhy a křížování s jinými kabely nebo zařízením platí ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005
2. Přesah fólie od kraje kabelu min.50 mm