


DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

MATERIÁL		POPIS VÝROBKU
PE 32	PE	TRUBKA PE100 RC, D32x3,0, SDR11, PN16
PE 63		TRUBKA PE100 RC, D63x5,8, SDR11, PN16
5320	1	N.P.U.HAKU 5320 ZAK-34 D90 PN 16
5320		N.P.U.HAKU 5320 ZAK-46 D90 PN 16
2810	2	Š 2810 ZAK-34/ISO D. PŘ. D32 PN 16
2520		Š 2810 ZAK-46/ISO D. PŘ. D63 PN 16
9601	3	ZS 9601 TEL. D. PŘ. 1,30-1,80M, DN 3/4" 2"
1850	4	POKL. 1850 TEL. D. PŘ.
6300ST	5	MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE-OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D32/OCEL D 1" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D32mm
6300ST		PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
6300ST	5	MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE-OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D63/OCEL D 2" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D63mm
6300ST		PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY



TYPY A DIMENZE NAVRTÁVACÍCH PASŮ A ŠOUPÁTEK DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK SE UPŘESNÍ DLE MATERIÁLU A DIMENZE ŘADU A PŘÍPOJKY

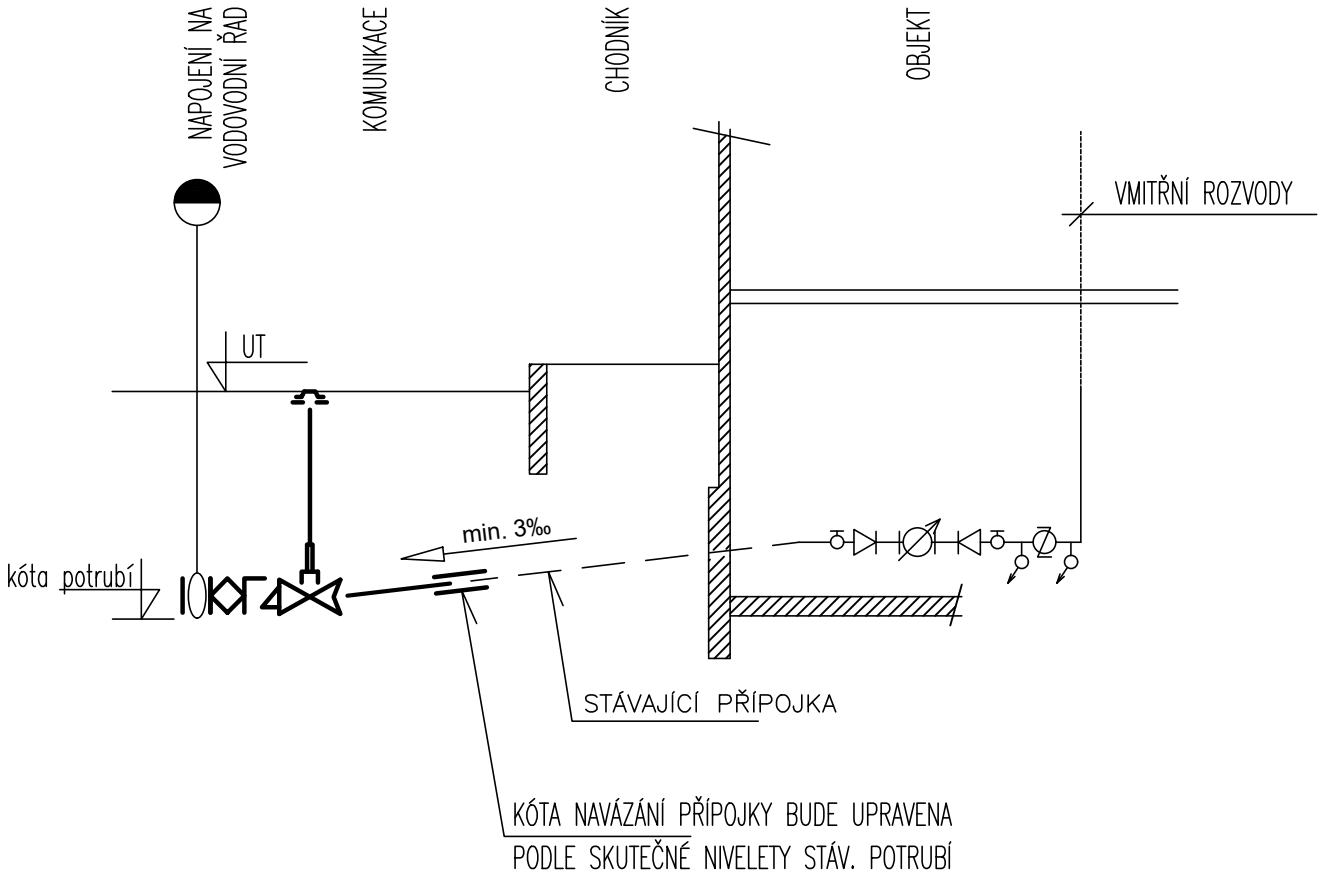

SPÁD	min. 3‰
MATERIÁL-PROFIL	PE100 RC, De 32 mm
DRUH VÝKOPU	PAŽENÝ

ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POVRCH ZPEVNĚNÝ NEZPEVNĚNÝ

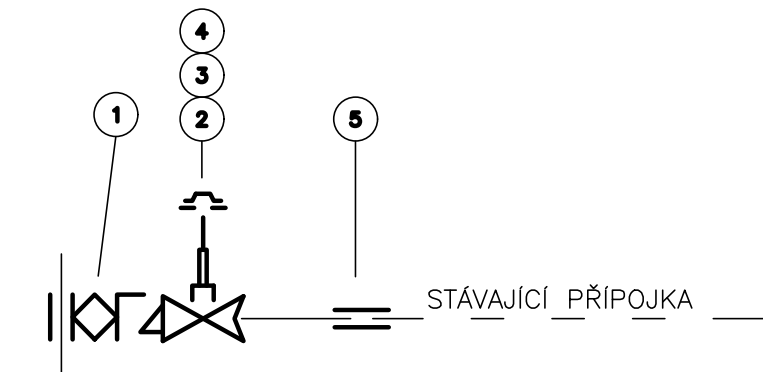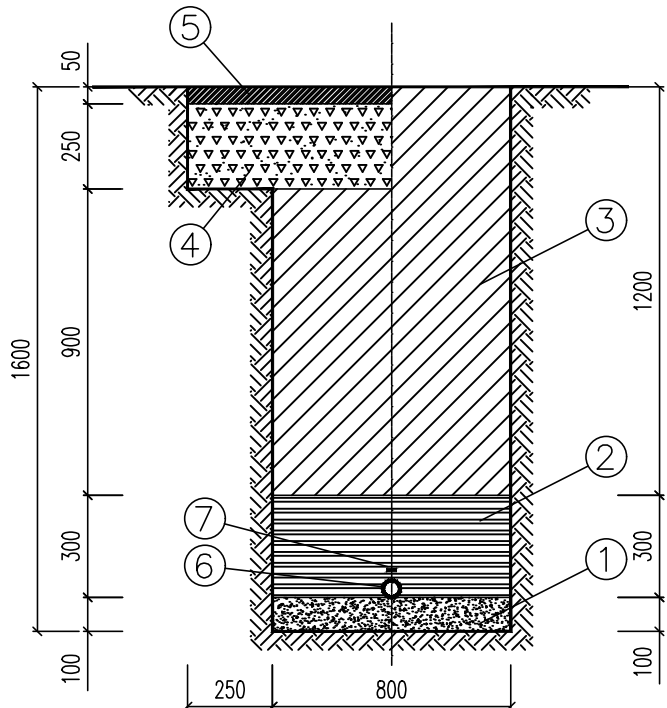

LEGENDA

- 1 LOŽE Z KAMENIVA TĚŽENÉHO FRAKCE 0 – 4 MM
- 2 OBSYP POTRUBÍ, MATERIÁL DTTO 1 ,HUTNĚN
- 3 ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO 20 CM
- 4 PODKLAD – KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ
- 5 KRYT VOZOVKY ŽIVIČNÝ
- 6 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE100 RC, 32/3,0 MM
- 7 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY – 6 MM2

Poznámka:

- stávající domovní přípojky budou přepojeny v případě, že jsou provedeny z PE. V případě provedení z jiného materiálu budou vyměněny až po hranici veřejného pozemku.
- minimální sklon domovních přípojek je 3‰

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 304

HIP :		VP :		<div>WAYproject s. r. o.</div> <div>Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II</div> <div>tel.: 384 321 494, 384 327 505</div> <div>email: wayproject@wayproject.cz</div>	
Projektant : Richard Šindelář		Kontroloval : Josef Šedivý		Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtman	
Stavebník : Město Třeboň				Č. zakázky :	1233
Obec : Třeboň				Datum :	01/2025
Stavba : Stavební úpravy místní komunikace ulice Sídliště v úseku od REPROGENu po čp. 1158 Třeboň				Formát :	2 A4
				Měřítka :	
				Stupeň :	PDPS
Příloha : Vzorový profil vodovodní přípojky				Číslo arch. : 21/24	Číslo přílohy : D.1.3.4 d2