

## 1.38 Personál - šatna

<b>Prostor</b> Norma	<b>1.38 Personál - šatna</b> 5.2.04	- -
Délka Šířka Výška	2000 2320 2850	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

<b>Udržovací činitel</b>	<b>Počítán</b>	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

### Rozmístění výpočetních bodů

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	250 410 750 500 0 0 0 500 0 4 4	mm mm mm -

<b>Místo zrakového úkolu</b>	<b>Místo zrakového úkolu 1a</b>	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	250 410 1500 500 0 0 0 500 0 4 4 0	mm mm mm - -

### Rozmístění svítidel

<b>Soustava svítidel 1</b>	<b>Soustava svítidel 1</b>	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS UQ A 700mA LED 1000 1160 2850 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 90 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

### Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

**Udržovací činitel**            **0.63**  
**Minimální hodnota**       **174.0 lx**  
**Střední hodnota**           **197.6 lx**  
**Maximální hodnota**       **222.8 lx**  
**Rovnoměrnost**              **0.88**

Y\X	250	750	1250	1750
410	<b>174.0</b>	201.5	201.4	<b>174.0</b>
910	192.3	<b>222.7</b>	<b>222.7</b>	192.2
1410	192.3	<b>222.8</b>	<b>222.7</b>	192.2

YX	250	750	1250	1750
1910	174.1	201.5	201.5	<b>174.0</b>

*Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1a*


Minimální hodnota	<b>0.0 -</b>
Střední hodnota	<b>9.6 -</b>
Maximální hodnota	<b>14.7 -</b>

YX	250	750	1250	1750
410	14.7	12.2	12.3	14.7
910	11.5	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	11.5
1410	11.5	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	11.5
1910	14.7	12.3	12.3	<b>14.7</b>

### 1.38 Personál - šatna

#### Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 174.0 Em: 197.6 Emax: 222.8 Uo=Emin/Emed: 0.88 Z: 0.63

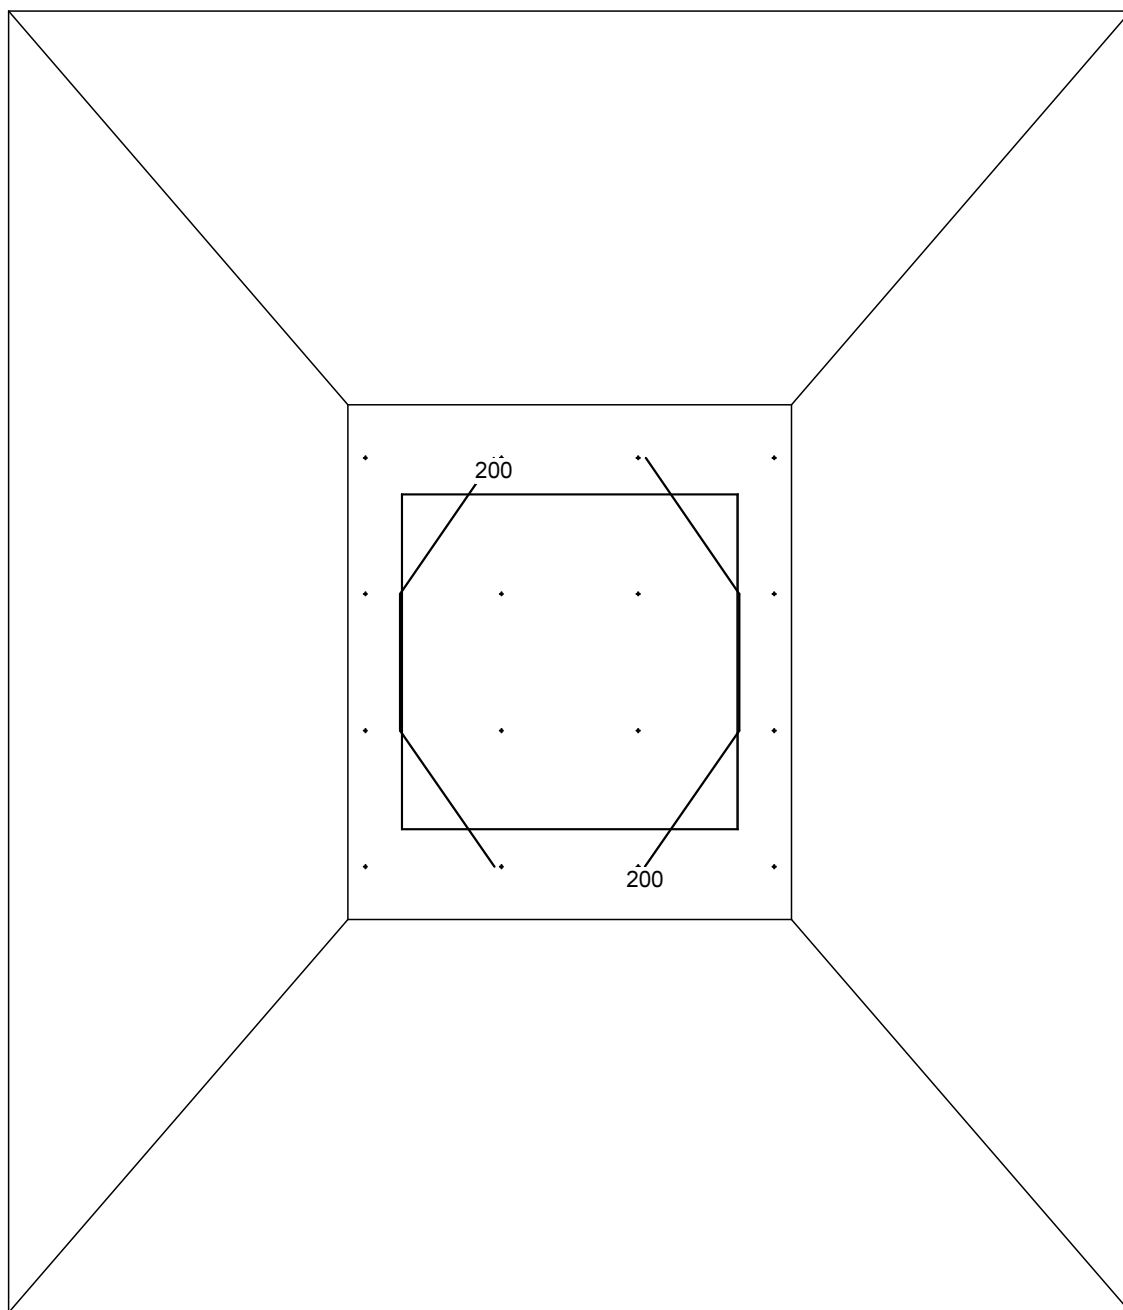

### 1.38 Personál - šatna

#### Místo zrkovného úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 25: UGRmin: 0.0 UGRmed: 9.6 UGRmax: 14.7

