

1.40 WC muži

Prostor Norma	1.40 WC muži 5.2.04	- -
Délka Šířka Výška	2330 3200 2850	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	415 350 750 500 0 0 0 500 0 4 6	mm mm mm -

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1a	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Úhel naklonění	415 350 1500 500 0 0 0 500 0 4 6 0	mm mm mm - -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS BRBS 480 LED 1165 800 2850 0 0 0 0 1600 0 1 2 2 0.00 0.00 -1.00 0.00 1.00 0.00 90 0 0	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.64**
Minimální hodnota **199.8 lx**
Střední hodnota **242.4 lx**
Maximální hodnota **281.7 lx**
Rovnoměrnost **0.82**

Y\X	415	915	1415	1915
350	199.9	230.9	230.9	199.8
850	230.7	267.3	267.3	230.6
1350	243.7	281.7	281.7	243.7

YX	415	915	1415	1915
1850	243.7	281.7	281.7	243.7
2350	230.7	267.4	267.3	230.7
2850	199.9	231.0	231.0	199.9

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1a


Minimální hodnota **12.4 -**
Střední hodnota **14.0 -**
Maximální hodnota **15.3 -**

YX	415	915	1415	1915
350	15.3	14.3	14.3	15.3
850	14.0	13.8	13.8	14.0
1350	14.3	12.4	12.4	14.3
1850	14.3	12.4	12.4	14.3
2350	14.0	13.8	13.9	14.0
2850	15.3	14.3	14.3	15.3

1.40 WC muži

Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

Emin: 199.8 Em: 242.4 Emax: 281.7 Uo=Emin/Emed: 0.82 Z: 0.64

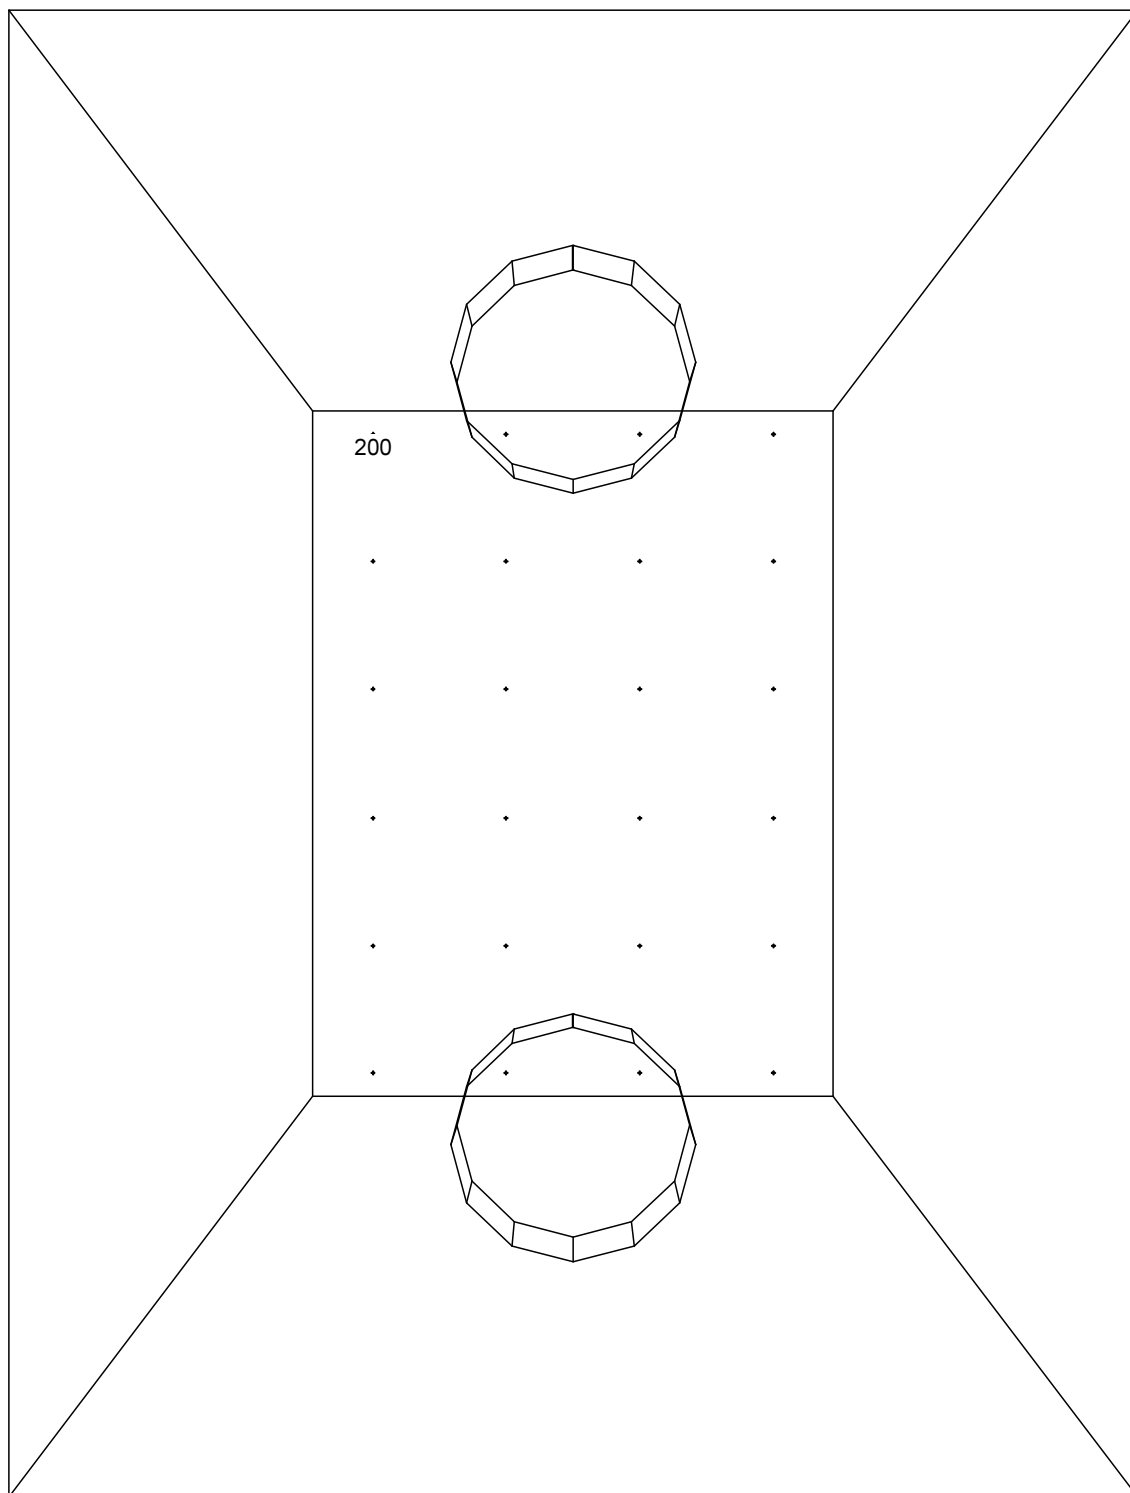

1.40 WC muži

Místo zřakového úkolu 1a - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 25 UGRmin: 12.4 UGRmed: 14.0 UGRmax: 15.3

