PŮDORYS

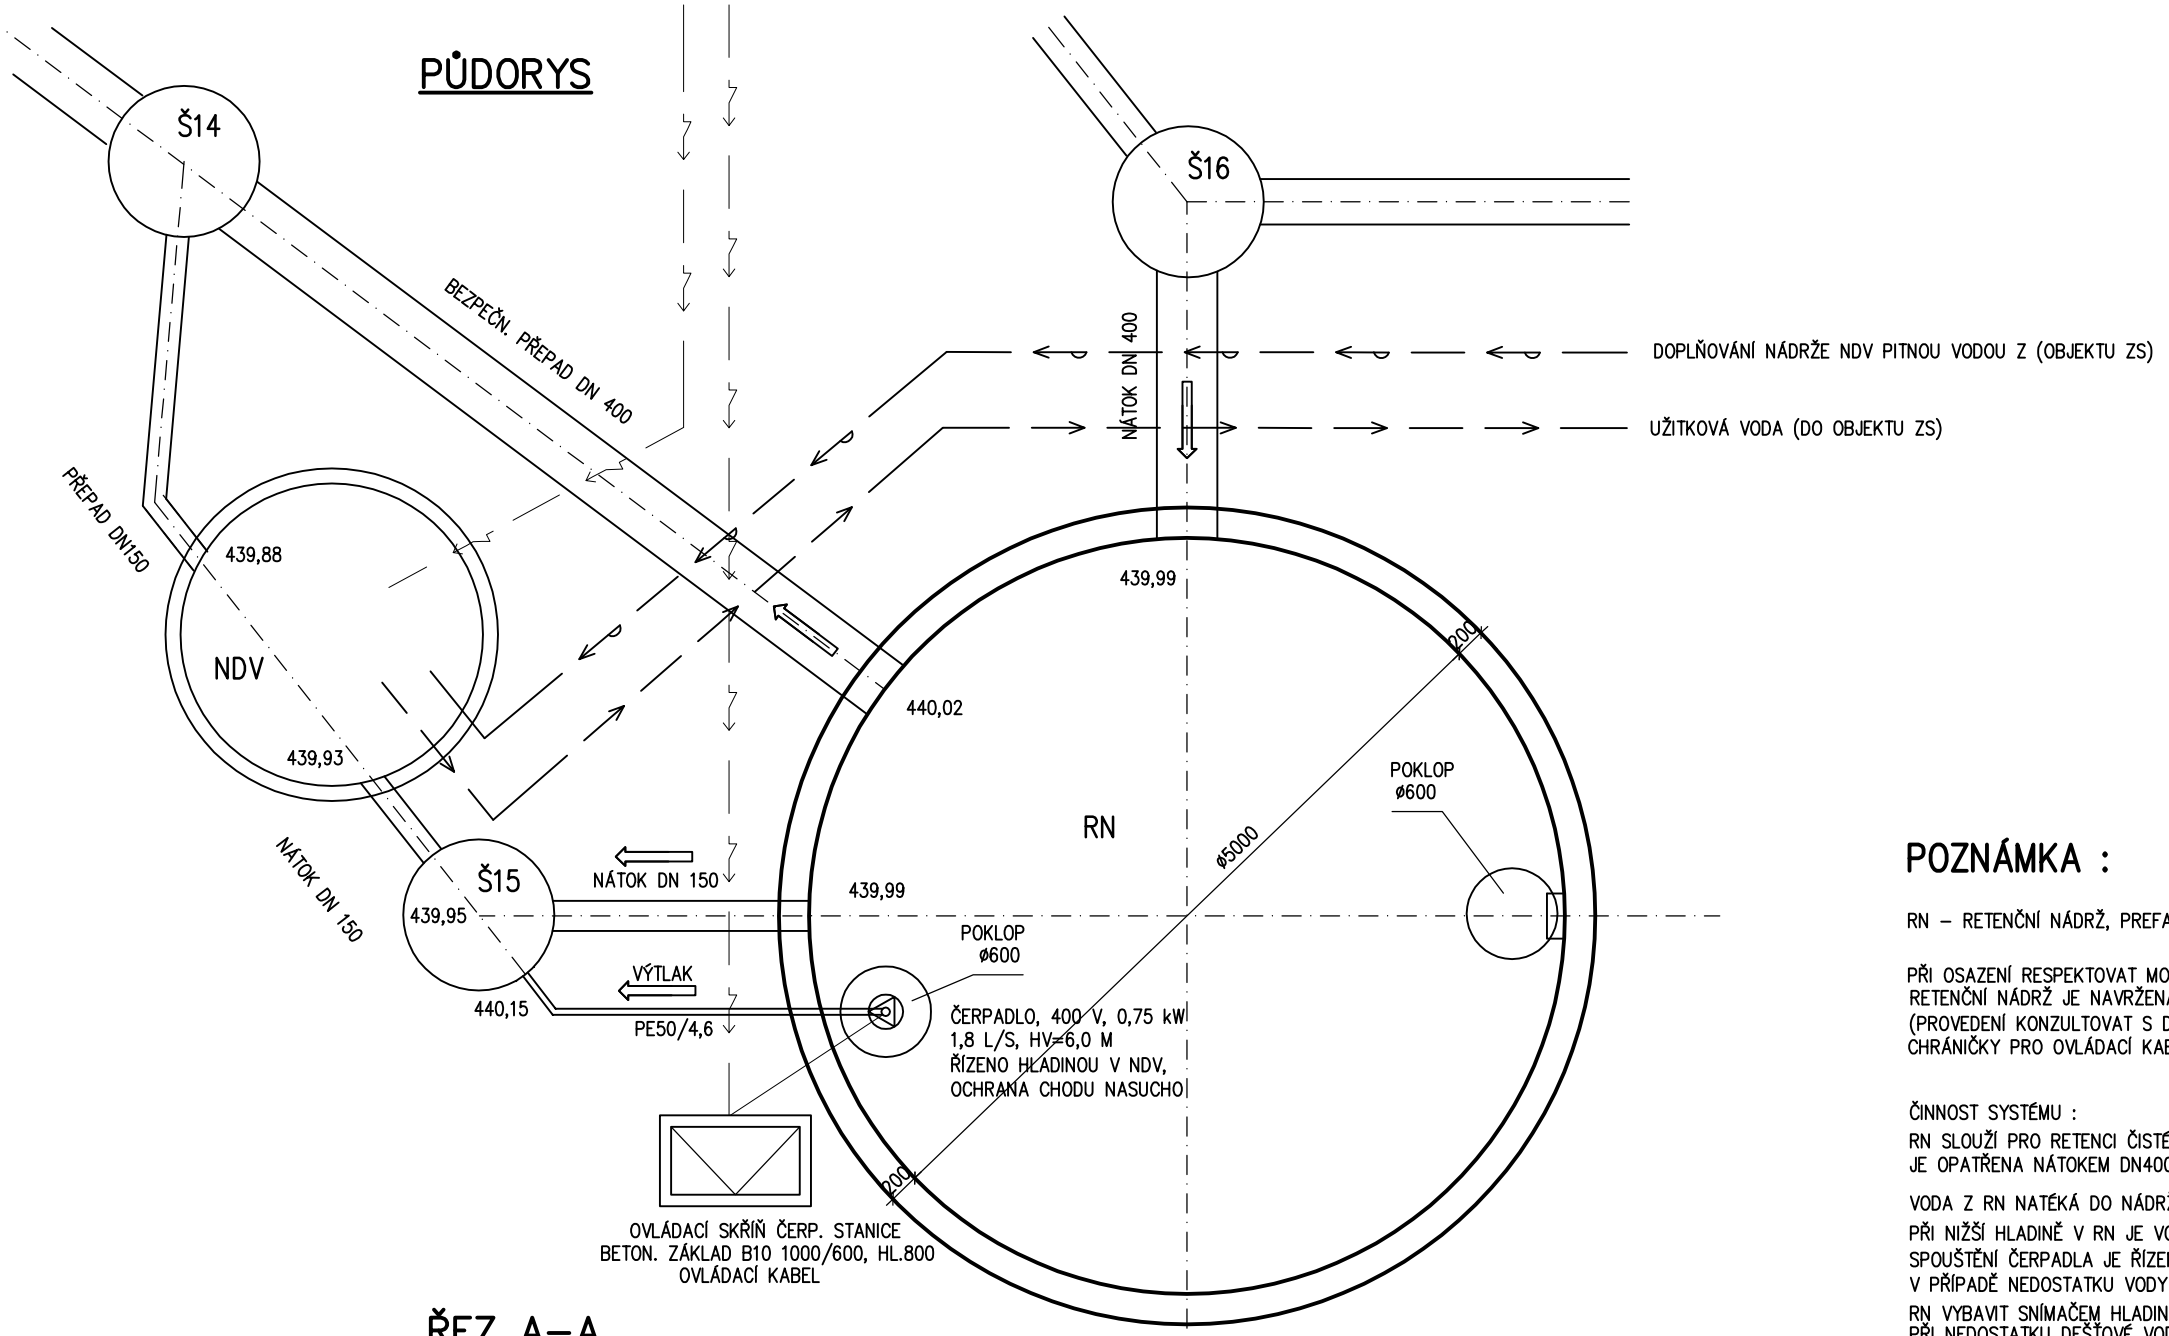

ŘEZ A–A

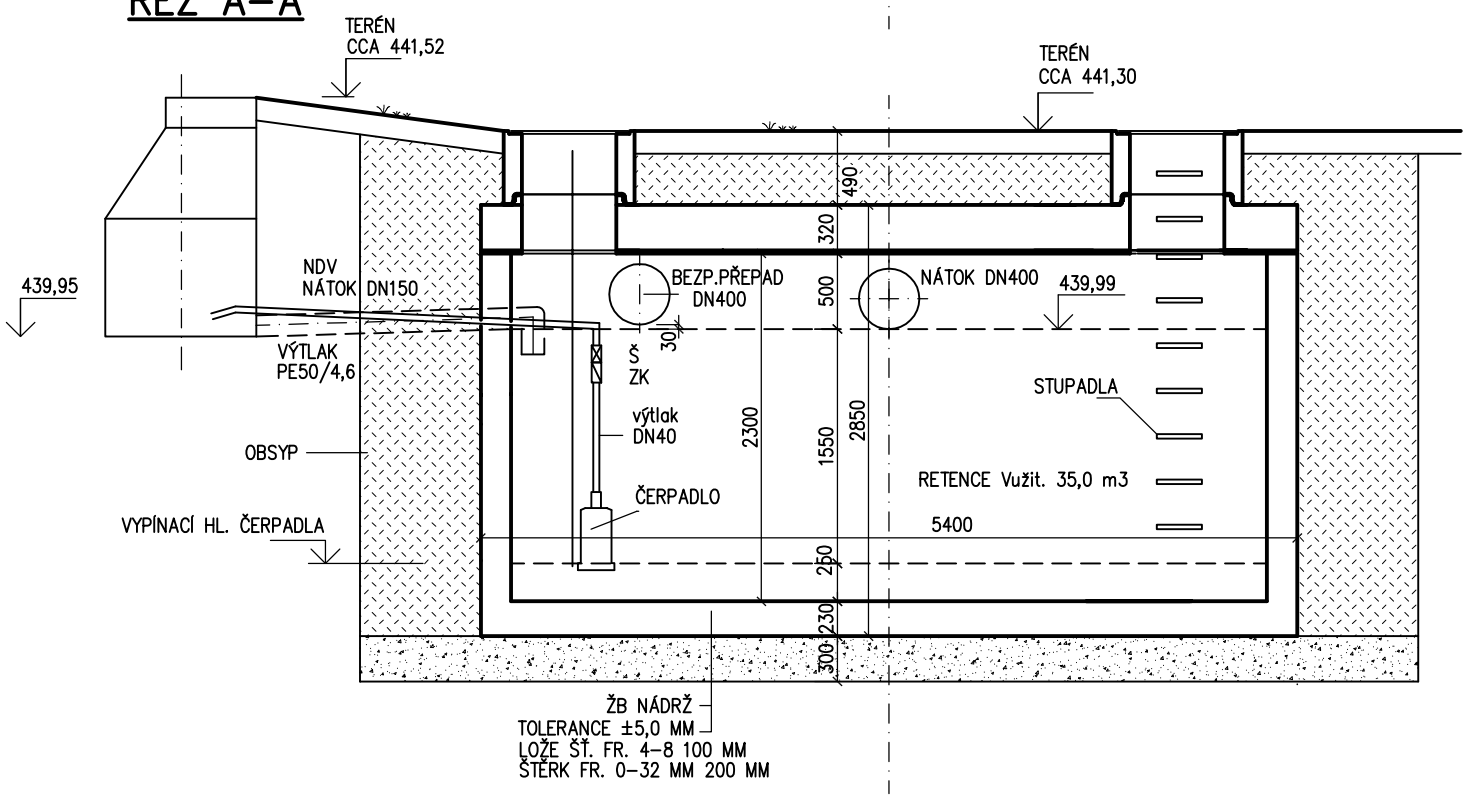

POZNÁMKA :

RN – RETENČNÍ NÁDRŽ, PREFABRIKOVANÁ, V UŽ. 35,0 M3

PŘI OSAZENÍ RESPEKTOVAT MONTÁŽNÍ PODKLADY VÝROBCE
RETENČNÍ NÁDRŽ JE NAVRŽENA JAKO POJÍŽDĚNÁ
(PROVEDENÍ KONZULTOVAT S DODAVATELEM NÁDRŽE)
CHRÁNIČKY PRO OVLÁDACÍ KABELY – DLE POŽADAVKŮ ELEKTRO

ČINNOST SYSTÉMU :
RN SLOUŽÍ PRO RETENCI ČISTÉ DEŠŤOVÉ VODY
JE OPATŘENA NÁTOKEM DN400, ODTOKEM DO NDV DN 150, BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM DN400
VODA Z RN NATÉKÁ DO NÁDRŽE PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY NDV
PŘI NIŽŠÍ HLADINĚ V RN JE VODA ČERPÁNA DO NDV ČERPADLEM
SPOUŠTĚNÍ ČERPADLA JE ŘÍZENO HLADINOU V NDV (MAR)
V PŘÍPADĚ NEDOSTATKU VODY V RN JE NDV AUTOMATICKY DOPOUŠTĚNA Z OBJEKTU ZS PITNOU VODOU
RN VYBAVIT SNÍMAČEM HLADINY TAK ABY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA MAR UMOŽNILA NÁTOK DO NDV PITNOU VODOU
PŘI NEDOSTATKU DEŠŤOVÉ VODY V RN
ČERPADLO V RN CHRÁNIT PROTI CHODU NASUCHO

ELEKTRO ROZVODY, HLAD. SPÍNAČE, SYSTÉM ŘÍZENÍ – VIZ ČÁST ELEKTRO A MAR

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Vedoucí atelieru : ING. VLADIMÍR ŽÁK	HIP : MICHAL TOMÁŠEK

ANY PROJECT

Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ

ing. JAROSLAV KOVÁŘ
IČO 461 83 191
projektová činnost
Lípová 781 , 675 31 Jemnice
tel. 721871958
mail: 3j.projekt@seznam.cz

Investor : MĚSTO TŘEBOŇ
PALACKÉHO NÁM. 45/II, 397 01, TŘEBOŇ

Akce : ZIMNÍ STADION TŘEBOŇ
Díl : D.2 DOKUMENTACE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Část : D.2.2 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Obsah : KANALIZACE - RETENČNÍ NÁDRŽ

Účel :	DPS
Místo:	TŘEBOŇ
Počet A4 :	2
Měřítko :	1:50

Číslo výk.: D.2.2.7