
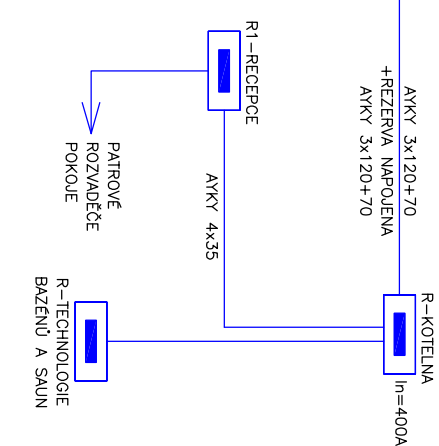


ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE

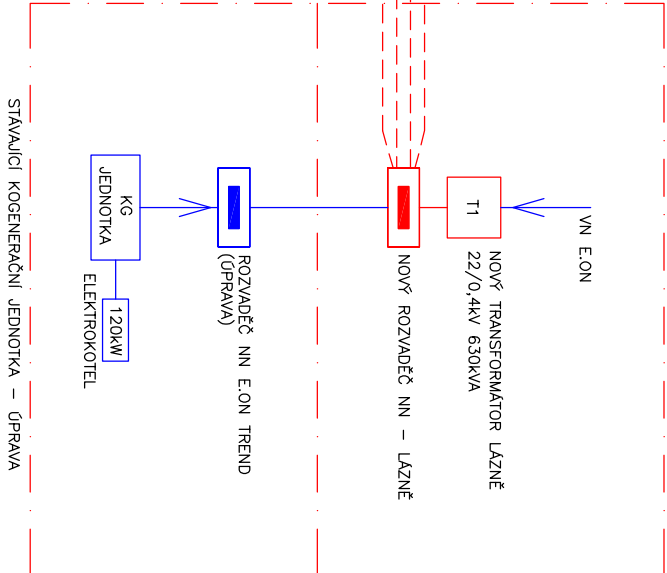

LEGENDA:

- CS [Symbol] - CENTRAL STOP - VYPNE HL.ROZVADĚČ NN TRAFOSTANICE
 - TS [Symbol] - TOTAL STOP - VYPNE HL.ROZVADĚČ NN TRAFOSTANICE A NÁHRADNÍ ZDROJE UPS, UPFD
 - [Symbol] - ZRUŠENÁ STÁVAJÍCÍ ZAPOJENÍ E.ON/ZRUŠENÝ ROZVADĚČ KUCHYNĚ
 - [Symbol] - ROZVODY (NOVÉ) PRO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTI ZAŘÍZENÍ (OHNĚODOLNÉ KABELY S POŽ.ODOLNOSTÍ 60min)
 - [Symbol] - EVAKUAČNÍ VÝTAH, POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ, CENTRAL STOP, TOTAL STOP
 - [Symbol] - STÁVAJÍCÍ STAV
 - [Symbol] - NÁVRH ŘEŠENÍ
- POZNÁMKA:
- V RAMCI PŘÍPADNÝCH PRACÍ NUTNO PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ SCHEMA ZAPOJENÍ (ZPRACOVANO DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ)

	Akce: ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNÝ BERTINÝCH LÁZNÍ - TŘEBONĚ - "E"	Investor: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň	Stupeň: DZS	Zak.č.	Výkres č. D.1.4.2.7
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER	Část: SCHEMA HLAVNÍCH ROZVODŮ	Projektant: ING. PRŮŠA JIŘÍ PETR BÜRGER D.Š	Kreslí: DANIEL MÁDL	Datum: 4/2018	List/Listů 1/1