


Principiální instalační schéma


Duplexní změkčovací filtr WGD 1" a 1 1/2"

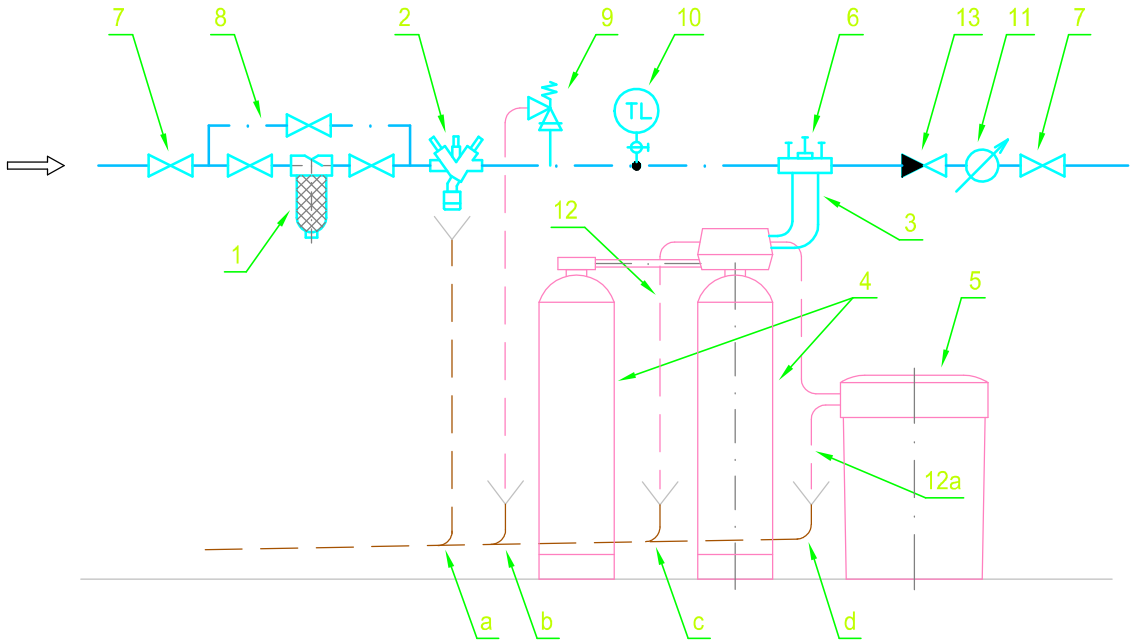


LEGENDA

POZICE	POPIS (dodávka technologie)	POZICE	POPIS (dodávka stavba)
1	filtr mechanických nečistot	7	kulový uzavírací ventil
2	systémový oddělovač	8	obtok s uzavěrem
3	nerezové propojovací hadice	9	pojšťovací ventil – pouze při tlaku nad
4	změkčovací filtr	10	8 bar
5	PE solná nádoba změkčovacího filtru	11	manometr
6	montážní blok s obtokem	12	vodoměr s odečtem
		12a	PVC odpadní hadice
		13	PVC odpadní hadice – není-li plovákový ventil
		a	zpětná klapka
		b	odpad
		c	odpad
		d	odpad

PŮDORYS

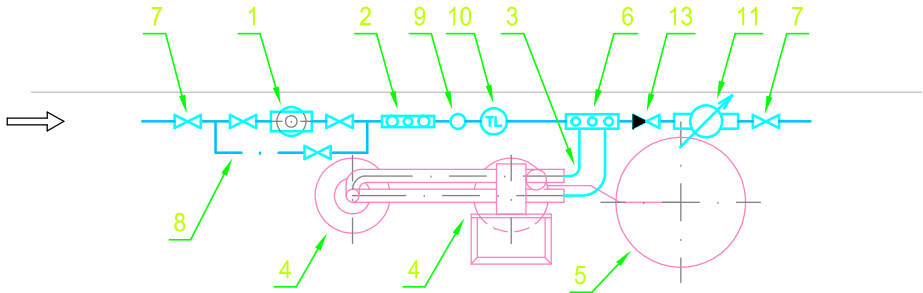

Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Vypracoval: Martin ČAKL	Kontrola:
	Akce: ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY BERTINÝCH LÁZNÍ TŘEBOŇ		Investor: Město Třeboň	
	Obsah: Schéma zapojení úpravy vody–změkčení		Obec: Třeboň	
	Datum: XI.2017 Arch. č.: 16_047 Měřítko: -- Formát : 2xA4		Stupeň PD: DPS	
		č.výkresu: 7–ZTI	č.paré:	