


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ STL PLYNOVODU

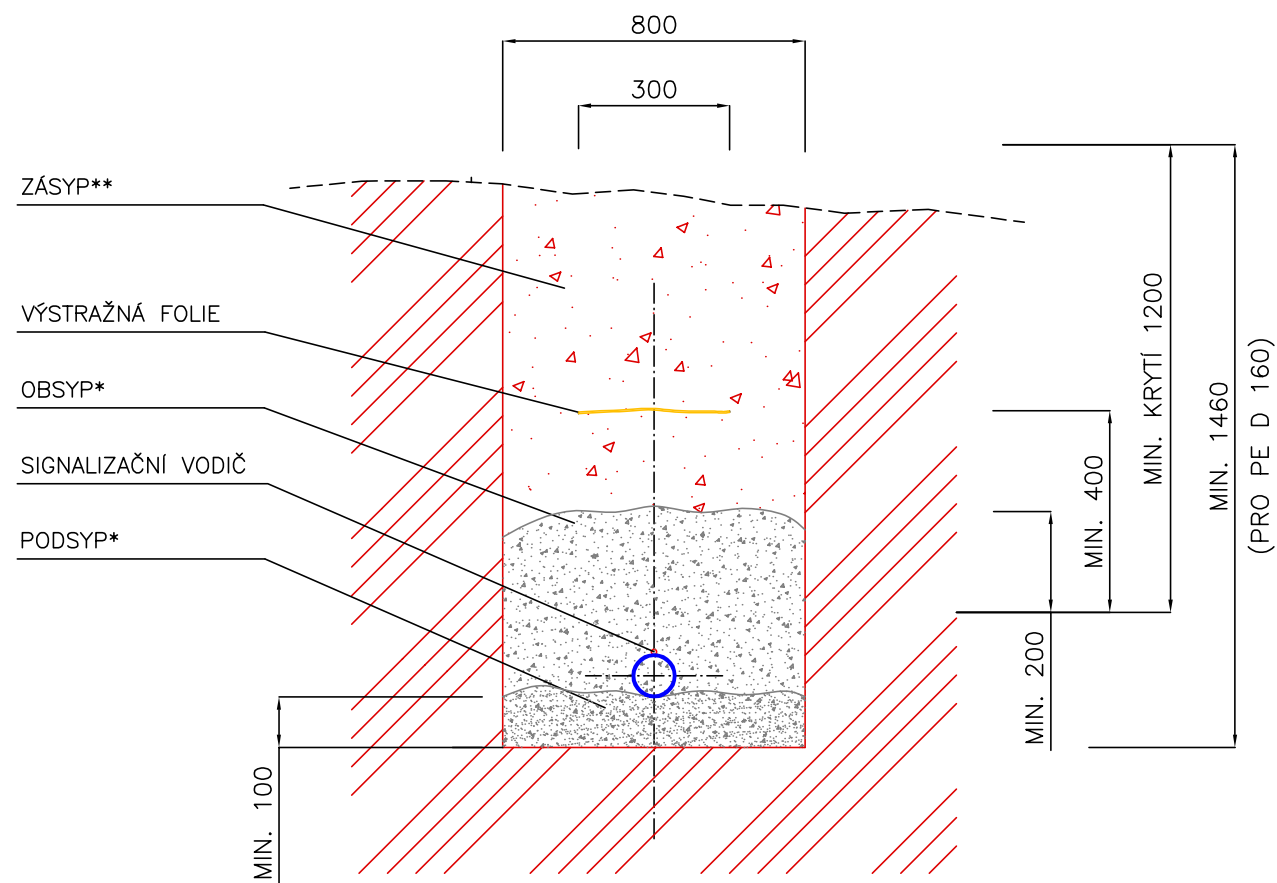

POZNÁMKY

- U VÝKOPU HLUBŠÍHO NEŽ 1,1 M JE NUTNO PROVÉST PAŽENÍ EVENT. SVAHOVÁNÍ STĚN VÝKOPU
- * PRO PODSYP A OBSYP BUDE POUŽIT TĚŽENÝ JEMNOZRNNÝ PÍSEK NEOBSAHUJÍCÍ OSTRÉ ČÁSTICE A ZRNA VĚTŠÍ 16 MM
- POSTUPNÉ OBSYPÁVÁNÍ PÍSKEM PO VRSTVÁCH MAX 0,1 M BUDE PROVÁDĚNO AŽ DO VÝŠE MIN. 0,2 M NAD VRCHOL POTRUBÍ. V CELÉ ZÓNĚ BOČNÍHO I KRYCÍHO OBSYPU SE NEHUTNÍ NAD VRCHOLEM POTRUBÍ.
- ** PRO ZÁSYP SE POUŽÍJE MATERIÁL, KTERÝ JE MOŽNO BEZ POTÍŽÍ HUTNIT. NENÍ—LI VYTĚŽENÁ ZEMINA PRO ZÁSYP VHODNÁ, MUSÍ SE NAHRADIT.
- HUTNĚNÍ RÝHY BUDE PROVÁDĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M, MÍRA HUTNĚNÍ U ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ JE URČENA VZOROVÝM PŘÍČNÝM ŘEZEM BUDOUCÍHO POVRCHU VČETNĚ JEHO SKLADBY
- KRYTÍ V KOMUNIKACI MUSÍ BÝT MIN. 1,2 M OD FINÁLNÍHO POVRCHU. V RÁMCI ÚPRAV MK BUDOU ODSTRANĚNY KONSTRUKČNÍ VRSTVY STÁV. KOMUNIKACE VČETNĚ AKTIVNÍ VRSTVY 0,3 M. VÝKOP PRO PŘELOŽKU JE UVAŽOVÁN OD TÉTO SNÍŽENÉ NIVELELTY (VČETNĚ ZÁSYPU RÝHY).

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ODPOV.PROJEKTANT	RADKA BAMBULOVÁ Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Žižkova 66, 373 72 Lišov	
Radka Bambulová	Radka Bambulová		Radka Bambulová		
MÍSTO k.ú. Břilice		OKRES Jindřichův Hradec		FORMÁT	2 A4
OBJEDNATEL Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 Třeboň				DATUM	06/2019
STAVEBNÍ ÚPRAVY MK V UL. POTOČNÍ, BŘILICE – II. ETAPA SO 501 – PŘELOŽKA STL PLYNOVODU				ÚČEL	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 13–19	
				ČÍSLO STAVBY	
				ČÍSLO PARÉ	0
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				MĚŘÍTKO 1:15	ČÍSLO VÝKRESU D.1.7.1