



DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

MATERIÁL		POPIS VÝROBKU
IPE 32	PE	TRUBKA PE80 D32x2,9 SDR11 PN16
IPE 63		TRUBKA PE80 D63x5,8 SDR11 PN16
3350	1	N.P. HACOM 3350 HACOM DN 100/1 1/4" PN 16
3350		N.P. HACOM 3350 HACOM DN 100/2" PN 16
2520	2	Š 2520 D. PŘ., DN–1"/VNĚJ.Z.–1 1/4" PN 16
2520		Š 2520 D. PŘ., DN–1 1/2"/VNĚJ.Z.–2" PN 16
6110	3	ISO 6110 D32 VNĚ.Z./VNI. Z.–1 1/4" PN 16
6110		ISO 6110 D63 VNĚ.Z./VNI. Z.–1 1/4" PN 16
9601	4	ZS 9601 TEL. D. PŘ. 1,30–1,80M, DN 3/4" 2" HAWLE
1850	5	POKL. 1850 TEL. D. PŘ. HAWLE
6300ST	6	MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE–OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D32/OCEL D 1" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D32mm
6300ST		PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY
6300ST	6	MECHANICKÁ SPOJKA – PŘECHODKA PE–OCEL Z TV. LIT. 666400 č. 6300ST PE D63/OCEL D 2" NEBO TVAROVKA ISO Z 66200 – SPOJKA č. 6300 VNĚJŠÍ Ø TRUBKY D63mm
6300ST		PŘÍPADNĚ JINÉ ODPOVÍDAJÍCÍ SPOJENÍ DLE SKUTEČNÉHO TRUBNÍHO MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY

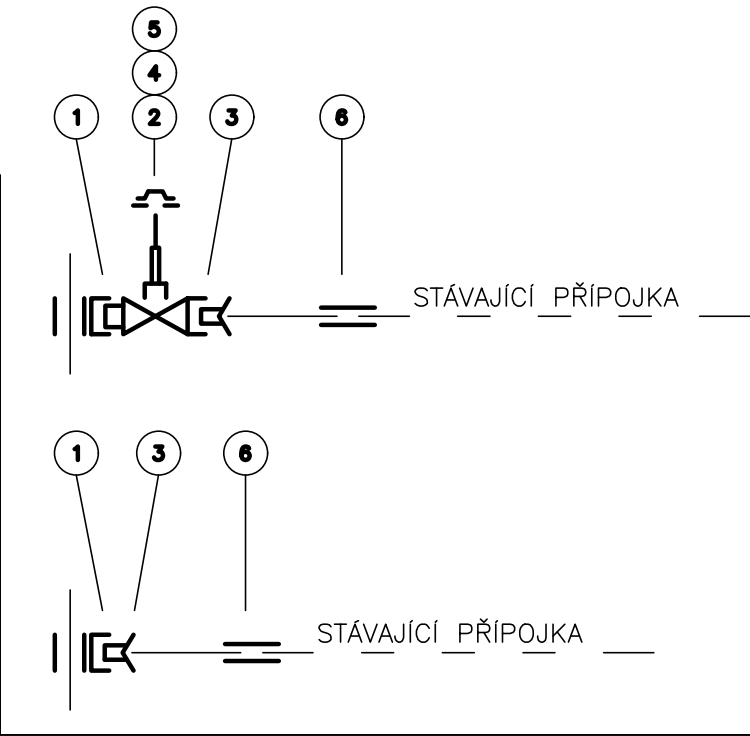


ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ  
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POVRCH ZPEVNĚNÝ NEZPEVNĚNÝ

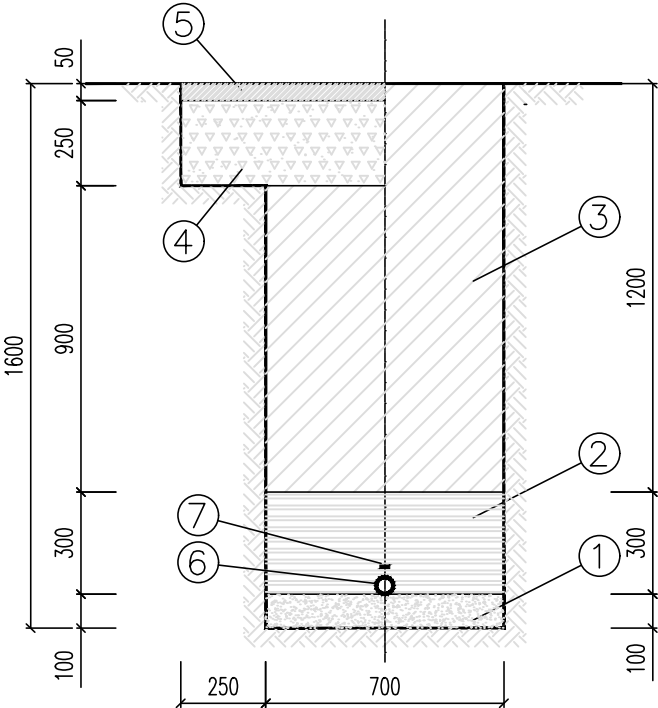

LEGENDA

- 1 LOŽE Z KAMENIVA TĚŽENÉHO FRAKCE 0 – 4 MM
- 2 OBSYP POTRUBÍ, MATERIÁL DTTO 1 ,HUTNĚN
- 3 ZÁSYP VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNO PO 20 CM
- 4 PODKLAD – KAMENIVO HRUBÉ DRCENÉ
- 5 KRYT VOZOVKY ŽIVIČNÝ
- 6 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE 80 32/2,9 MM
- 7 VYHLEDÁVACÍ VODIČ CY – 6 MM2

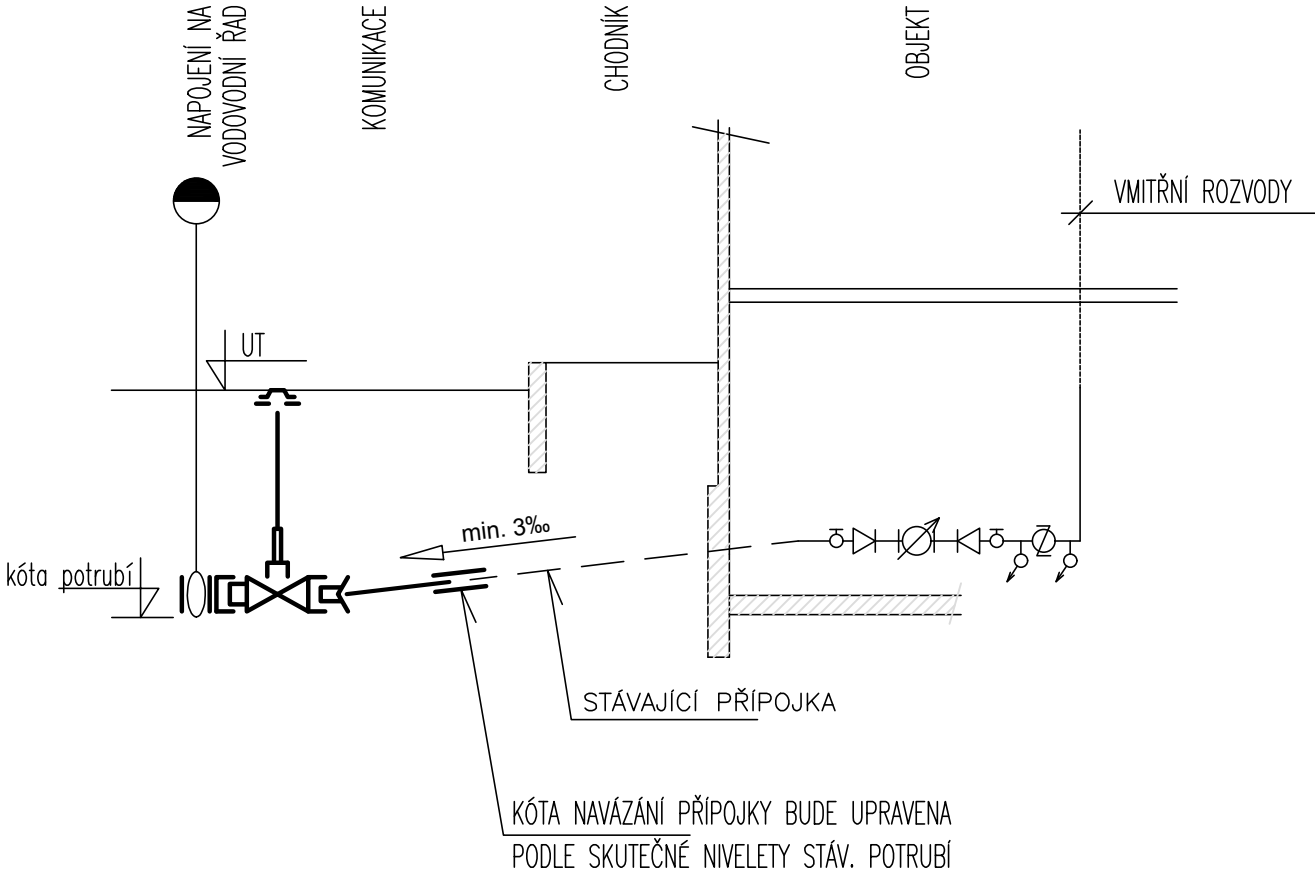

SPÁD  
MATERIÁL–PROFIL  
DRUH VÝKOPU

min. 3‰
PE DN 32 mm
PAŽENÝ

Poznámka:

- stávající domovní přípojky budou přepojeny v případě, že jsou provedeny z PE. V případě provedení z jiného materiálu budou vyměněny až po hranici veřejného pozemku.

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 303

HIP :	VP :	<b>WAY</b> project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Josef Šedivý	Kontroloval : Richard Šindelář	Zodp. projektant : Ing. Zdeněk Hejtman		
Stavebník : Město Třeboň			Č. zakázky :	1018
Obec : Třeboň			Datum :	07/2019
Stavba : Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Brilice - II.etapa			Formát :	2 A4
			Měřítka :	
			Stupeň :	PDPS
Příloha : Vzorový profil vodovodní přípojky			Číslo arch. : 49/15	Číslo přílohy : C 3.5.1