



POZNÁMKA

Zemní metalické kabelové rozvody UKS a CCTV budou provedeny kabely např. UTP Cat.6 PE.
Kabelová vedení optických linek UKS budou provedena optickým kabelem např. OS1 24x 9/125.
Areálové kamery budou osazeny na sloupech VO ve výšce min. +3,5m nad úrovní terénu.
Kabelové vývody ponechat s rezervní délkou vývodu cca 2m.
Kabelové trasy před zakončením v datovém rozvaděči ponechat s rezervou v délce 5-10m.
Zemní kabelové metalické trasy budou uloženy v PE trubkách Kopoflex 940.
Zemní kabelové optická trasa bude uložena v trubce HDPE 40/32.
Zemní kabelové rozvody UKS a CCTV budou kladeny do samostatných výkopů slaboproudě die vzorových řezů, případně společně do výkopů s kabelovým vedením VO za dodržení odstupových vzdáleností die ČSN.
Provedení zemních rozvodů musí být v souladu ČSN 73 6005.
Působení vnějších vlivů je stanoveno die ČSN 33 2000-5-51 Protokolem o určení vnějších vlivů, který je součástí dokladové části projektové dokumentace stavby.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím die ČSN 33 2000-4-41:
- pro napájecí zdroje - automatickým odpojením od sítě TN-C-S, 230V/50Hz.
Při kladení sdělovacích kabelů dodržet odstupů od ostatních rozvodů die ČSN 34 2300:
- do 5m souběh 6cm, nad 5m souběh 20cm a při křížování 1cm.
Legenda prvků viz výkres č. D1.03.4.804.

TYPICKÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU
PROFIL POD CHODNÍKEM



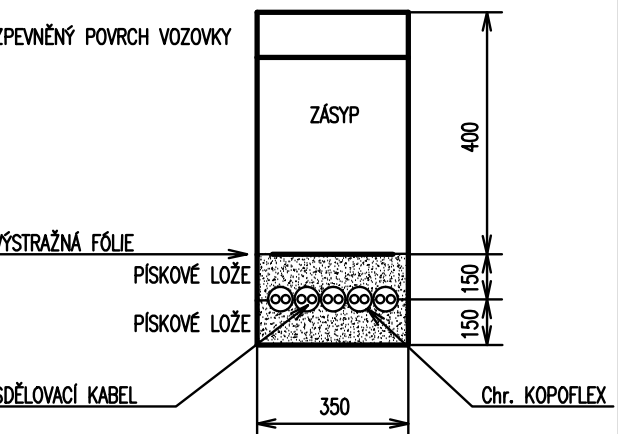

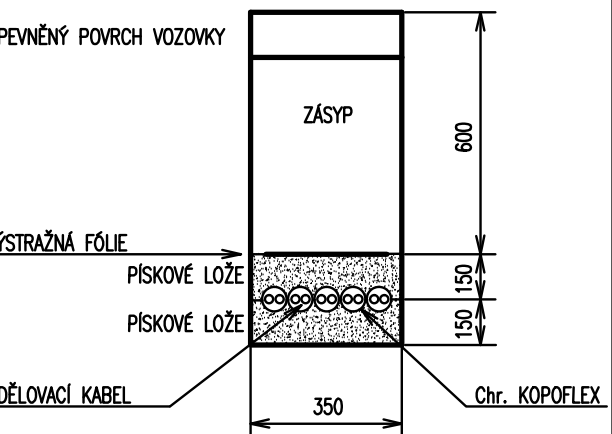TYPICKÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU
PROFIL POD VOLNÝM TERÉNEM



0,000=445,60 m n.m B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

00	pro provedení stavby	04/2020	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel části  PROJEKCE-MONTÁŽE-REVIZE-SERVIS Provozovna: Aurora u Pardubic 2771 Pardubice, Tel. 46611880				
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE	ČÍSLO ZAKÁZKY	2020/01/500		
OTAKAR ŠMÍD	ING. JAN SÝKORA	ING. JAN ŠTĚPÁNEK	ING. KAREL PETRŮ	POČET FORMÁTŮ	8 A 4		
INVESTOR			DATUM				
Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň			04/2020				
Rozšíření wellness centra lázní Aurora TŘEBOŇ SO 03 - NADZEMNÍ OBJEKTY D1.03.4.800 - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				MĚŘÍTKO		1:250	
				Jméno souboru		D1.03.4.809-SITUACE-UKS+CCTV	
				Stupeň dokumentace		DPS	
Č. KOPIE				ČÁST	Č. PŘÍLOHY		
CELKOVÁ SITUACE - UKS,CCTV				D1.03	4.809		